



Schutzauslösung-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)  
elektroniktaugl. Zubehör für: 3VA1/2-Schalter

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Schutzauslösung-Meldeschalter
Ausführung des Produkts	Zubehör für 3VA-Schalter
Zubehör	Schutzauslösung-Meldeschalter
Allgemeine technische Daten	
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Spannung	
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	4 kV
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> bei AC 50 Hz	24 V
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> bei DC	24 V
Strom	
Thermischer Strom I <sub>th</sub>	0,3 A
Betriebsstrom	
• bei AC-12 / bei 12 V	0,3 A
• bei AC-12 / bei 24 V	0,3 A
• bei DC-12 / bei 12 V	0,1 A
• bei DC-12 / bei 24 V	0,1 A
• bei DC-13 / bei 12 V	0,07 A
• bei DC-13 / bei 24 V	0,07 A
• bei AC-15 / bei 12 V	0,3 A
• bei AC-15 / bei 24 V	0,3 A
Mechanischer Aufbau	
Höhe	56 mm
Breite	7 mm
Gesamttiefe	30 mm
Nettogewicht	30 g
Anzugsdrehmoment in Nm / Klemme / empfohlen	0,4 N·m
Anzugsdrehmoment in Nm / Klemme / maximal	0,5 N·m
Anschlüsse gemäß IEC	
Abisolierlänge	15 mm
AWG-Nummer / als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt / für Hilfskontakte	
• minimal	20
• maximal	16
Anschlüsse gemäß UL	
Abisolierlänge [in]	0,6 in
Anzugsdrehmoment [lbf·in] / Klemme / empfohlen	3,5 lbf·in

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3VA9988-0AB23>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9988-0AB23>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3VA9988-0AB23](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3VA9988-0AB23)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

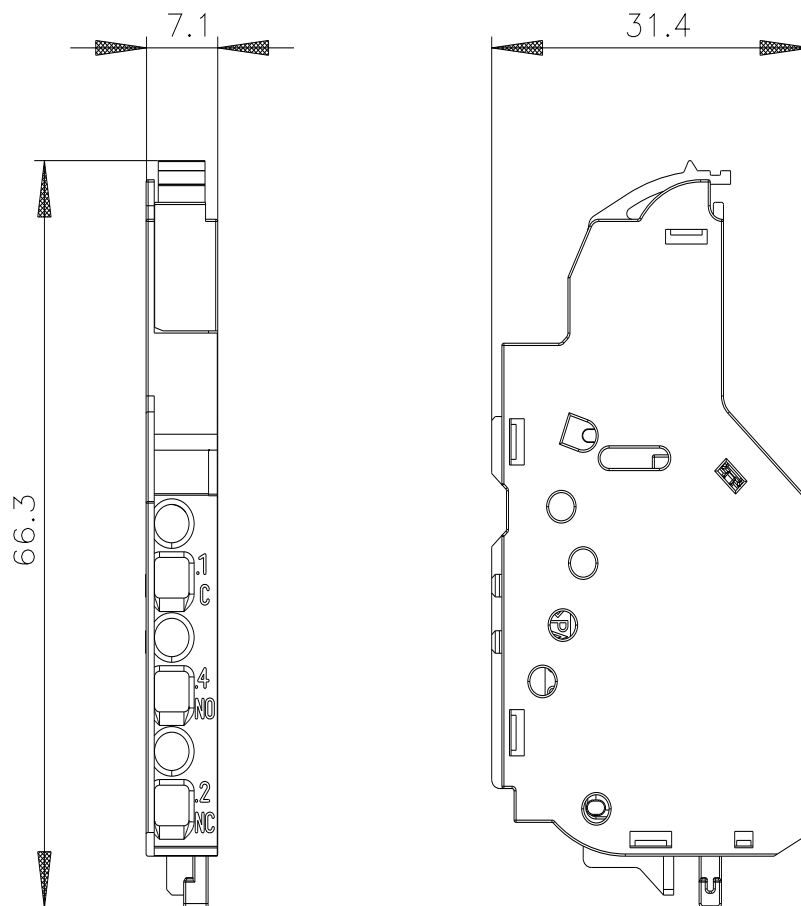


EAS

2.

4.

1.

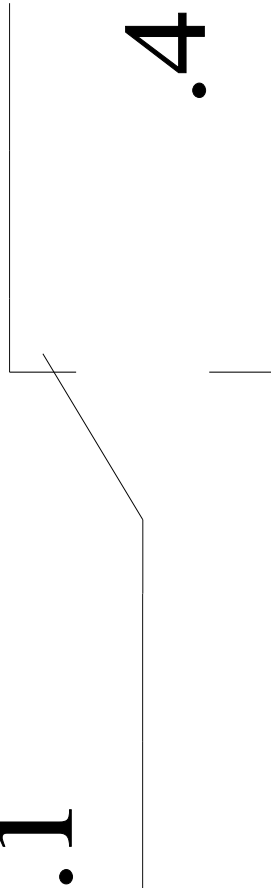

letzte Änderung:

20.12.2020 

