

Referencia de pedido

SB4 Module 4XP/165

Dispositivo de evaluación de seguridad
Módulo

Módulo para unidad de control

Características

- Módulo de Sensor1
- 4 canales de sensor
- Control Microcontrolador
- Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP
- Módulo individual para fotocélulas de seguridad de un sentido SLA5(S), SLA20, SLA25, SLA28 y SLA40; para protección fotoeléctrica SLP; para cortinas de luz de seguridad SLC; para esteras de conmutación y palpadores de parada de emergencia y de la categoría 2 ó 4
- Bornes roscados o bornes por tensión de resorte

Accesorios

SB4 Cape
Cubierta

SB4 Housing 2

Carcasa vacía para módulo evaluador SB4

SB4 Housing 3



Carcasa vacía para módulo evaluador SB4

SB4 Housing 4

Carcasa vacía para módulo evaluador SB4


SB4 Housing 5

Dimensiones

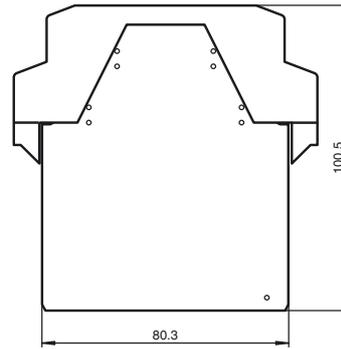

Conexión eléctrica

| Terminal | Función | Asignación al canal | Conexión Barrera óptica/Cortina óptica Instalación de seguridad | Conexión de 2 canales conmutación p | Conexión Estera de conmutación |
|----------|---------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Receptor 2 entrada | Entrada | Receptor salida 2 | OSSD Salida 1.2 | Estera de conmutación 1.4 |
| 2 | Sensor 2 24 V DC +U | Canal 2 | 24 V Receptor 2 | 24 V Alimentación 1 | |
| 3 | Sensor 2 masa GND | | 0 V Receptor 2, Emisor 2 | 0 V Alimentación 1 | Estera de conmutación 1.3 |
| 4 | Emisor 2 salida | Salida | Emisor entrada 2 | | |
| 5 | Receptor 1 entrada | Entrada | Receptor salida 1 | OSSD Salida 1.1 | Estera de Estera de 1.2 |
| 6 | Sensor 1 24 V DC +U | Canal 1 | 24 V Receptor 1 | | |
| 7 | Sensor 1 masa GND | | 0 V Receptor 1, Emisor 1 | | Estera de conmutación 1.1 |
| 8 | Emisor 1 salida | Salida | Emisor entrada 1 | | |
| 9 | Emisor 3 salida | Salida | Emisor entrada 3 | | Estera de conmutación 2.4 |
| 10 | Sensor 3 masa GND | Canal 3 | 0 V Receptor 3, Emisor 3 | 0 V Tensión de alimentación 2 | |
| 11 | Sensor 3 24 V DC +U | | 24 V Receptor 3 | 24 V Tensión de alimentación 2 | Estera de conmutación 2.3 |
| 12 | Receptor 3 entrada | Entrada | Receptor salida 3 | OSSD Salida 2.2 | |
| 13 | Emisor 4 salida | Salida | Emisor entrada: 2 | | Estera de conmutación 2.2 |
| 14 | Sensor 4 masa GND | Canal 4 | 0 V Receptor 4, Emisor 4 | | |
| 15 | Sensor 4 24 V DC +U | | 24 V Receptor 4 | | Estera de conmutación 2.1 |
| 16 | Receptor 4 entrada | Entrada | Receptor salida 4 | OSSD Salida 2.1 | |

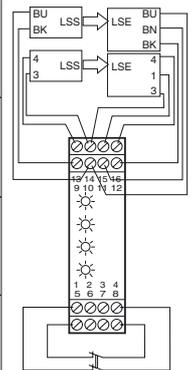

Datos técnicos

Datos característicos de seguridad funcional

| | |
|--|--------|
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 |
| Nivel de prestaciones (PL) | PL e |
| Categoría | cat. 4 |
| Duración de servicio (T _M) | 20 a |
| Tipo | 4 |

Elementos de indicación y manejo

| | |
|--------------------------|---|
| Indicación de la función | LED amarillo (4x): Indicador luminoso Canal 1 ... 4 |
| Indicación de preavería | LED amarillo intermitente: Display luminoso canal 1 ... 4 |
| Elementos de mando | Conmutador DIP |

Datos eléctricos

| | | |
|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Tensión de trabajo | U _B | 24 V CC ± 20 % , vía SB4 Housing |
|--------------------|----------------|----------------------------------|

Entrada

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Tensión de accionamiento | aprox. 10 V |
| Corriente operativa | aprox. 4 ... 20 mA |

Conformidad

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Seguridad funcional | ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4 |
| Norma del producto | EN 61496-1 |

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) |
| Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |

Datos mecánicos

| | |
|---------------------|---|
| Grado de protección | IP20 |
| Conexión | Bornes elásticos , Sección transversal de línea 0,2 ... 1,5 mm ² |
| Material | |

Fecha de publicación: 2017-12-05 15:19 Fecha de edición: 2018-01-25 206764_spa.xml

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776-1111
fa-info@pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Carcasa | Poliamida (PA) |
| Masa | aprox. 150 g |
| Autorizaciones y Certificados | |
| Conformidad CE | CE |
| Autorización UL | cULus |
| Autorización TÜV | TÜV |

El funcionamiento de este módulo sólo es posible dentro de una unidad de control tipo SafeBox SB4.

Debe observarse el manual de instrucción de la SafeBox.

Función

El módulo para sensores -4X* de 4 canales permite la conexión de las barreras ópticas de "3 hilos" de la familia SLA (como ejemplo SLA5) y rejillas ópticas tipo SLP. Pero pueden conectarse también instalaciones de seguridad de conmutación p con control cruzado propio, por ejemplo cortinas ópticas de seguridad de la gama SLC. Además pueden conectarse alfombras de conmutación de 4 hilos o sensores de seguridad sin contacto en versión de uno o dos canales.

Además contiene el control microcontrolador de la SafeBox. Este módulo aparece sólo una vez en la SafeBox SB4 y debe conectarse en el posición 2.

En el módulo hay un puente enchufable. Si el sistema contiene otros grupos de módulos, debe cambiarse este puente enchufable al último lugar de conexión.

En el grupo de módulos hay un conmutador DIP de 6 vías que seleccionan a los sensores a conectar. Deben activarse 2 conmutadores a la vez para la selección. La conexión de los sensores de seguridad se realiza en los canales 1 y 2 o 3 y 4.

Pueden conectarse barreras y rejillas ópticas de "3 hilos" de la familia SLA y SLP a los canales de 1 a 4.

Los cables hacia las barreras y rejillas ópticas deben montarse de forma que no pueda producirse ningún cortocircuito entre el receptor y emisor.

Las cortinas ópticas con salidas de conmutación semiconductoras y sensores de seguridad sin contacto en versión de dos canales tienen un control de simultaneidad. En el control de simultaneidad se vigila que las instalaciones de seguridad dispongan de una apertura simultánea o un cambio de señales. El tiempo de control es de 2 s.

Se realiza la conexión en los canales 3 y 4 y/o 1 y 2.

Debe observarse, que estos sensores dispongan de un control cruzado propio, ya que el módulo de estos sensores no tiene este control.

Sensores de seguridad sin contacto, que deben conectarse a la SafeBox, deben funcionar con el principio de contacto N.C. Un contacto abierto significa "estado seguro".


Las alfombras de conmutación deben conectarse según el principio de 4 hilos a los canales 1 y 2 y/o 3 y 4. Si existe un contacto erróneo de la alfombra, el sistema indica el error 9 o error 8 igual que en la detección de un sensor de seguridad sin contacto de dos canales.

Modo operativo

En cada grupo de módulos se encuentran 6 conmutadores DIP para la selección del tipo de sensor y su posición. Se ofrecen 6 posibilidades a combinar los sensores. Las combinaciones deseadas deben ajustarse en binario. Para la selección de la función deben activarse siempre 2 conmutadores, es decir, los conmutadores DIP 1...3 han de tener la misma posición que los conmutadores DIP 4...6.

| Conmutadores DIP | | | Modo operativo |
|------------------|-------|-------|---|
| 3 y 6 | 2 y 5 | 1 y 4 | |
| 0 | 0 | 0 | SLA / SLP / puente canal 1 + 2 y canal 3 + 4 |
| 0 | 0 | 1 | SLA / SLP / puente en canal 1 + 2 y SLC canal 3 + 4 |
| 0 | 1 | 0 | SLC canal 1 + 2 y canal 3 + 4 |
| 0 | 1 | 1 | SLA / SLP / puente canal 1 + 2 y alfombra canal 3 + 4 |
| 1 | 0 | 0 | alfombra canal 1 + 2 y canal 3 + 4 |
| 1 | 0 | 1 | SLC canal 1 + 2 y alfombra canal 3 + 4 |

Posición de conmutadores DIP

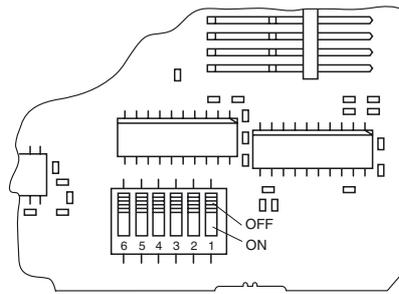

Indicadores


En la placa frontal del módulo y por cada canal, hay un LED amarillo que indica el estado del canal de entrada.

| Indicadores | LED | Significado |
|----------------------|----------|---|
| R1 - R4 (R1 - R6) | amarillo | Estado entrada del sensor 1 ... 4 off: interrumpido on: libre intermitente: Haz de luz libre Reserva de función por debajo de su valor (frecuencia aprox. 2,5 Hz) intermitente rápido: Error (frecuencia aprox. 5 Hz) |

Conexión

La conexión está diseñada como terminales de rosca extraíbles. La disposición de terminales se encuentra en la tabla siguiente.

Al módulo sensor de 4 canales pueden conectarse hasta 4 barreras ópticas o 2 instalaciones de seguridad de dos canales de conmutación p o 2 alfombras de conmutación. Los canales sin usar deben inutilizarse con un puente entre la salida emisora y la entrada receptora.

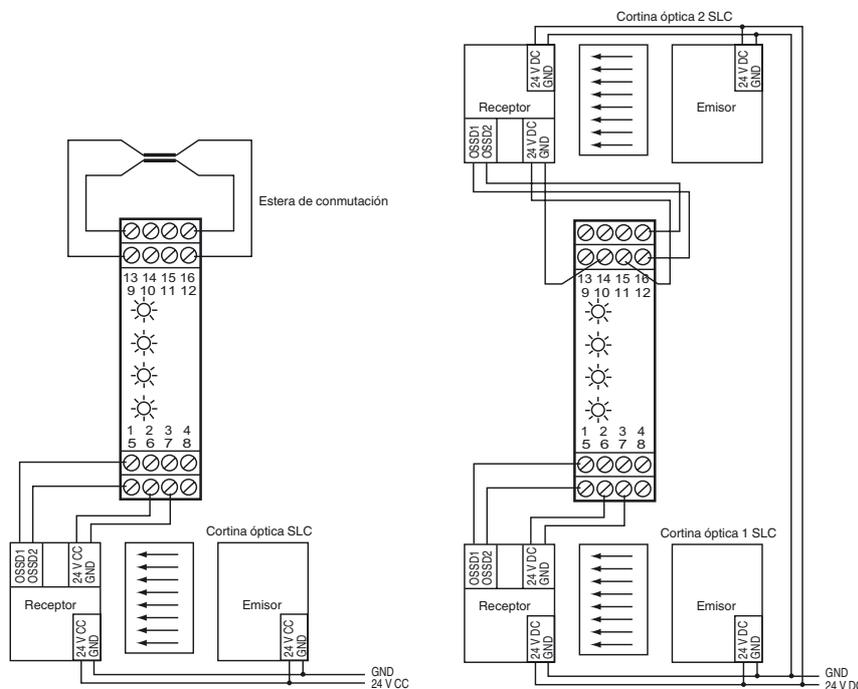

Fecha de publicación: 2017-12-05 15:19 Fecha de edición: 2018-01-25 206764_spa.xml