# FICHE TECHNIQUE - NZM3/4-XV6



**Rallonge d'axe, pour profondeur de montage max. = 600mm**

**Référence** **NZM3/4-XV6**
**N° de catalogue** **260193**

Powering Business Worldwide™

## Gamme de livraison

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gamme | | | Equipements complémentaires |
| Equipements complémentaires | | | Rallonge d'axe |
| norme / homologation | | | UL/CSA, IEC |
| Taille | | | NZM3/4 |
| Description | | | Longueur 425 mm, découpe possible à la longueur souhaitée. |
| Fourniture | | | Tige d'extension, 1 pièce |
| Fonction | | | Profondeur de montage max. 600 mm |
| Utilisation avec | | | NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)<br>NZM4(-4), N(S)4(-4) |

## Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

| | | | |
|---|---|---|---|
| Certificat d'homologation IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 Résistance des matériaux et des pièces | | | |
| 10.2.2 Résistance à la corrosion | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.4 Résistance aux UV | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.5 Elevation | | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.2.6 Essai de choc | | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.2.7 Inscriptions | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.3 Degré de protection des enveloppes | | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.5 Protection contre les chocs électriques | | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.6 Montage de matériel | | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes | | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur | | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.9 Propriétés d'isolement | | | |
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle | | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs | | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante | | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.10 Echauffement | | | Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils. |
| 10.11 Tenue aux courts-circuits | | | Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées. |
| 10.12 Compatibilité électromagnétique | | | Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées. |
| 10.13 Fonctionnement mécanique | | | Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte. |

## Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Axe de commutateur (EC000916)


Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Axe d'interrupteur (ecl@ss10.0.1-27-37-04-13 [AKF011013])

| | | | |
|---|---|---|---|
| longueur | | mm | 425 |
| hauteur de section transversale | | mm | 12 |
| largeur de section transversale | | mm | 12 |


## Homologations

| | |
|---|---|
| North America Certification | UL/CSA certification not required |

## Encombrements

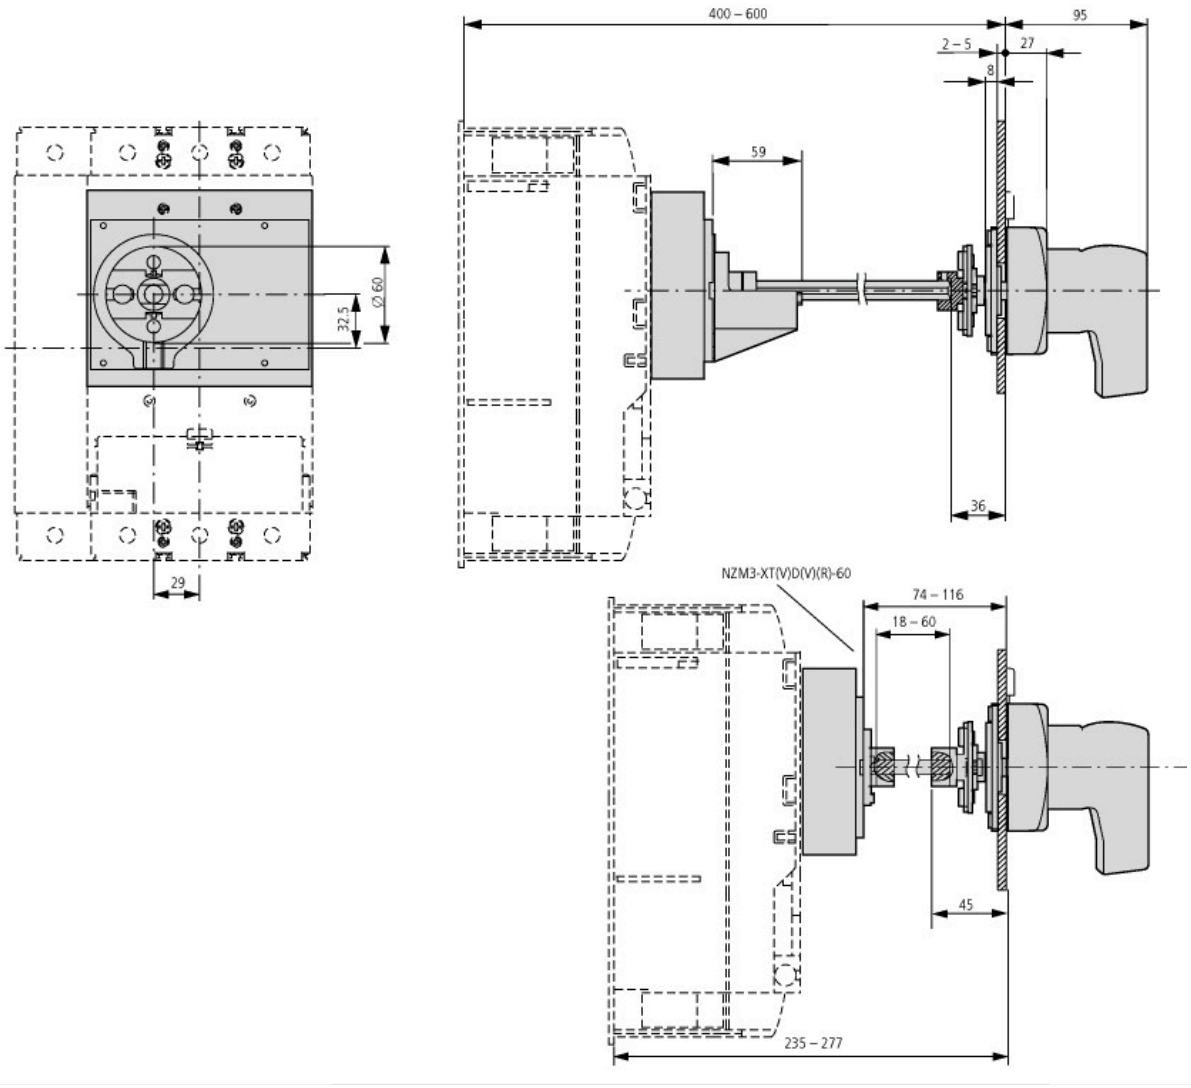


en association avec une poignée à commande rompue sur porte NZM3-XT(V)D(V)(R)

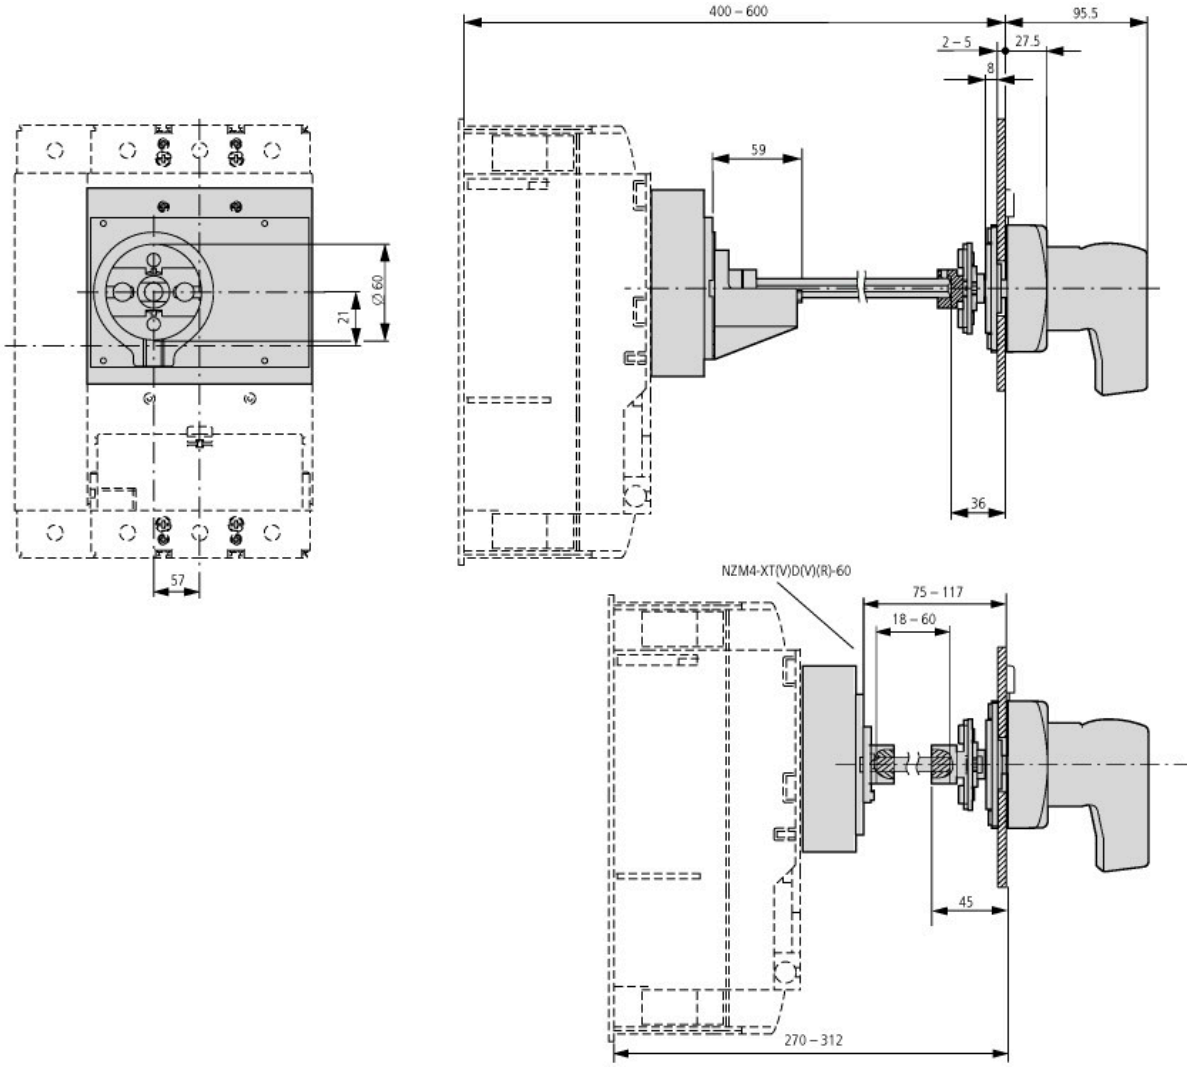


en association avec une poignée à commande rompue sur porte NZM4-XT(V)D(V)(R)


© 06/2021 by Eaton Industries GmbH