

Bloc de déclenchement, 8-32A, standard, protection des moteurs



Référence PKE-XTU-32
N° de catalogue 121726
Alternate Catalog No. XTPEXT032B


Gamme de livraison

| | | | | |
|---|------------------------|-------|--------|---|
| Gamme | | | | Equipements complémentaires |
| Equipements complémentaires | | | | Blocs de déclenchement |
| Fonction de base | | | | Protection des moteurs Protection des moteurs pour démarrage difficile |
| | | | | |
| Remarque | | | | Compatible également avec les moteurs de classe d'efficacité IE3. |
| Plage de réglage | | | | |
| Déclencheur sur surcharge | | | | |
| | | | | |
| Plage de réglage du déclencheur sur surcharge | I_r | A | 8 - 32 | |
| | | | | |
| Déclencheur sur surcharge min. | I_r | A | 8 | |
| Déclencheur sur surcharge max. | I_r | A | 32 | |
| Fonctionnement | | | | avec déclencheur sur surcharge |
| Courant assigné ininterrompu = courant assigné d'emploi | $I_u = I_e$ | A | 32 | |
| Puissance assignée d'emploi | | | | |
| AC-3 | | | | |
| 220 V 230 V | P | kW | 7.5 | |
| 380 V 400 V | P | kW | 15 | |
| 440 V | P | kW | 15 | |
| 500 V | P | kW | 18.5 | |
| 660 V 690 V | P | kW | 30 | |
| Utilisation pour | | | | Appareil de base PKE32 |
| Connexion à SmartWire-DT | | | | non |
| Puissance moteur/Courant assigné moteur | | | | |
| Puissance moteur | Courant assigné moteur | | | |
| | AC-3 | | | |
| | 220 V | 380 V | 440 V | 500 V |
| | 230 V | 400 V | | 690 V |
| | 240 V | 415 V | | |
| P | I | I | I | I |
| kW | A | A | A | A |
| 2,2 | 8,7 | - | - | - |
| 3 | 11,5 | - | - | - |
| 4 | 14,8 | 8,5 | - | - |
| 5,5 | 19,6 | 11,3 | 10,2 | 9 |
| 7,5 | 26,4 | 15,2 | 13,8 | 12,1 |
| 11 | - | 21,7 | 19,8 | 17,4 |
| 15 | - | 29,3 | 26,6 | 23,4 |
| 18,5 | - | - | - | 28,9 |
| 22 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - |

Caractéristiques techniques

Généralités

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Conformité aux normes | | CEI/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA |
| Résistance climatique | | Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78 Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30 |

| | | | |
|---|----|--|--|
| Température ambiante | | | |
| Stockage | °C | | - 40 - 80 |
| Appareil nu | °C | | -25 - +55 |
| Appareil sous enveloppe | °C | | - 25 - 40 |
| Position de montage | | |  |
| Sens d'alimentation en énergie | | | quelconque |
| Degré de protection | | | |
| Appareil | | | IP20 |
| Bornes de raccordement | | | IP00 |
| Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274) | | | Sécurité des doigts et du dos de la main assurée |
| Résistance aux chocs (onde demi-sinusoïdale 10 ms) selon IEC 60068-2-27 | g | | 25 |
| Altitude d'installation | m | | max. 2000 |

Circuits principaux

| | | | |
|---|-------------|--------|--|
| Tension assignée de tenue aux chocs | U_{imp} | V AC | 6000 |
| Catégorie de surtension/Degré de pollution | | | III/3 |
| Tension assignée d'emploi | U_e | V AC | 690 |
| Courant assigné ininterrompu = courant assigné d'emploi | $I_u = I_e$ | A | 32 |
| Fréquence assignée | f | Hz | 40 - 60 |
| Fréquence de commutations max. | | man./h | 60 |
| Puissance de coupure du moteur | | | |
| AC-3 (jusqu'à 690 V) | | A | max. 32 |
| Cycle AC-4 | | | |
| Temps de débit de courant minimum | | ms | 500 (Class 5) 700 (Class 10) 900 (Class 15) 1000 (Class 20) |
| Périodes de coupure minimales | | ms | 500 |
| Remarque | | ms | Au cours d'un cycle AC-4, ne pas atteindre le temps de débit de courant minimum peut entraîner une surchauffe de la charge (moteur). Pour toutes les combinaisons avec une activation SWD, vous ne devez pas suivre les temps de débit de courant minimum et les périodes de coupure minimales. |

Blocs de déclenchement

| | | | |
|--|---------|--|---|
| Compensation de température | | | |
| selon IEC/EN 60947, VDE 0660 | °C | | - 5 ... 40 |
| Plage de fonctionnement | °C | | - 25 ... 55 |
| Plage de réglage du déclencheur | $x I_u$ | | 0.25 - 1 |
| Déclencheur sur court-circuit | | | Unité de contrôle, à réglage fixe : $15,5 \times I_r$ Temporisation env. 60 ms |
| Tolérance de déclenchement sur court-circuit | | | $\pm 20\%$ |
| Sensibilité au manque de phase | | | IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 partie 102 |

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

| | | | |
|---|-----------|----|--|
| Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception | | | |
| Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée | I_n | A | 32 |
| Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant | P_{vid} | W | 1.3 |
| Puissance dissipée du matériel, fonction du courant | P_{vid} | W | 3.9 |
| Puissance dissipée statique, dépendante du courant | P_{vs} | W | 0 |
| Pouvoir d'émission de puissance dissipée | P_{ve} | W | 0 |
| Température d'emploi min. | | °C | -25 |
| Température d'emploi max. | | °C | 55 |
| Certificat d'homologation IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 Résistance des matériaux et des pièces | | | |
| 10.2.2 Résistance à la corrosion | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe | | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |

| | | |
|---|--|---|
| 10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.4 Résistance aux UV | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.5 Elevation | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.2.6 Essai de choc | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.2.7 Inscriptions | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.3 Degré de protection des enveloppes | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.5 Protection contre les chocs électriques | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.6 Montage de matériel | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.9 Propriétés d'isolement | | |
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.10 Echauffement | | Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils. |
| 10.11 Tenue aux courts-circuits | | Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées. |
| 10.12 Compatibilité électromagnétique | | Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées. |
| 10.13 Fonctionnement mécanique | | Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte. |


Caractéristiques techniques ETIM 7.0

| | | |
|--|---|--------------------------|
| Commutateurs basse tension (EG000017) / Bloc déclencheur pour disjoncteur de puissance (EC000617) | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Bloc déclencheur pour interrupteur de puissance (ecl@ss10.0.1-27-37-04-10 [AKF008013]) | | |
| réglage de courant du déclencheur de surcharge | A | 8 - 32 |
| valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé | A | 124 |
| valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé | A | 496 |
| courant permanent nominal (Iu) | A | 32 |
| type de tension d'actionnement | | auto-alimenté |
| tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz | V | 0 - 0 |
| tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz | V | 0 - 0 |
| tension d'alimentation de courant nominal Us CC | V | 0 - 0 |
| nombre de pôles | | 3 |
| fonction déclencheur de court-circuit | | retardé |
| avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles | | non |
| finition de la protection du moteur | | déclencheur électronique |

Homologations

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Product Standards | | UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; IEC60947-4-1; CE marking |
| UL File No. | | E36332 |
| UL Category Control No. | | NLRV |
| CSA File No. | | 165628 |
| CSA Class No. | | 3211-05 |
| North America Certification | | UL listed, CSA certified |
| Specially designed for North America | | No |

Courbes caractéristiques

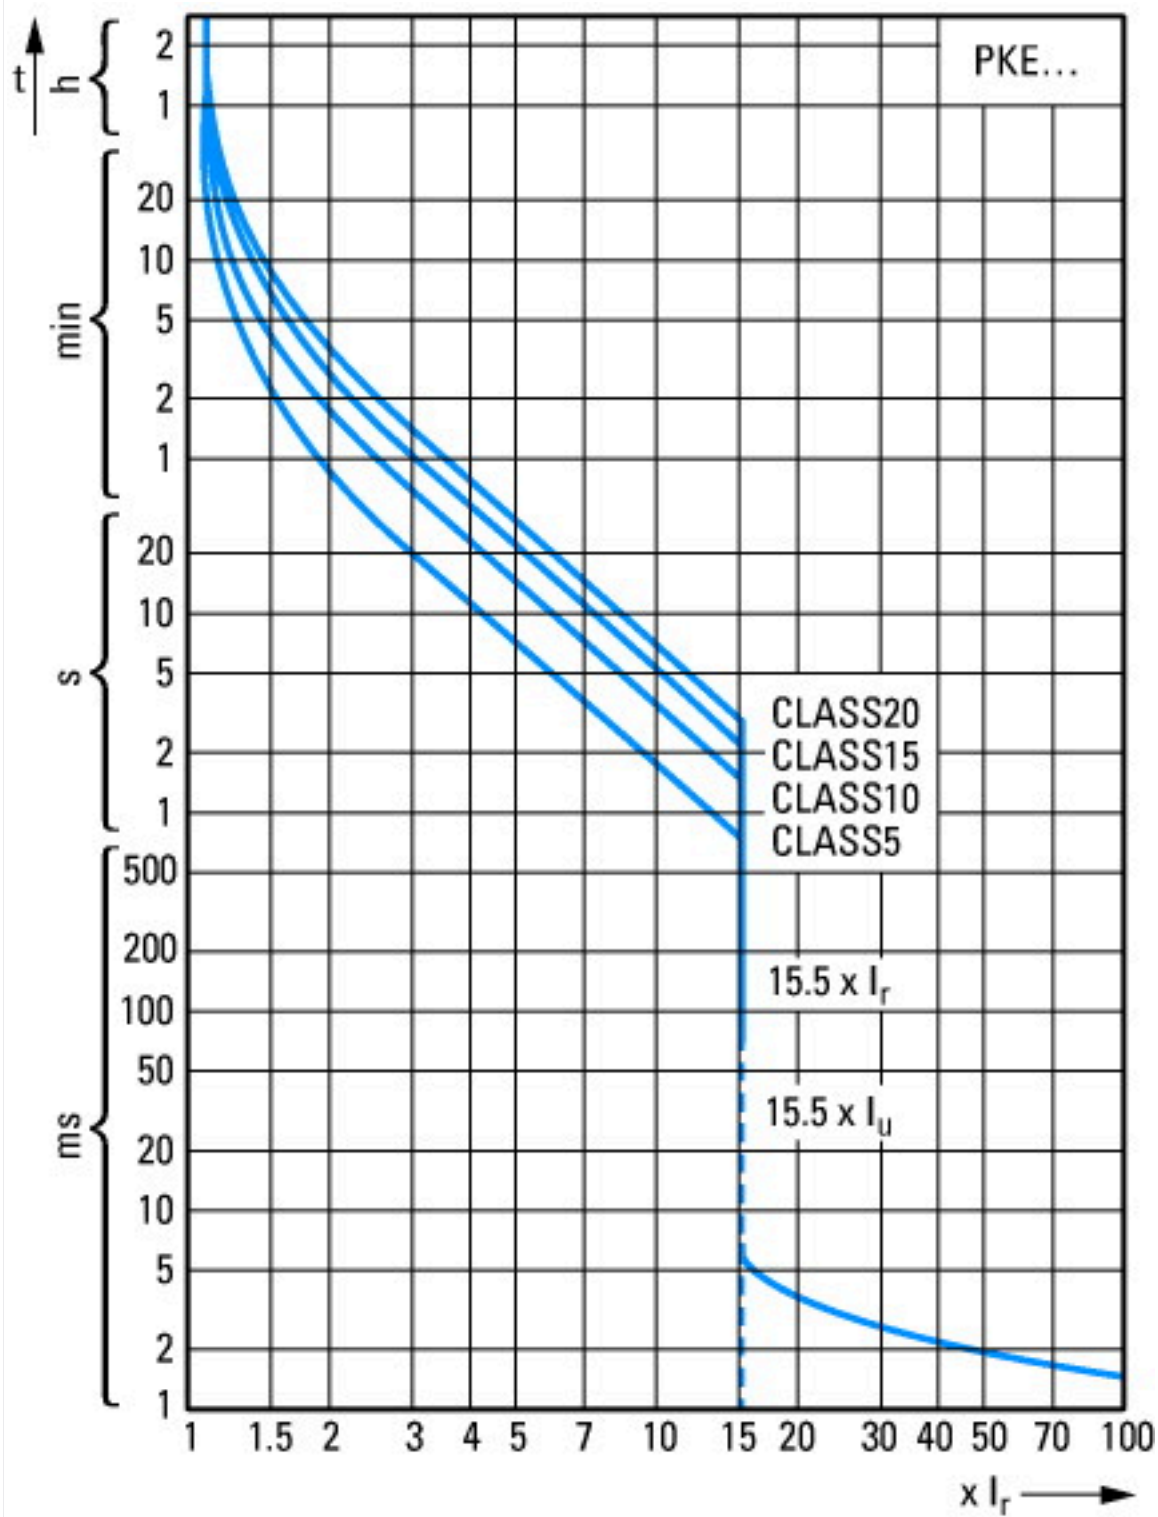

Courbes de déclenchement