



Durch drücken der beiden Tasten P + R (>3 sec)
starten Sie die Programmierung / *Pressing
the two buttons P + R (>3 sec) starts the
programming*
Keine Programmierung/No programming
Zurück zum Betriebsmode/Back to the run mode



8	Aktueller Zählwert / <i>Current count value</i>
9	Vorwahlwert / <i>Preset value</i>
10	Indikator für Vorwahlzeit (bei 9) Indicator preset value (at 9) being displayed
11	Laufanzeige Zeitzeiger / <i>Run display for timer</i>
12	zeigt den aktiven Ausgang / <i>shows the active output</i>
R	Reset-Taste / <i>Reset key</i>
P	Prog/Mode-Taste / <i>Prog/Mode key</i>
T1-6	Dekadentasten T1 bis T6 / <i>Decade keys T1 to T6</i>
Pr	Tasten für Programmierung / <i>Keys for programming</i>

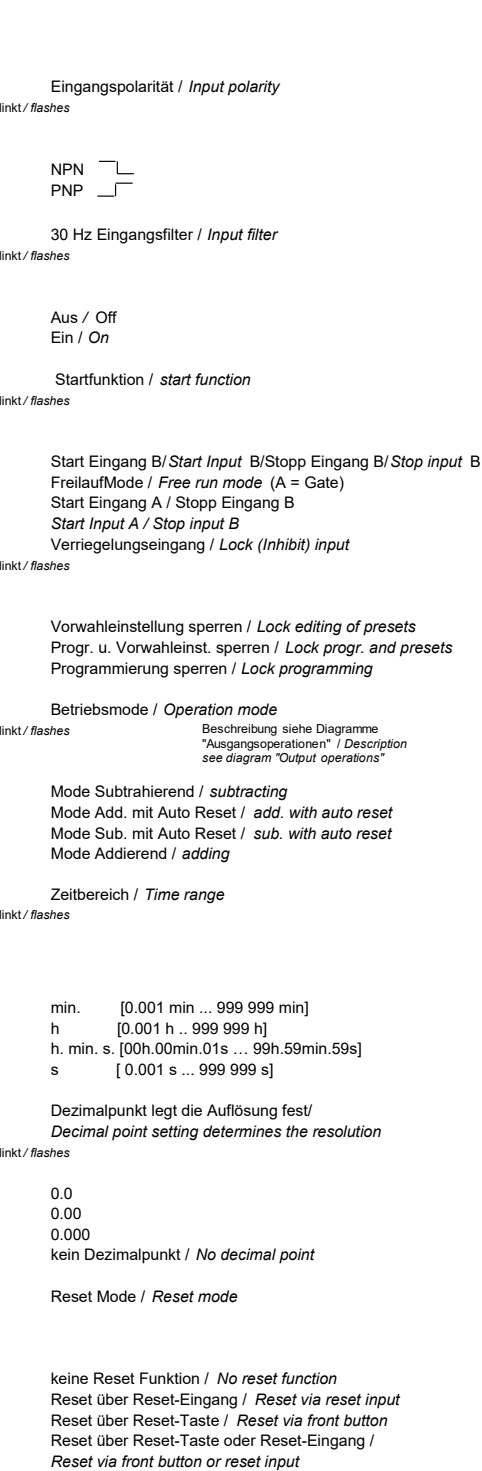


Während der Programmierung kann durch Betätigung der Reset-Taste immer zum Ende der Programmierung gesprungen werden. / *During programming, it is possible to jump to the end of the programming by pressing the reset key*

Beim Einstellen von Zahlenwerten ist jeder Dekade eine Taste zugeordnet, mit der der Wert um Eins erhöht werden kann. / When setting count values, each decade has a key assigned to it. Each time the key is pressed, the value increments by one.

Beliebige Dekadentaste betätigen → Anzeige schaltet in den Editor-Modus. / Die Dekadentasten gewünschten Vorwahlwert einstellen. / Press any of the 12 numeric keys to switch the display to the editor mode. Set the desired preset value by the numeric keys.

Ca. 3 s nach dem letzten Betätigen der Dekadentasten oder durch Betätigen der Reset-Taste wird der neue Vorwahlwert übernommen und in den Betriebsmode zurück geschaltet./ *Approx. 3 s after the last press the decade keys or by pressing the reset key the new preset values will be accepted and the counter will switch back to the run mode.*

Beispiele für PNP-Eingangspolarität / Examples for PNP input polarity

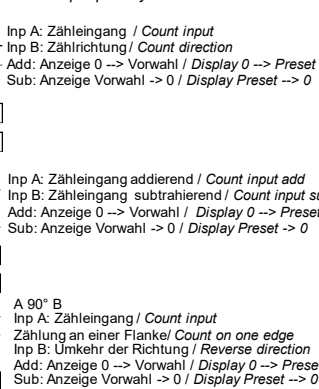

Gehäuse / Housing: Schalltafel einbaugehäuse nach / *Panel mount housing* to DIN 43 700, RAL 7021

Gewicht / Weight: AC: ca. 250 g; DC: ca. 150 g

Schutzart / Protection: IP65 (frontseitig, nur Gerät / *front, device only*)

Gehäusematerial / Housing material: Polycarbonat / Polycarbonate UL94 V-2

Vibrationsfestigkeit
10 - 55 Hz / 1 mm / XYZ EN 60068-2-6: 30 min in jede Richtung


Vibration resistance
10 - 55 Hz / 1 mm / XYZ EN 60068-2-6: / 30 min. in each direction

Schockfestigkeit: EN 60068-2-27 100 G / 2 ms / XYZ 3 mal in jede Richtung

Shock resistance: EN 60068-2-27 100 G / 2 ms / XYZ / 3 times in each direction

Reinigung: Die Frontseite darf nur mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch gereinigt werden.

Cleaning: *The front of the unit should only be cleaned using a soft damp (water) cloth.*



6.907.010X.XA0

- Spannungsversorgung
 Supply voltage
 0 = 230 V AC
 1 = 115 V AC
 3 = 11 ... 30 V DC
- LCD-Ausführung / LCD version
 0 = nicht hinterleuchtet / no backlighting
 1 = grün hinterleuchtet / green backlighting

Spannungsversorgung und Ausgänge / Supply voltage and outputs:

Steckbare Schraubklemme 7-polig RM5 08,
Plug-in screw terminal, 7-pin RM5 08,
 Adenerschnitt / Core cross section
 max. 2,5 mm²

Signal- und Steuerungseingänge /
 Signal and control inputs:

Steckbare Schraubklemme, 8-polig, RM 3,81 /
Plug-in screw terminal, 8-pin, RM 3.81
 Adenerschnitt/ Core cross section
 max. 1,5 mm²

Anzeige / <i>Display</i>	LCD 2 x 6-stellig / <i>digit</i>
Übersteuerung / <i>Overload</i>	Blinkt / <i>blinking</i> 1 s
Untersteuerung / <i>Underload</i>	Zähler verliert bis 1 Dekade keine Impulse/ <i>Counter loses no pulses up to 1 decade</i>
Datensicherung / <i>Data retention</i>	> 10 Jahre / <i>Years</i> EEPROM

Rechtecksignal (typ.) /		square wave (typ.)		
	low: 1,0V high: 4,0V		low: 2,0V high: 30,0V	
	Add Sub	AddAr SubAr	Add Sub	AddAr SubAr
Cnt.Dir	15 kHz	1,5 kHz	5 kHz	1,2 kHz
Up.Dn	10 kHz	1,5 kHz	5 kHz	1,2 kHz
Quad	10 kHz	0,7 kHz	2,4 kHz	0,5 kHz

kleinste messbare Zeit / <i>min. time measurable</i>	500 μ s	Quad	10 kHz	0.7 kHz	2.4 kHz	0.5 kHz
Messfehler / <i>Measuring error</i>	< 100 ppm					
Ansprechzeit der Ausgänge / <i>Response time of the outputs</i>	< 10 ms					

SELV Kreise, Reinforced / doppelte Isolierung / *SELV circuits, reinforced / double insulation*
Polarität / *Polarity* programmierbar NPN/PNP für alle Eingänge gemeinsam /

<i>Impulsform / Pulse shape</i>	beliebig / any
<i>Schaltpegel / Switching level</i>	4-30 V-Pegel / level Low: 0...2 V DC; High: 3,5...30 V DC
<i>Mindestimpulsdauer des Reseteingangs</i>	1 ms
<i>Minimum pulse length of Reset input</i>	

Vorgeschriebene Absicherung / *Prescribed fuse* 3 A

Schaltspannung / <i>Switching voltage</i>	max. 250 V AC / 150 V DC
Schaltstrom / <i>Switching current</i>	max. 3 A AC / DC min. 30 mA DC
Schaltleistung / <i>Switching capacity</i>	max. 750 VA / 90 W

 Die Maximalen Werte dürfen auf keinen Fall überschritten werden! /
The maximum values shall in no case be exceeded!

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / *Mechanical Service life (switching cycles)* 20×10^6
Anzahl der Schaltspiele / *N° of switching cycles*: 3 A / 250 V AC 5×10^4 ; 3 A / 30 V DC 5×10^4

AC: 230 V AC $\pm$ 10% /max. 6,5 VA
DC: 11 ... 30 V DC / max. 4,0 W mit Verpolschutz /
with reverse polarity protection
 SELV, CLASS II (Limited Power Source)

Absicherung extern / *ext. Fuse protection*: 115 V AC: T 0,125 A; 230 V AC: T0,1 A; DC: T0,2 A
Sensorversorgungsspannung / *Sensor supply voltage*

(Spannungsausgang für externe Sensoren) / *(Voltage output for external sensors)*
SELV Kreise, Reinforced / doppelte Isolierung / *SELV circuits, reinforced / double insulation*
230 V AC-Ausführung / *version: 24 V DC -40%/+15%, 50 mA*
115 V AC-Ausführung / *version: 24 V DC -40%/+15%, 40 mA*
DC-Ausführung / *version: max. 50 mA*

Spannungsversorgung DC ist durchverbunden / voltage supply DC connected through
Klimatische Bedingungen / Climatic Conditions

Betriebstemperatur / Operating temperature -10°C .. +50°C
Lagertemperatur / Storage temperature -25°C .. +75°C
Luftfeuchtigkeit: r.F. / Relative humidity RH 93% bei / at +40°C, nicht betauend / non condensing
Höhe / Altitude bis 2000 m / to 2000 m



Störfestigkeit / *Noise immunity* mit geschirmten Signal- und Steuerleitungen
with shielded signal and control cables

Schutzklasse / Protection class **Schutzklasse / Class 2 (frontseitig / front side)**







 Nur die Frontseite ist Bedienerberührbar eingestuft. / Only the front side is classified as accessible for the operator.

	Überspannungskategorie II / <i>over-voltage Category II</i>
Isolation / <i>Insulation</i>	Front: Doppelte Isolierung / <i>double insulation</i>
	Rückseite: / <i>Rear side: Basisisolierung / basic insulation</i>
Signaleingänge und Sensorversorgung /	<i>Signal inputs and sensor power supply: SELV</i>

Beispiele für PNP-Eingangspolarität / Examples for PNP input polarity

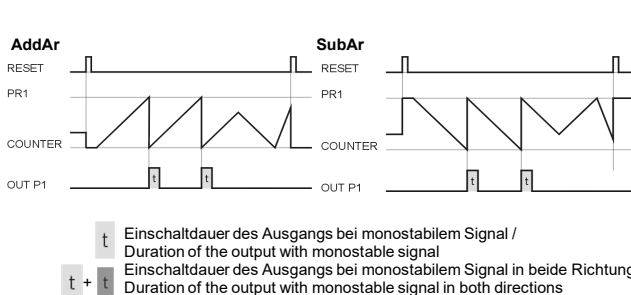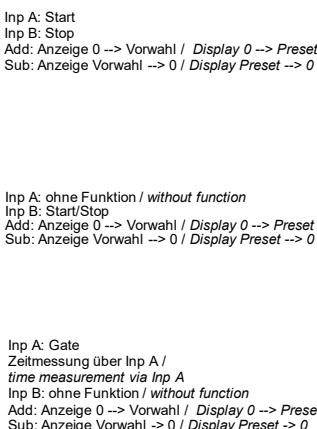


CE-konform gemäß: / CE compliant in accordance with
EMV-Richtlinie 2014/30/EU / EMC Directive 2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU / Low Voltage Directive 2014/35/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU / RoHS Directive 2011/65/EU

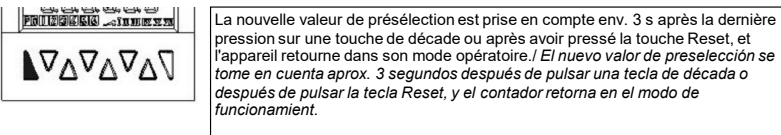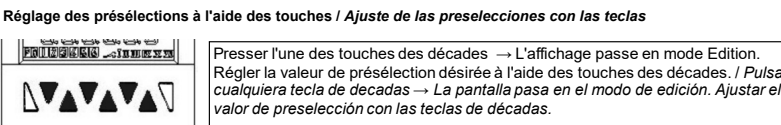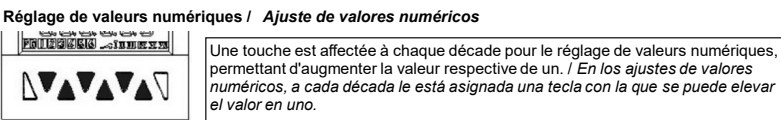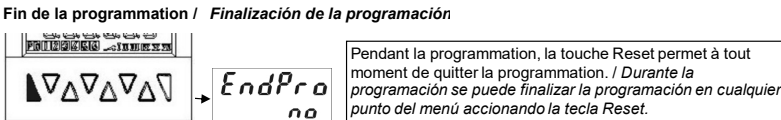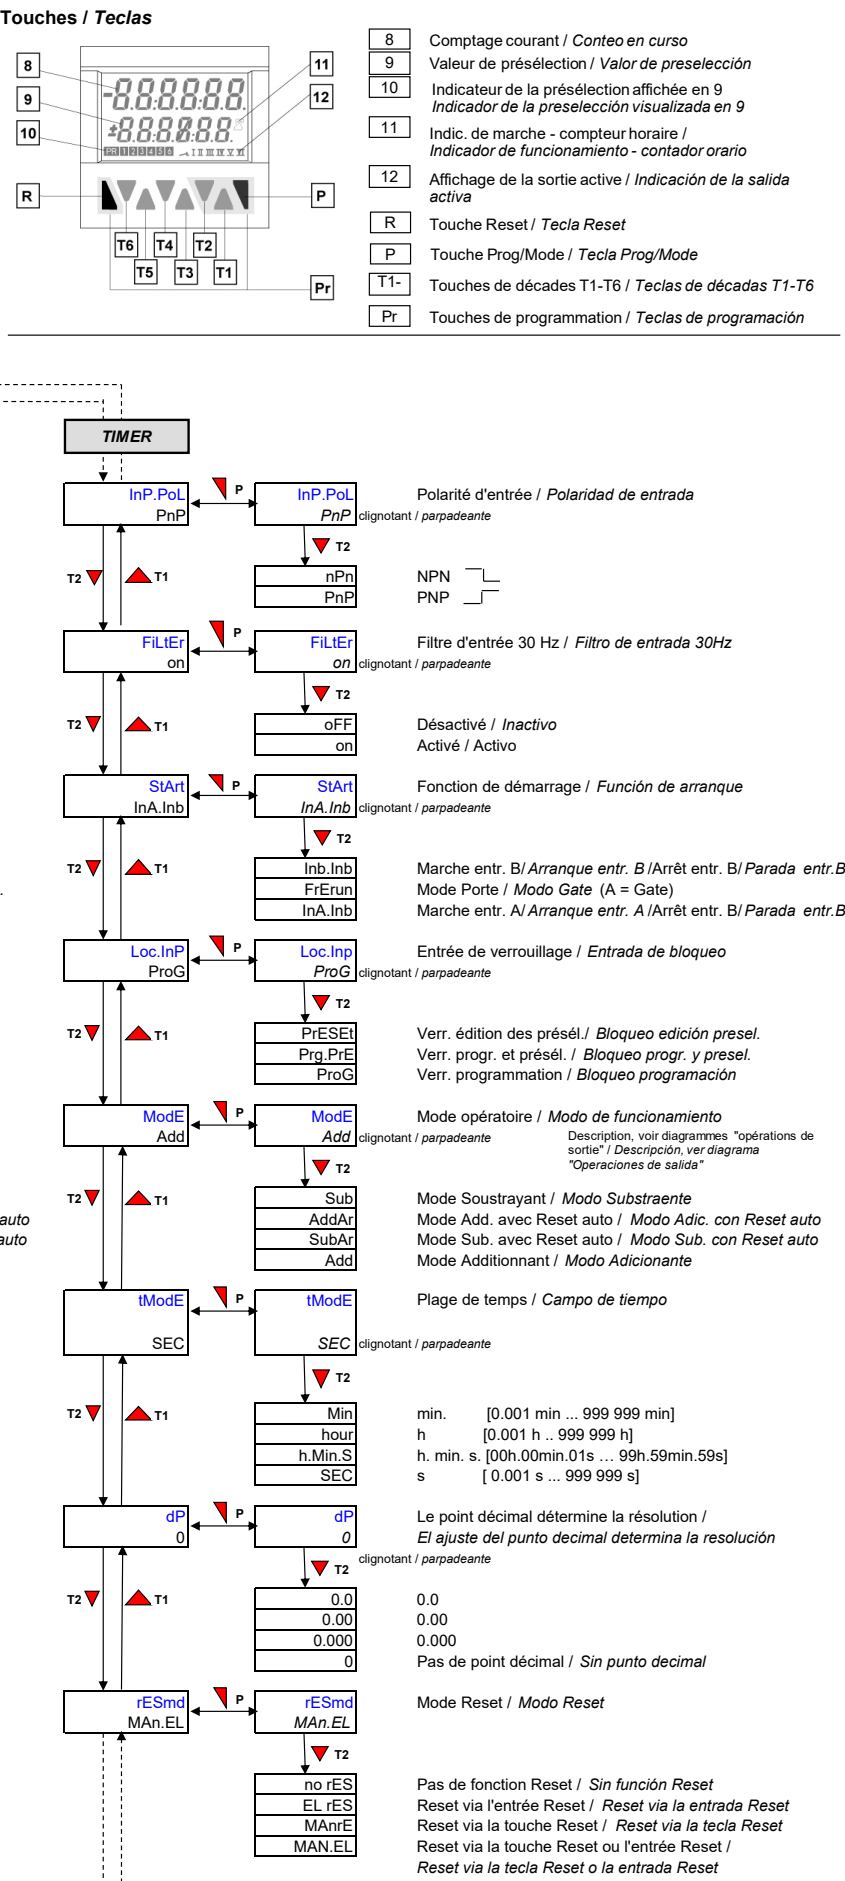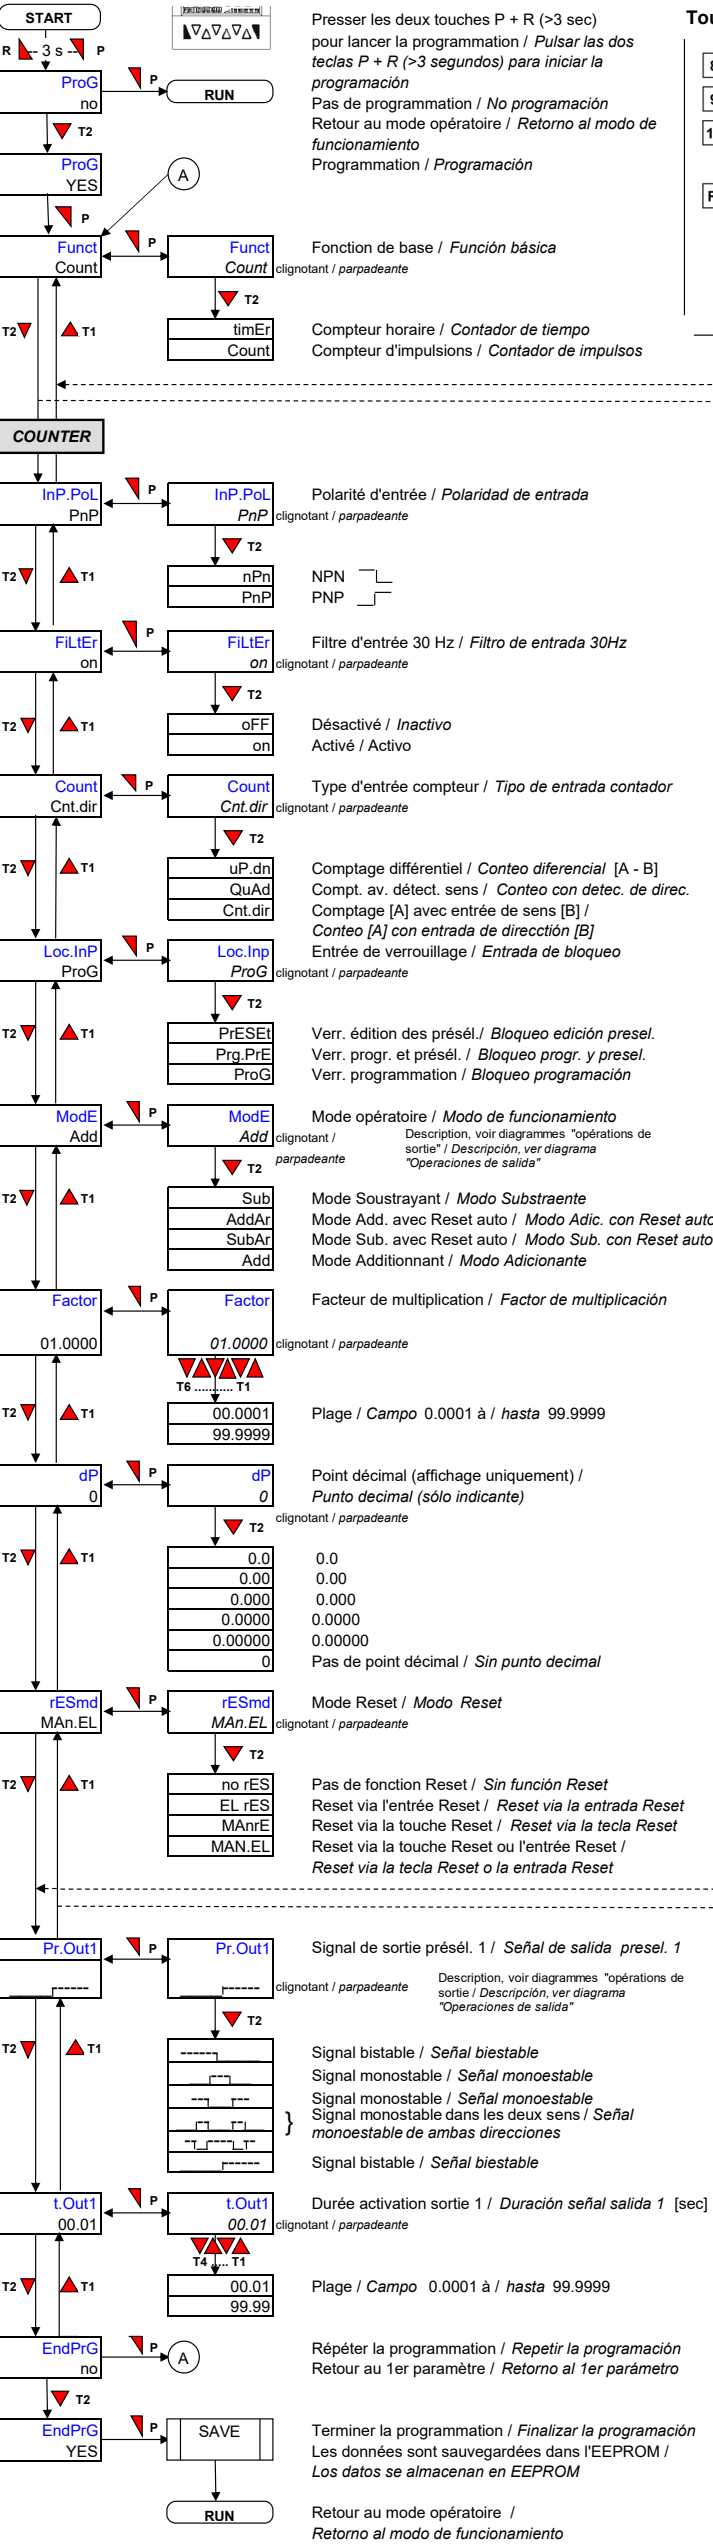

Types d'entrées - comptage d'impulsions / Tipos de entradas - conteo de impulsos

Exemples pour la polarité d'entrée PNP / Ejemplos para la polaridad de entrada PNP

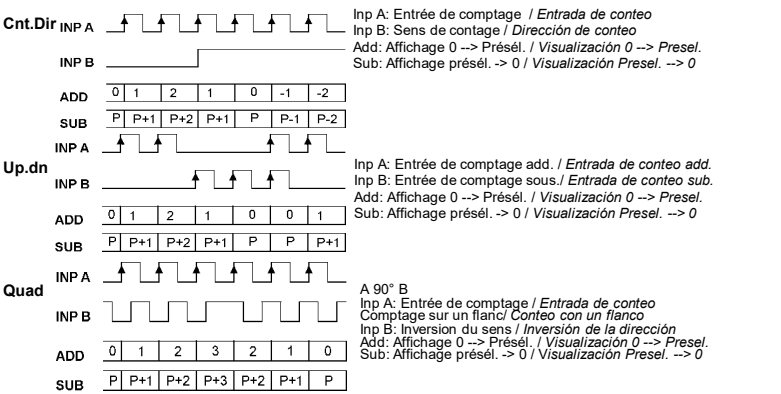

Caractéristiques mécaniques / Datos mecánicos

Boîtier/Carcasa: Boîtier à encastrer selon / Para montaje en cuadro de mando según DIN 43 700, RAL 7021

Poids/Peso: AC: env./aprox. 250 g; DC: env./aprox. 150 g

Protection/Protección: IP65 (en façade, seulement l'appareil / cara frontal, solo el aparato)

Matière du boîtier / Material de la carcasa: Polycarbonate / Policarbonato UL94 V-2

Résist.aux vibrations: 10 - 55 Hz / 1 mm / XYZ EN60068-2-6: 30 min dans chaque direction

Resist.a vibraciones: 10 - 55 Hz / 1 mm / XYZ EN60068-2-6: 30 min. en cada dirección

Résistance aux chocs: EN 60068-2-27 100 G / 2 ms / XYZ / 3 fois dans chaque direction


Resist.a sacudidas: EN 60068-2-27 100 G / 2 ms / XYZ / 3 veces en cada dirección

Nettoyage: Ne nettoyer la face avant qu'avec un chiffon doux humide.

Limpeza: La parte frontal sólo se puede limpiar con un trapo blando humedecido con agua.

Dimensions - Découpe d'encastrement / Dimensiones - Recorte del cuadro de mando

Cotes en mm [pouces] / Cotas en mm [inch]

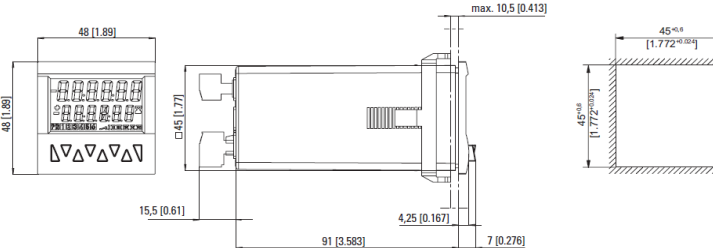

Référence de commande / Clave de pedido: 6.907.010X.X40

Tension d'alimentation / Tensión de alimentación

0 = 230 V AC

1 = 115 V AC

3 = 11 ... 30 V DC


Exécution LCD / Ejecución LCD

0 = sans rétroéclairage / sin retroiluminación

1 = rétroéclairage vert / retroiluminación verde

Raccordement / Conexiones

1	Sortie d'alimentation capteur / Salida de alimentación sensor [AC: 24 V DC/50 mA; DC: Ub transféré / transconectado]	
2	GND (0 VDC) Branch commun entrées de signal et de commde / Conexión común para las entradas de señal y de mando	
3	Entrée de signal INP A / Entrada de señal INP A (Timer: Gate)	
4	Entrée de signal INP B / Entrada de señal INP B	
5	Entr. de réinitialisation RESET/Entrada de reiniciación RESET	
6	Entrée de verrouillage des touches LOCK / Entrada de bloqueo del teclado LOCK	
7	Non utilisé / No utilizado	
8	Non utilisé / No utilizado	
9	n.c. (not connected)	
10	n.c. (not connected)	
11	Contact de relais C.1 Sortie 1 / Contacto de relé C.1 Salida 1	
12	Cont. de relais N.O.1 Sortie 1 / Cont. de relé N.O.1 Salida 1	
13	Cont. de relais N.F.1 Sortie 1 / Cont. de relé N.C.1 Salida 1	
14	Tension d'alimentation / Tensión de alimentación [AC:115 V AC ou / o 230 V AC ; DC: 11-30 V DC]	
15	Tension d'alimentation / Tensión de alimentación [AC:115 V AC ou / o 230 V AC ; DC: GND (0 V DC)] Supply voltage [AC:115 V AC or 230 V AC ; DC: GND (0 VDC)]	

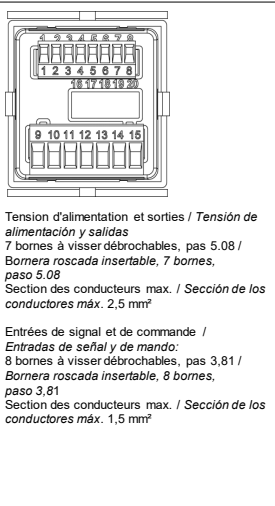

Caractéristiques techniques / Datos técnicos

Affichage / Pantalla LCD 2 x 6 digits / dígitos

Débordement par le haut / Overflow Clignotant / Parpadeante 1 s

Débordement par le bas / Underflow Jusqu'à 1 décade, le compteur ne perd pas d'impulsions / Hasta 1 década el contador no pierde impulsos

Sauvegarde données/Salvaguardia datos > 10 ans / años EEPROM

Compt. d'impulsions / Cont. de impulsos	Signal carré (typ.) / Señal cuadrada (tip.)
Fréq. de comptage / Frec. de conteo typ./ typ. 5 kHz	low: 1,0V high: 4,0V
Temps de réponse des sorties / Tiempo de respuesta de las salidas < 15 ms	low: 2,0V high: 30,0V
Compteur horaire / Contador de tiempo	
Temps min. mesurable / Minimum tiempo mensurable 500 µs	
Erreur de mesure / Error de medición < 100 ppm	
Temps de réponse des sorties / Tiempo de respuesta de las salidas < 10 ms	

Entrées de signal et de commande / Entradas de señal y de mando

Circuits SELV, isolation renforcée / double / Circuitos SELV, aislamiento reforzado o doble

Polarité / Polaridad Programmable, NPN/PNP commun pour toutes les entrées / Programable, NPN/PNP común para todas las entradas

Résist. d'entrée / Resist. de entrada 5 kOhm

Forme des impuls. / Forma de impulsos Quelconque / Cualquiera

Niveau commutation / Nivel conmutación Niveau/Nivel 4-30 V Low: 0...2 V DC; High: 3,5...30 V DC

Durée min. de l'imp. sur l'entrée Reset / Duración mín. del imp. en la entrada Reset 1 ms

Sortie 1 / Salida 1 Relais av. contact inverseur / Relé con contacto inversor

Fusible préconisé: / Fusible requerido: 3 A

Tension commut. / Tensión de commut. max. 250 V AC/ 150 V DC

Courant commut. / Corriente de commut. max. 3 A AC/ DC min. 30 mA DC

Puissance commut. / Potencia commut. max. 750 VA / 90 W

Ne dépasser en aucun cas les valeurs maximales! / Los valores máximos no se deberán sobrepasar en ningún caso!

Durée de vie mécanique (commutations) / Vida mecánica (ciclos de conmutación) 20x10⁶

Nbre de commutations / Núm. de ciclos de conmutación: 3 A / 250 V AC 5x10⁴; 3 A / 30 V DC 5x10⁴

Tension d'alimentation / Tensión de alimentación AC: 115 VAC +/-10% /max. 6,5 VA 50/ 60 Hz

AC: 230 VAC +/-10% /max. 6,5 VA

DC: 11 ... 30 V DC/ max. 4,0 W, protection contre l'inversion de la polarité / con protección contra la inversión de la polaridad SELV, CLASS II (Limited Power Source)

115 V AC: T: 0,125 A; 230 V AC: T0,1 A; DC: T0,2 A

Tension d'alimentation pour capteur / Tensión de alimentación de sensor (Sortie de tension pour sondes externes) / (salida de tensión para sensores externos)

Circuits SELV, isolation renforcée / double / Circuitos SELV, aislamiento reforzado o doble

Exécution / Ejecución 230 V AC: 24 V DC -40%/+15%, 50 mA

Exécution / Ejecución 115 V AC: 24 V DC -40%/+15%, 40 mA

Exécution / Ejecución DC: max. 50 mA

Tension d'alim. DC transférée / Tensión de alimentación DC transconectada

Conditions climatiques / Condiciones climáticas

Temp. de fonctionnement / Temp. de funcionamiento -10°C .. +50°C

Temp. de stockage / Temp. de almacenamiento -25°C .. +75°C

Humidité relative / Humedad relativa 93% à / a +40°C, sans condensation / sin condensación

Altitude / Altura jusqu'à 2000 m / hasta 2000 m

CEM / CEM

Résistance aux perturbations / Resistencia a interferencias avec lignes de signal et de commande blindées con líneas de señal y de mando blindadas

Sécurité de l'appareil / Seguridad del aparato

Classe de prot. / Clase de protección Classe / Clase 2 (face avant / parte delantera)

Seule la face avant est classée comme pouvant être touchée par l'opérateur. / Solo la parte delantera está clasificada como accesible para el operador.

Domaine d'utilisation / Campo de trabajo Degré de salissure / grado de suciedad 2

catégorie de surtension II / categoría de sobretensión II


Isolation / Aislamiento Face avant : isolation double / Parte delantera: doble aislamiento

Face arrière : isolation de base / Parte trasera: aislamiento básico


Entrées de signal et alimentation sondes / Entradas de señales y alimentación de sensor: SELV

Types d'entrées - mesure de temps / Tipos de entradas - medición de tiempo

Exemples pour la polarité d'entrée PNP / Ejemplos para la polaridad de entrada PNP

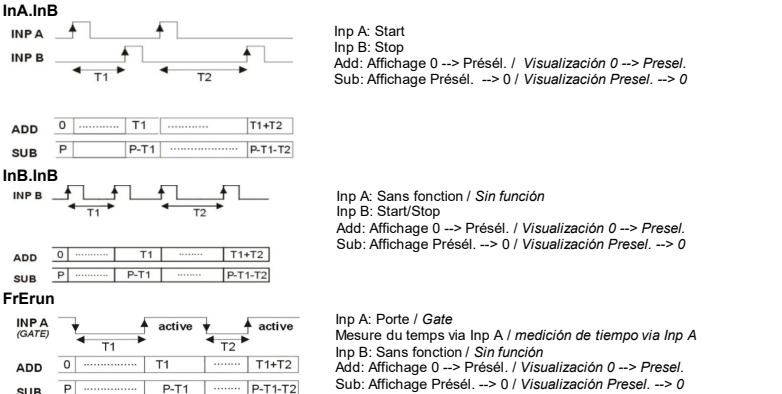

Opérations de sortie / Operaciones de salida

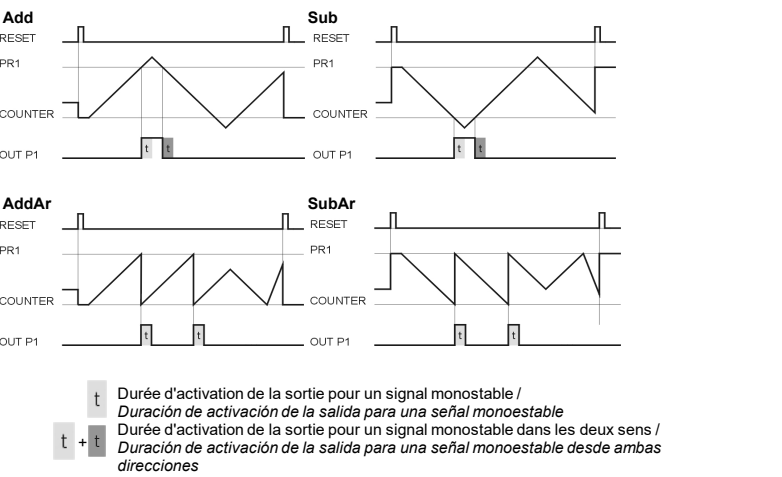


Homologations / Homologaciones

Conformité CE selon / Homologación según CE


Directive CEM 2014/30/EU / Directiva CEM 2014/30/EU

Directive Basse Tension 2014/35/EU / Directiva Baja Tensión 2014/35/EU


Directive RoHS 2011/65/EU / Directiva RoHS 2011/65/EU

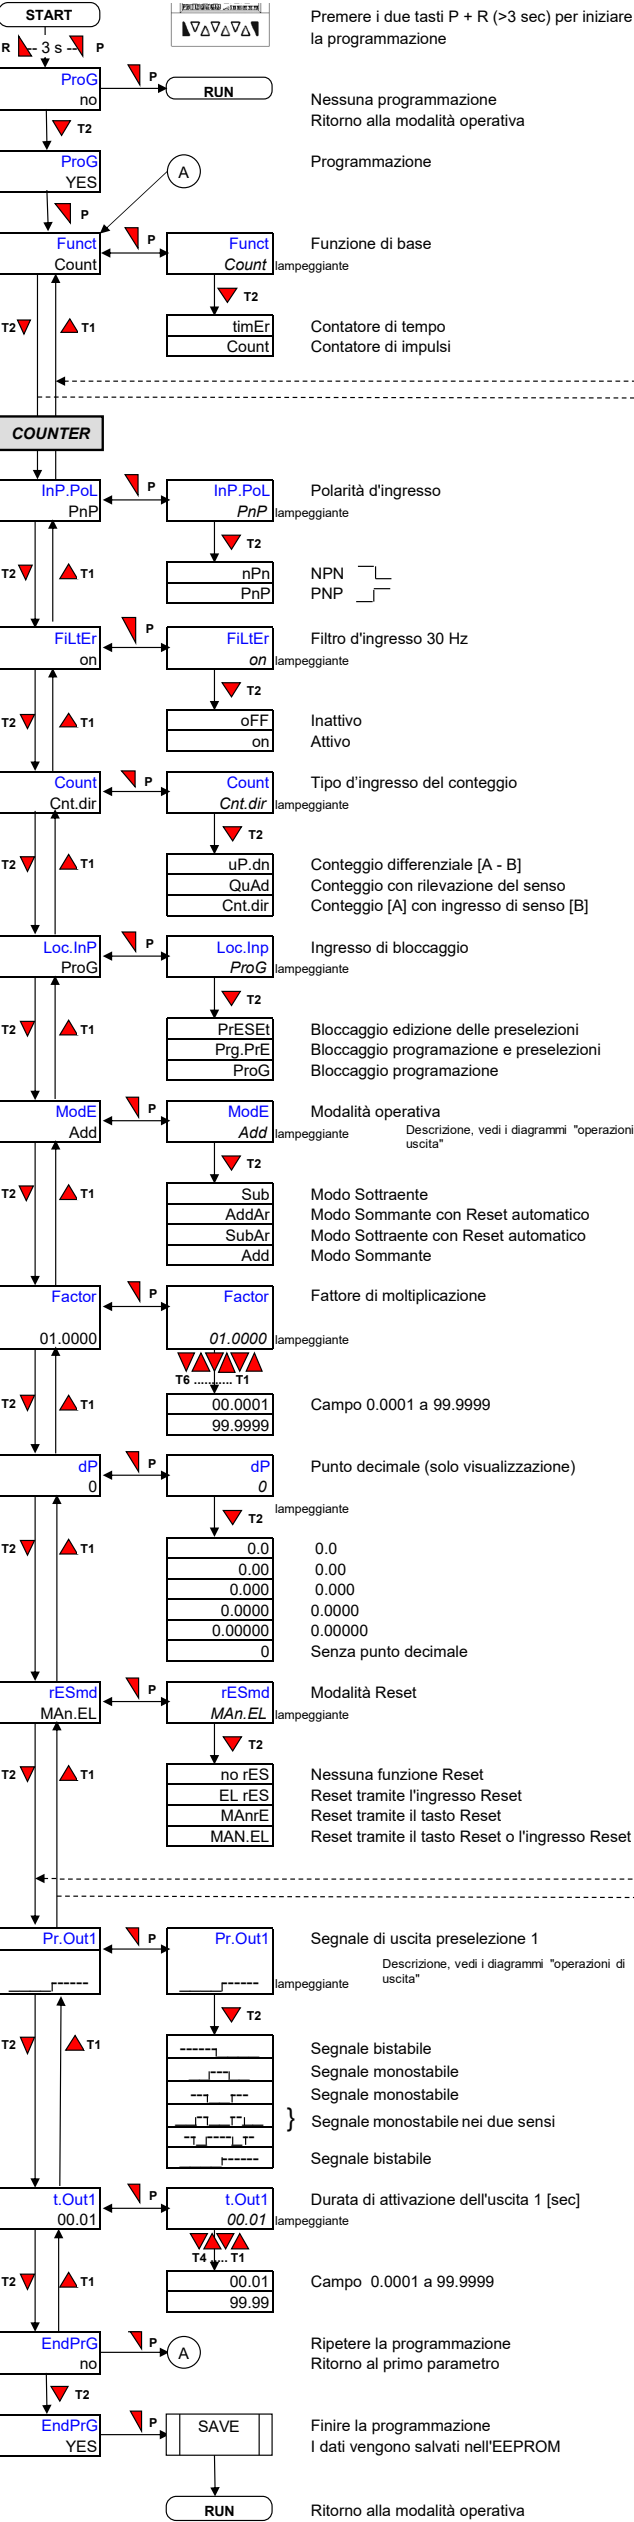


Tasti

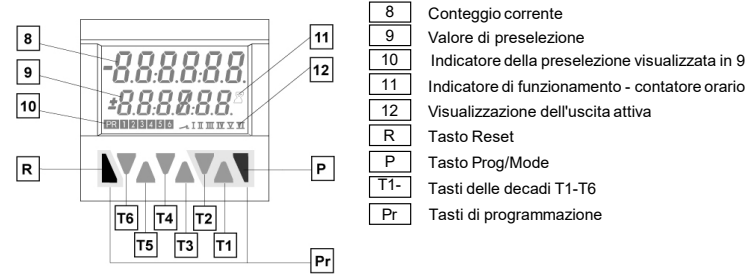


TIMER

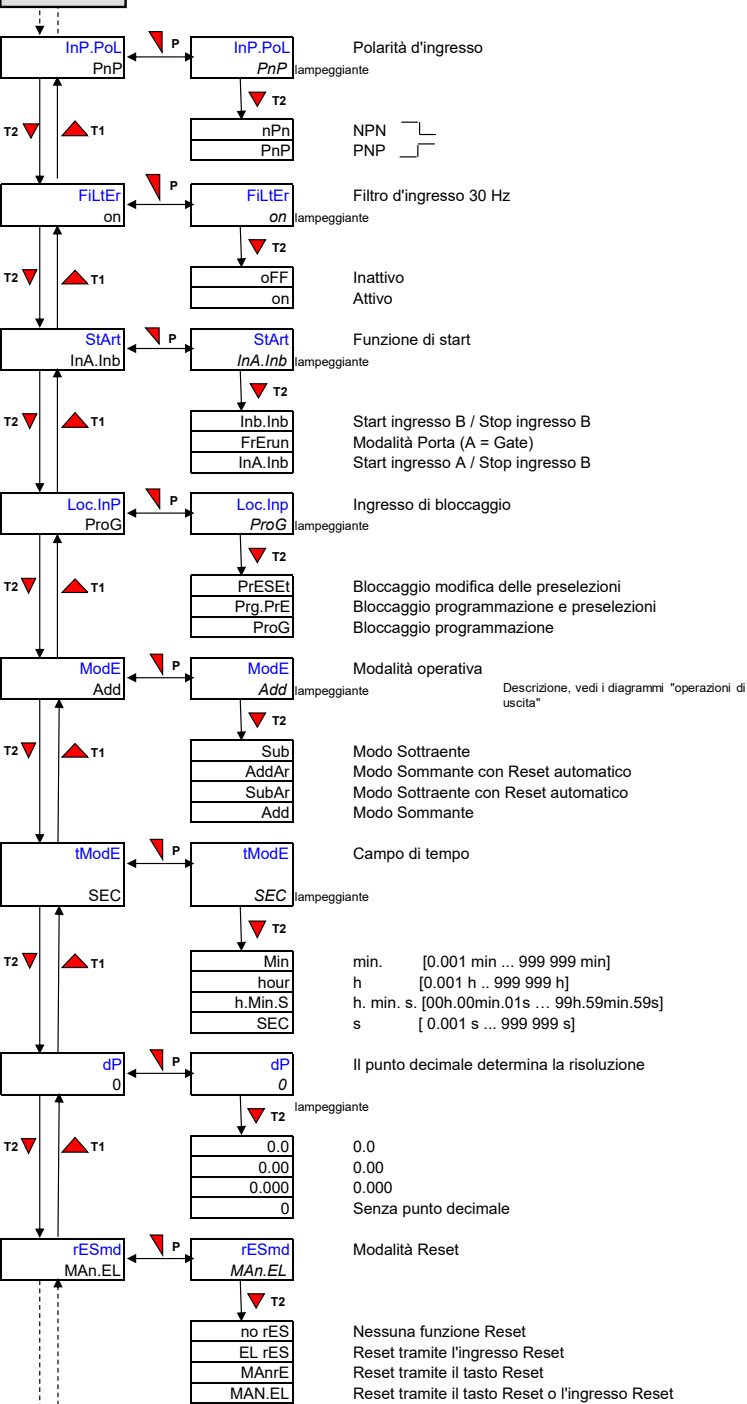



Fine della programmazione



Regolazione di valori numerici




Regolazione delle preselezioni con l'ausilio dei tasti



Tipi di ingressi - conteggio d'impulsi

Esempi per la polarità d'ingresso PNP

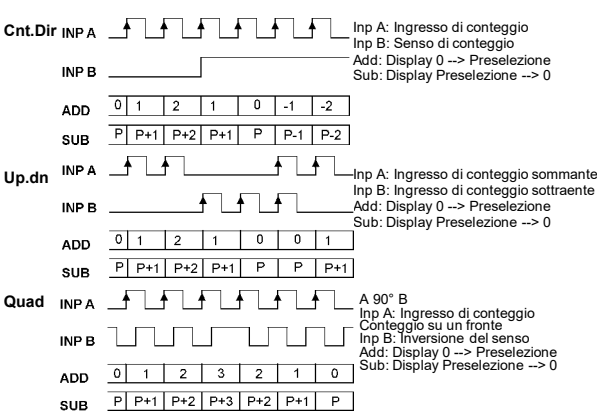

10.12 Caratteristiche meccaniche

Scatola: Scatola ad incastro secondo DIN 43 700, RAL 7021

Peso: AC: ca.250 g; DC: ca. 150 g

Protezione: IP65 (frontale, solo l'apparecchio)

Materiale della scatola: Policarbonato UL94 V-2


Resist.alle vibrazioni: 10 - 55 Hz / 1 mm / XYZ EN60068-2-6: 30 min in ogni direzione

Resist. agli urti: EN 60068-2-27 100 G / 2 ms / XYZ / 3 volte in ogni direzione

Pulizia: Per la pulizia della parte anteriore, utilizzare solo uno straccio morbido ed umido.

Dimensioni - Apertura d'incastro

Dimensioni in mm [inch]

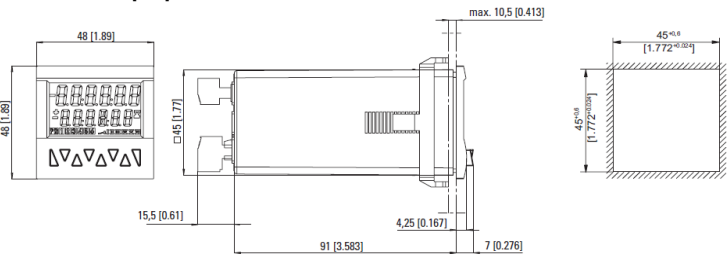

Codificazione per l'ordinazione:


6.907.010X.XA0

Tensione d'alimentazione
0 = 230 V AC
1 = 115 V AC
3 = 11 ... 30 V DC

Esecuzione LCD
0 = senza retroilluminazione
1 = retroilluminazione verde

Collegamento

- Uscita d'alimentazione per un sensore
[AC: 24 V DC / 50 mA; DC: Ub passante]
- GND (0 V DC) Connessione comune per gli ingressi di segnale e di comando
- Ingresso di segnale INP A (Timer: Gate)
- Ingresso di segnale INP B
- Ingresso di ripristino RESET
- Ingresso di bloccaggio dei tasti LOCK
- Non utilizzato
- Non utilizzato
- n.c. (not connected)
- n.c. (not connected)
- Contatto di relè C.1 Uscita 1
- Contatto di relè N.O.1 Uscita 1
- Contatto di relè N.C.1 Uscita 1
- Tensione d'alimentazione
[AC: 115 V AC o 230 V AC; DC: 11-30 V DC]
- Tensione d'alimentazione
[AC: 115 V AC o 230 V AC; DC: GND (0 V DC)]
Supply voltage [AC: 115 V AC or 230 V AC; DC: GND (0 V DC)]

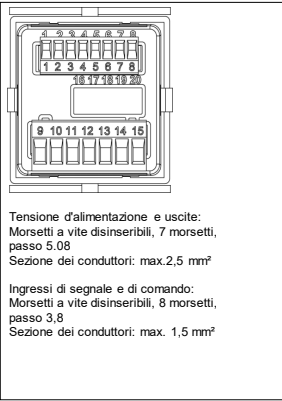

Caratteristiche tecniche

Display LCD 2 x 6 decadi
Overflow Lampeggiante 1 s
Underflow Fino ad 1 decade, il contatore non perde impulsi

Salvataggio dati > 10 anni EEPROM

Contatore di impulsi

Frequenza di conteggio tip. 5 kHz
Tempo di risposta delle uscite < 15 ms

Segnale quadrato (tip.)

	low: 1.0V high: 4.0V		low: 2.0V high: 30.0V
	Add Sub	AddAr SubAr	Add Sub
Cnt.Dir	15 kHz	1.5 kHz	5 kHz
Up.Dn	10 kHz	1.5 kHz	5 kHz
Quad	10 kHz	0.7 kHz	2.4 kHz

Contatore di tempo

Tempo minimo misurabile 500 µs
Errore di misura < 100 ppm
Tempo di risposta delle uscite < 10 ms

Ingressi di segnale e di comando

Circuiti SELV, isolamento doppio/rinforzato
Polarità Programmabile, NPN/PNP comune a tutti gli ingressi

Resistenza d'ingresso 5 kOhm
Forma degli impulsi Qualsiasi
Livello di commutazione Livello 4-30 V Low: 0...2 V DC; High: 3.5...30 V DC
Durata d'impulso min. sull'ingresso Reset 1 ms

Uscita 1 Relè con contatto di scambio
Fusibile prescritto: 3 A
Tensione di commutazione max. 250 V AC/ 150 V DC
Corrente di commutazione max. 3 A AC/ DC min. 30 mA DC
Potenza di commutazione max. 750 VA / 90 W

I valori massimi non devono essere superati in nessun caso!

Durata di vita meccanica (commutazioni) 20x10⁶
Numero di commutazioni 3 A / 250 V AC 5x10⁴; 3 A / 30 V DC 5x10⁴

Tensione d'alimentazione
AC: 115 V AC +/-10% /max. 6.5 VA 50/60 Hz
AC: 230 V AC +/-10% /max. 6.5 VA
DC: 11 ... 30 V DC/ max. 4.0 W con protezione contro le inversioni di polarità
SELV, CLASS II (Limited Power Source)
115 V AC: T 0,125 A; 230 V AC: T0,1 A; DC: T0,2 A

Protezione esterna

Tensione d'alimentazione per un sensore (Uscita di tensione per sensori esterni)
Circuiti SELV, isolamento doppio/rinforzato
Esecuzione 230 V AC: 24 V DC -40%/+15%, 50 mA
Esecuzione 115 V AC: 24 V DC -40%/+15%, 40 mA
Esecuzione DC: max. 50 mA
Tensione d'alimentazione DC attraversante

Condizioni climatiche
Temperatura di funzionamento -10°C .. +50°C
Temperatura di immagazzinamento -25°C .. +75°C
Umidità relativa dell'aria 93% a / a +40°C, senza condensa
Altitudine Fino a 2000 m

CEM

Resistenza alle interferenze con linee di segnale e di comando schermate

Sicurezza dell'apparecchio



Classe di protezione Classe 2 (parte anteriore)

Solo la parte anteriore è classificata come accessibile all'operatore.



Area d'utilizzo Grado di sporco 2 categoria di sovratensione II
Isolamento Anteriore: doppio isolamento, Posteriore: isolamento di base, Ingressi di segnale e SELV

Tipi di ingressi - conteggio di tempo

Esempi per la polarità d'ingresso PNP

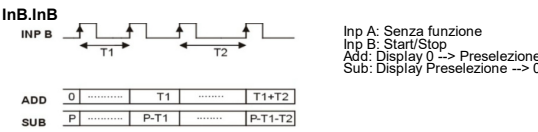

Operazioni di uscita

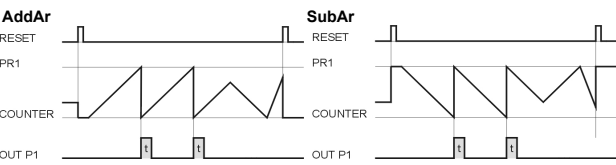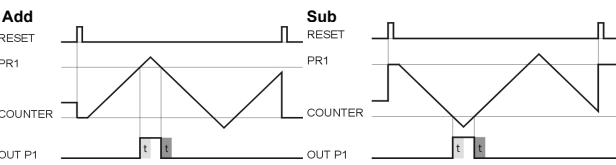

t Durata di attivazione dell'uscita per un segnale monostabile
t + t Durata di attivazione dell'uscita per un segnale monostabile nei due sensi

Omologazioni

Conformità CE secondo
Direttiva CEM 2014/30/EU
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
Direttiva RoHS 2011/65/EU

Codix 907 DEUTSCH

Vorwort

Lesen Sie vor der Montage und der Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung aufmerksam und die Betriebssicherheit alle Warnungen und Hinweise. Wenn das Gerät nicht nach dieser Bedienungsanleitung benutzt wird, kann der vorgesehene Schutz beeinträchtigt werden.

Sicherheits- und Warnhinweise

- Benutzen Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand, bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Bedienungsanleitung. Defekte oder beschädigte Geräte müssen unverzüglich vom Netz getrennt und außer Betrieb genommen werden.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Benutzen Sie den Reparaturservice des Herstellers.
- Schließen Sie das Gerät nur an die vorgesehenen Stromnetze an.
- Die Sicherheit des Systems in welches das Gerät integriert wird, ist in der Verantwortung des Einrichters.
- Trennen Sie für Installations- und Wartungsarbeiten sämtliche Stromkreise.
- Verwenden Sie nur für Ihr Land zugelassene, für Ihre Temperatur- und Leistungsbereich ausgelegte Kabel.
- Installations- und Servicearbeiten dürfen nur von einer Fachkraft ausgeführt werden.
- Das Gerät muss zwingend mit externen, zugelassenen Sicherungen abgesichert werden. Den Wert entnehmen Sie den technischen Daten.

Das auf dem Gerät verwendete Symbol soll darauf hinweisen, dass es Gefahren gibt, auf die in dieser Anleitung hingewiesen wird.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Vorwahlzähler erfasst Impulse, Zeiten und Frequenzen bis max. 5 kHz typ. und bietet eine Vielzahl verschiedener Betriebsarten. Gleichzeitig verarbeitet der Vorwahlzähler programmierte Vorwahlen. Der damit darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Einsatzbereich dieses Geräts liegt in industriellen Prozessen und Steuerungen von Fertigungsstraßen der Metall-, Holz-, Kunststoff-, Papier-, Glas- und Textilindustrie u.a.. Überspannungen an den Schraubklemmen des Geräts müssen auf den Wert der Überspannungskategorie II begrenzt sein. Das Gerät darf nur im ordnungsgemäß eingebauten Zustand und entsprechend dem Kapitel „Technische Data“ betrieben werden.

Das Gerät ist nicht geeignet für den explosionsgeschützten Bereich und den Einsatzbereichen, die in EN 61010 Teil 1 ausgeschlossen sind. Wird das Gerät zur Überwachung von Maschinen oder Ablaufprozessen eingesetzt, bei denen infolge eines Ausfalls oder Fehlbildienung des Gerätes eine Beschädigung der Maschine oder ein Unfall des Bedienungspersonals möglich ist, dann müssen Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen.

Das Gerät ist für die Verwendung in Innenräumen konzipiert. Bei Einhaltung der technischen Daten kann das Gerät aber auch im Außenbereich verwendet werden. Achten Sie hierbei aber auch auf einen angemessenen UV-Schutz.

Schalttafel einbau

Montieren Sie das Gerät entfernt von Wärmequellen und vermeiden Sie direkten Kontakt mit ätzenden Flüssigkeiten, heißem Dampf oder ähnlichen. Es muss sichergestellt werden, dass umlaufend um das Gerät 10 mm Umlüftung vorhanden ist. Das Gerät muss so eingebaut werden, dass die Anschlüsse für einen Bediener unzugänglich sind und nicht berührbar sind. Beachten Sie beim Einbau, dass nur die Frontseite als Bedienerberührbar eingestuft ist.

Montageanleitung

- Befestigungsrahmen vom Gerät abziehen.
- Gerät von vorne in den Schalttafelausschnitt einsetzen und auf korrekten Sitz der Frontrahmendichtung achten.
- Befestigungsrahmen von hinten auf das Gehäuse aufschieben, bis die Federbügel unter Spannung stehen und die Rastnasen oben und unten eingerastet sind.

Hinweis: Bei fachgerechtem Einbau kann frontseitig IP65 erreicht werden.

Elektrische Installation

Trennen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten das Gerät von allen Spannungsquellen und stellen Sie sicher, dass keine BERÜHR-GEFÄHRLICHEN Spannungen mehr vorliegen. Die Relaiskontakte des AC-Versorgte Geräte dürfen nur über einen Schalter oder Leistungsschalter mit dem Niederspannungsnetz verbunden werden, welcher in der Nähe des Gerätes installiert und als dessen Trennvorrichtung gekennzeichnet ist. Installations- oder Wartungsarbeiten dürfen nur von einer Fachkraft durchgeführt werden und müssen nach den zutreffenden nationalen und internationalen Standards erfolgen. Es muss darauf geachtet werden, dass sämtliche Kleinspannungen welche in das Gerät gehen oder aus dem Gerät kommen durch doppelte bzw. verstärkte Isolation von gefährlichen, stromführenden Leitungen getrennt sind (SELV Kreise).

Das Gerät muss für den ordnungsgemäßen Betrieb extern abgesichert werden. Hinweise für die vorgeschriebenen Sicherungen finden Sie unter den Technischen Daten. Die Relaisausgänge sind geräteintern nicht gesichert. Ohne entsprechende Absicherung der Relaisausgänge kann es zu unerwünschter Wärmeentwicklung oder sogar zum Brand kommen. Die Relaisausgänge sind vom Errichter der Anlage extern abzuschirmen. Es muss auch im Fehlerfall sichergestellt werden, dass die unter den technischen Daten angegebenen Daten auf keinen Umständen überschritten werden.

Bei der Installation muss darauf geachtet werden, dass die Versorgungsspannung und Beschaltung der Ausgangskontakte von der gleichen Netzphase versorgt werden, damit die max. Spannung von 250V nicht überschritten wird. Die Relaiskontakte müssen dem vorgesehenen Temperatur- und Spannungsbereich entsprechen. Für die Beschaffenheit der Leitungen sind die zutreffenden Standards des Landes und des Endgerätes einzuhalten. Die zulässigen Querschnitte für die Schraubbefestigungen finden Sie in den technischen Daten.

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme den korrekten und festen Sitz der Leitungen. Nicht benutzte Schraubklemmen müssen bis zum Anschlag eingeschraubt werden damit sich diese nicht lösen und verlieren.

Das Gerät ist für die Überspannungskategorie II ausgelegt. Wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass höhere transiente Überspannungen auftreten können, müssen zusätzliche Schutzmassnahmen installiert werden, welche die Überspannungen auf die Werte der CAT II begrenzen.

Hinweise zur Störsicherheit

Alle Anschlüsse sind gegen äußere Störeinflüsse geschützt. Der Einsatzort ist so zu wählen, dass induktive oder kapazitive Störungen nicht auf die angeschlossenen Anschlüsse einwirken können! Durch geeignete Kabelführung und Verdrähtung können Störeinflüsse (z.B. von Schaltzeitzeilen, Motoren, getaktete Reglern oder Schützen) vermindert werden.

Erforderliche Maßnahmen:

Für Signal- und Steuerleitungen nur geschirmtes Kabel verwenden. Kabelschirm beidseitig auflegen. Litzenquerschnitt der Leitungen min. 0,14 mm².

Der Anschluss der Abschirmung an den Potentialausgleich muss so kurz wie möglich und ohne Zwischenschaltung erfolgen. Verbinden Sie die Abschirmungen nur mit der Schalttafel, wenn diese auch geerdet ist. Das Gerät muss in möglichst großem Abstand von Leitungen eingebaut werden, die mit Störungen belastet sind. Leitungsführungen parallel zu Energieleitungen vermeiden. Leitungen und deren Isolierungen müssen dem vorgesehenen Temperatur- und Spannungsbereich bereich entsprechen.

Reinigung und Wartung

Die Frontseite darf nur mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Eine Reinigung der eingebauten Rückseite ist nicht vorgesehen und obliegt der Verantwortung des Servicepersonals oder Installateurs.

Bei einem normalen Betrieb ist dieses Gerät wartungsfrei. Sollte das Gerät widererwartend nicht ordnungsgemäß funktionieren, muss das Gerät an den Hersteller oder Lieferanten geschickt werden. Ein eigenmächtiges öffnen und instand setzen ist nicht vorgesehen und kann den ursprünglichen Schutz beeinträchtigen.

Beschreibung
6-stellige Multifunktions- LCD-Anzeige. Gut ablesbare 2-zeilige LCD-Anzeige mit Symbolen für die angezeigte Vorwahl und den Zustand des Ausgangs. Gleichzeitige Anzeige des Istwert und der Vorwahl. Ausführung ohne/mit hintergrundbeleuchtetem Display. Add./Subtr. Vorwahlzähler mit einer Vorwahl.
Relaisausgang
Einfache Programmierung Einfache Einstellung der Vorwahl über die Fronttasten. Impuls- oder Zeit- bzw. Betriebsstundenvorwahlzähler. Multiplikationsfaktor (00.0001 .. 99.9999) für Impulszähler.
Eingangssarten:
Impulszähler: cnt.dir, up, dn, quad,
Zeitzähler: FrErUn, InpA.InpB, InpB.InpB
Ausgangsoperationen:
Add, Sub, AddAr, SubAr
RESET-Mode
Tastaturverriegelung (Lock)
Spannungsversorgung 115/230 VAC oder 11 .. 30 VDC

Codix 907 ENGLISH

Preface

Please read this instruction manual entirely and carefully before installation and start-up. Please observe all warnings and advice, both for your own safety and for general plant safety. If the device is not used in accordance with the instruction manual, then the intended protection can be impaired.

Safety Instructions and Warnings

- Please use the device only if its technical condition is perfect. It should be used only for its intended purpose. Please bear in mind safety aspects and potential dangers and adhere to the operating instructions at all times. Defective or damaged devices should be disconnected from the mains immediately and taken out of operation.
- The device shall not be opened. Use the repair service of the manufacturer.
- Only connect the device to the electricity networks provided to that purpose.
- The safety of the system in which the device is integrated is the responsibility of the installer.
- Disconnect all electricity networks prior to any installation or maintenance work.
- Use exclusively cables approved in your country and designed for your temperature and power ranges.
- Installation and service work shall be carried out exclusively by qualified personnel.
- The device must compulsorily be protected with approved external fuses. The value of these fuses can be found in the technical information.

This symbol is used on the device to remind of the existence of dangers, which are referred to in this manual.

Use according to the intended purpose

The preset counter detects and measures pulses, times and frequencies up to max. 5 kHz and offers a wide variety of different operating modes. At the same time, the preset counter processes programmed presets. Use for any purpose over and beyond this will be done at your own risk. The device is not intended for use and thus not complying with the requirements. The application area for this device lies in industrial processes and controls, in the fields of manufacturing lines for the metal, wood, plastics, paper, glass, textile and other like industries. Over-voltage category II The device must be kept within the limits of Over-voltage Category II. The device must only be operated when mounted in a panel in the correct way and in accordance with the section "Technical Data".

The device is not suitable for use in hazardous areas and for areas excluded in EN 61010 Part 1. If the device is used to monitor machines or processes in which, in the event of a failure of the device or an error made by the operator, there might be the risk of damaging the machine or causing an accident to the operators, it is your responsibility to take the appropriate safety measures.

The device has been designed for indoor operation. It may nevertheless be used outdoors, provided the technical data is adhered to. In this case, take care to provide suitable UV protection.

Mounting in a control panel

Mount the device away from heat sources and avoid direct contact with corrosive liquids, hot steam or similar. The device must be mounted so that the terminals are out of the reach of the operator and cannot be touched by him. When mounting the device, consider the fact that only the front side is classified as accessible for the operator.

Mounting instructions

- Remove the mounting clip from the device.
- Insert the device from the front into the panel cut-out, ensuring the front-panel gasket is correctly seated.
- Slide the fixing clip from the rear onto the housing, until the spring clamps are under tension and the upper and lower latching lugs have snapped into place.

Note: In case of proper installation, IP65 can be reached on the front side.

Electrical Installation

The device must be disconnected from any power supply prior to any installation or maintenance work. Make sure that no more voltages LIABLE TO CAUSE AN ELECTROCUTION are present. AC-powered devices must only be connected to the low-voltage network via a switch or circuit breaker installed close to the device and marked as their disconnecting device. Installation or maintenance work must only be carried out by qualified personnel. The type of the cables, adhere to the applicable standards of the country and of the plant. The cross sections allowed for the screw terminals can be found in the technical data. Before starting the device, check the cables for proper wiring and insulation. The screw terminals must be screwed to the stop, so that they cannot loosen and get lost. The device has been designed for overvoltage category II. If higher transient voltages cannot be excluded, additional protection measures must be taken in order to limit the overvoltage to the values of CAT II.

The device must be protected externally for its proper operation. Information about the prescribed fuses can be found in the technical information.

The relay outputs are not protected internally in the device. Without suitable protection of the relay outputs, undesired heat development or even fire may occur. The relay outputs must be protected externally by the manufacturer of the plant. It must also be made sure that, even in case of a malfunction, the values stated in the technical data are under no circumstances exceeded.

During installation, make sure that the supply voltage and the wiring of the output contacts are both fed from the same mains phase, in order not to exceed the maximum permitted voltage of 250V.

The cables and their insulation must be designed for the planned voltage and voltage ranges. Respect the type of the cables, adhere to the applicable standards of the country and of the plant. The cross sections allowed for the screw terminals can be found in the technical data. Before starting the device, check the cables for proper wiring and insulation. The screw terminals must be screwed to the stop, so that they cannot loosen and get lost. The device has been designed for overvoltage category II. If higher transient voltages cannot be excluded, additional protection measures must be taken in order to limit the overvoltage to the values of CAT II.

Advice on noise immunity

All connections are protected against external sources of interference. The installation location should be chosen so that inductive or capacitive interference does not affect the device or its connecting lines! Interference (e.g. from switch-mode power supplies, motors, clocked controllers or contactors) can be reduced by means of appropriate cable routing and wiring.

Measures to be taken:

Use only shielded cable for signal and control lines. Connect cable shield at both ends. The conductor cross-section of the cables should be a minimum of 0,14 mm². The shield connection to the equipotential bonding should be as short as possible and with a contact area as large as possible (low-impedance). Only connect the shields to the control panel, if the latter is also earthed. Install the device as far away as possible from noise-containing cables.

Avoid routing signal or control cables parallel to power lines. Cables and their insulation should be in accordance with the intended temperature and voltage ranges.

Cleaning and maintenance

The front side of the unit should only be cleaned using a soft damp (water!) cloth. Cleaning of the embedded rear side is not planned and is the responsibility of the service personnel or of the installer.

In normal operation, this device is maintenance-free. Should the device nevertheless not operate properly, it must be sent back to the manufacturer or to the supplier. Opening and repairing the device by the user is not allowed and can adversely affect the original protection level.

Description
6-digit multifunction LCD display. Easy-to-read 2-line LCD display with annunciators for both the displayed preset and the status of the output. Simultaneous display of the actual value and of the preset. Versions with/without backlit display. Add./Subtr. Preset counter with one preset.
Relay output
Easy to programme Simple preset entry via the front keys. Pulse Counter or Timer/Hour Meter. Multiplication factor (00.0001 .. 99.9999) for pulse counter.

Input modes:
Pulse counter: cnt.dir, up, dn, quad
Timer: FrErUn, InpA.InpB, InpB.InpB
Output operations:
Add, Sub, AddAr, SubAr
RESET-Mode
Keypad locking (Lock)
Supply voltage: 115/230 VAC or 11 .. 30 VDC

Codix 907 FRANÇAIS

Introduction

Lisez entièrement et attentivement ces instructions d'utilisation avant le montage et la mise en service. Pour votre propre sécurité, ainsi que pour la sécurité de fonctionnement, respectez tous les avertissements et indications. Une utilisation de l'appareil non conforme à ces instructions peut affecter la protection prévue.

Instructions de sécurité et avertissements

- N'utilisez cet appareil que s'il est techniquement en parfait état, de manière conforme à sa destination, en tenant compte de la sécurité et des risques, et dans le respect de ces instructions d'utilisation. Un appareil défectueux ou endommagé doit être déconnecté du réseau immédiate et mis hors service.
- Il est interdit d'ouvrir l'appareil. Faites appel au service de dépannage du constructeur.
- Ne raccorder l'appareil qu'aux réseaux électriques prévus à cet effet.
- La sécurité du système dans lequel l'appareil est intégré est de la responsabilité de l'installateur.
- Déconnecter tous les réseaux électriques avant de procéder à des travaux d'installation et de maintenance.
- N'utiliser que des câbles homologués dans votre pays et conçus pour les plages de températures et de puissances prévues.
- Les travaux d'installation et d'entretien ne peuvent être réalisés que par des spécialistes.
- L'appareil doit être protégé par des fusibles externes homologués. Le calibre de ces fusibles est indiqué dans les caractéristiques techniques.

Ce symbole, apposé sur l'appareil, indique l'existence de risques mentionnés dans cette notice.

Utilisation conforme

Le compteur à préselection compte des impulsions, des temps jusqu'à typiquement 5 kHz, et il offre de nombreux modes opératoires différents. Le compteur à préselection utilise dans le même temps des présélections programmées. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à sa destination. Cet appareil trouve son application dans les process et les commandes industrielles dans les domaines des chaînes de fabrication des industries du métal, du bois, des matières plastiques, du papier, du verre, des textiles, etc. Les surtensions aux bornes à visser de l'appareil doivent être limitées à la valeur de la catégorie de surtension II. L'appareil ne doit être utilisé que s'il a été encastré dans les règles de l'art, et conformément au chapitre « Caractéristiques techniques ». L'appareil ne convient pas pour des zones présentant des risques d'explosion, ni pour les domaines d'utilisation exclus par la norme EN 61010 Partie 1. Si l'appareil est mis en œuvre pour la surveillance de machines ou de process où, en cas de panne ou d'un erreur de manipulation de l'appareil, peuvent apparaître des risques de dommages à la machine ou d'accidents pour les opérateurs, il vous appartient de prendre les mesures de sécurité appropriées.

L'appareil a été conçu pour une utilisation à l'intérieur. Il peut cependant être utilisé à l'extérieur, à la condition de respecter les caractéristiques techniques. Il faut alors veiller à lui assurer une protection appropriée contre le rayonnement UV.

Montage encastré

Montez l'appareil loin de toute source de chaleur et évitez tout contact direct avec des liquides corrosifs, de la vapeur chaude ou des substances similaires. Veillez à laisser un espace de 10 mm tout autour de l'appareil pour permettre sa ventilation. L'appareil doit être monté de sorte à rendre impossible tout accès aux bornes de raccordement pour l'opérateur. Lors du montage, tenir compte du fait que seule la face avant est classée comme accessible à l'opérateur.

Instructions de montage

- Retirer le cadre de fixation de l'appareil.
- Introduire l'appareil par l'avant dans la découpe d'encastrement du panneau et veiller à ce que le joint du cadre avant soit correctement en place.
- Glisser par l'arrière le cadre de fixation sur le boîtier de l'appareil jusqu'à ce que les étriers élastiques soient comprimés et que les ergots haut et bas soient encliquetés.

Note : en cas de montage correct, il est possible d'atteindre IP65 en face avant.

Installation électrique

Avant tout travail d'installation ou de maintenance, déconnecter l'appareil de toutes les sources d'alimentation et s'assurer de l'absence de toute TENSION POUVANT OCCASIONNER UNE ELECTROCUTION. Les appareils alimentés en courant alternatif ne peuvent être reliés au réseau basse tension que par l'intermédiaire d'un interrupteur ou d'un sectionneur de puissance installé à proximité de l'appareil et repéré comme le dispositif de coupure de cet appareil. Les travaux d'installation ou de maintenance doivent être réalisés par du personnel qualifié et conformément aux normes nationales et internationales applicables. Il faut veiller à séparer l'ensemble des basses tensions qui pénétrant dans l'appareil ou qui sortent de celui-ci des lignes électriques dangereuses au moyen d'une isolation double ou renforcée (circuits SELV).

Pour son bon fonctionnement, l'appareil doit être protégé par des fusibles externes. Les fusibles préconisés sont indiqués dans les caractéristiques techniques.

Les sorties par relais ne sont pas protégées à l'intérieur de l'appareil. Les sections des câbles doivent être adaptées au moyen de fusibles appropriés pour éviter un dégagement de chaleur indésirable, voire un incendie. Les sorties par relais sont à protéger extérieurement par le constructeur de l'installation. Il faut veiller à ce que les bornes d'installation ou de montage, même en cas de défaut, les valeurs indiquées dans les caractéristiques techniques.

Il faut veiller, lors de l'installation, à ce que la tension d'alimentation et le câblage des contacts soient alimentés par la même phase du réseau, afin de ne pas dépasser la tension maximale de 250V.

Les câbles et leurs isolations doivent correspondre aux plages de température et de tension prévues. Pour la nature des câbles, se conformer aux normes applicables pour le pays et pour l'installation. Les sections admissibles pour les bornes à vis sont indiquées dans les caractéristiques techniques.

Avant la mise en service de l'appareil, vérifier le bon raccordement et la bonne fixation des câbles. Les vis des bornes inutilisées doivent être vissées, fond et serrées afin qu'elles ne puissent pas se desserrer et se perdre. L'appareil a été conçu pour la catégorie de surtension II. Si l'apparition de surtensions transitoires plus élevées ne peut pas être exclue, il convient de mettre en place des mesures de protection complémentaires qui limiteront les surtensions aux valeurs de la CAT II.

Indications quant à la résistance aux perturbations

Tous les câbles doivent être protégés contre les perturbations extérieures. Choisir le lieu d'utilisation de sorte que des perturbations inductives ou capacitives ne puissent pas affecter l'appareil ou les câbles raccordés à celui-ci ! Un tracé de câblage approprié permet de réduire les perturbations (dues p. ex. à des alimentations à commutation, des moteurs, des variateurs ou des contacteurs cyclés).

Mesures à prendre :

N'utiliser que du câble blindé pour les lignes de signal et de données. Le câble doit être protégé par deux câbles. Section de la tresse des conducteurs 0,14 mm² min. La liaison du blindage à la compensation de potentiel doit être aussi courte que possible et s'effectuer sur une grande surface (basse impédance).

Les câbles y su aïslament tienen que corresponder a la gama de temperaturas y tensiones previstas.

L'appareil doit être encastré aussi loin que possible de lignes soumise à des perturbations. Eviter de poser les conducteurs en parallèle avec des conducteurs d'énergie. Les conducteurs et les isolations de ceux-ci doivent correspondre aux plages de température et de tension prévues.

Nettoyage et entretien
Ne nettoyer la face avant qu'avec un chiffon doux humide. Aucun nettoyage de la face arrière encastree n'est prévu ; ce nettoyage est de la responsabilité du personnel d'entretien ou de l'installateur.

En fonctionnement normal, cet appareil ne nécessite aucun entretien. Si toutefois il devait ne pas fonctionner correctement, il devrait être retourné au constructeur ou au fournisseur. L'ouverture de cet appareil et sa réparation par l'utilisateur ne sont pas prévues et peuvent affecter le niveau de protection initial.

Description
Afficheur LCD multifonctions à 6 décades. Affichage LCD à 2 lignes clairement lisible avec symboles pour la préselection affichée, l'état de la sortie et de la présélection. Affichage simultané de la valeur réelle et de la présélection. Exécution avec/sans rétroéclairage de l'affichage. Compteur à préselection additionnant/soustrayant avec une préselection.
Sorties par relais
Programmation simple Réglage aisé de la présélection à l'aide des touches en façade Compteur d'impulsions ou compteur de temps, ou d'heures de fonctionnement. Facteur de multiplication (00.0001 .. 99.9999) pour le compteur d'impulsions
Types d'entrées:
Compteur d'impulsions : cnt.dir, up, dn, quad
Compteur horaire : FrErUn, InpA.InpB, InpB.InpB
Opérations de sortie :
Add, Sub, AddAr, SubAr
Mode RESET
Verrouillage des touches (Lock)
Tension d'alimentation 115/230 VAC ou 11 .. 30 VDC

Codix 907 ESPAÑOL

Introducción

Antes del montaje y de la puesta en servicio, lea completa y detenidamente estas instrucciones de manejo. Por su propia seguridad y la del servicio, respete todas las advertencias y observaciones. Si no se emplea el aparato según se indica en estas instrucciones, se puede poner en peligro la protección prevista.

Observaciones de seguridad y advertencia

- Utilice el aparato sólo en el estado técnico perfecto, conforme a su finalidad, con conciencia de la seguridad y peligros, y respetando estas instrucciones de manejo. Los aparatos defectuosos o dañados deberán ser desconectados de la red y puestos fuera de servicio inmediatamente.
- No se debe abrir el aparato. Utilice el servicio de reparaciones del fabricante.
- Conecte el aparato solo a las redes eléctricas previstas a tal efecto.
- La seguridad del sistema en el que se integra el dispositivo es responsabilidad del instalador.
- Desconectar todos los circuitos eléctricos durante los trabajos de instalación y de mantenimiento.
- Utilice exclusivamente cables permitidos en su país y diseñados para su rango de temperatura y gama de potencia.
- Los trabajos de instalación y mantenimiento solo podrán ser realizados por personal cualificado.
- El aparato deberá estar protegido obligatoriamente mediante fusibles externos autorizados. Los valores están especificados en las especificaciones técnicas.

El símbolo utilizado en el aparato indica los peligros a los que se hace mención en el presente manual.

Uso conforme a su finalidad

El contador de preselección registra impulsos y tiempos hasta típicamente 5 kHz y ofrece un gran número de diferentes modos de funcionamiento. Al mismo tiempo, el contador de preselección procesa preselecciones programadas. Cualquier otro uso se considerará no conforme a la finalidad del contador. El ámbito de empleo de este aparato es el de los procesos y controles industriales, entre otros, en los sectores de cadenas de producción de la industria del metal, de la madera, del plástico, del papel, del vidrio y del textil. Las sobretensiones en los bornes roscados del aparato tienen que estar limitados al valor de la categoría de sobretensión II. El aparato sólo se puede poner en servicio montado correctamente y tal como se describe en el capítulo "Datos técnicos".

El aparato no es adecuado para zonas protegidas frente a explosiones y para las zonas que se excluyen en la norma EN 61010 parte 1. Si se emplea el aparato para la supervisión de máquinas o procesos en los que, como consecuencia de un fallo o manejo erróneo del aparato es posible un daño en la máquina o un accidente del personal de servicio, entonces deberá adoptar las correspondientes medidas de seguridad.

El aparato está diseñado para su uso en interiores. No obstante, de acuerdo con los datos técnicos, también puede usarse en exteriores. Para ello, procure que haya una adecuada protección contra la radiación UV.

Montaje en el cuadro de mando

Monte el aparato lejos de fuentes de calor y evite el contacto directo con líquidos corrosivos, vapor caliente o similares. En torno al aparato deberá de haber un espacio libre de 10 mm para su ventilación. El aparato deberá instalarse de manera que los terminales sean inaccesibles para el operador y que éste no los pueda tocar. Para la instalación, tenga en cuenta que solo la parte delantera está clasificada como accesible para el operador.

Instrucciones de montaje

- Retirar del aparato el marco de fijación.
- Introducir el aparato por delante en el recorte del cuadro de mando y prestar atención al asiento correcto de la junta del marco frontal.
- Empujar el marco de fijación por detrás sobre la carcasa hasta que los estribos elásticos se encuentren bajo tensión y los talones de enganche arriba y abajo estén encajados.

Note: Con un montaje correcto, la parte delantera puede lograr la protección IP65.

Instalación eléctrica

Antes de realizar trabajos de instalación o mantenimiento, separe el aparato de todas las fuentes de tensión y asegúrese de que no haya ninguna TENSION QUE PODRÍA PROVOCAR UNA ELECTROCUTION. Los aparatos alimentados por CA sólo se pueden unir con la red de baja tensión a través de un interruptor o sectionador de potencia que está instalado cerca del aparato y que viene marcado como su dispositivo de desconexión. Los trabajos de instalación o mantenimiento sólo pueden ser realizados por un especialista y deberán realizarse de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales aplicables. Hay que asegurarse de que todos los bajos voltajes que entran en el aparato o que salen de él están aislados de las líneas eléctricas peligrosas mediante un aislamiento doble o reforzado (circuitos SELV).

Para un funcionamiento correcto habrá que proteger el aparato externamente. Encontrará las instrucciones para los fusibles prescritos en las especificaciones técnicas.

Las salidas de relé no están protegidas dentro del aparato. Sin la protección adecuada de las salidas de relé, puede producirse un incendio o incluso producirse un fuego. El constructor de la instalación deberá proteger las salidas de los relés en el exterior. Incluso en caso de avería habrá que garantizar que, en ningún caso, se excedan los datos indicados en las especificaciones técnicas.

Durante la instalación, vigilar que la tensión de alimentación y el cableado de los contactos de salida se alimentan por la misma fase de red con el fin de no superar la tensión máxima de 250 V. Los cables y sus aislamientos deberán corresponder a los rangos de temperatura y tensión previstos. Para el tipo de los cables habrá que cumplir con los estándares correspondientes del país y de la instalación. Las secciones permitidas para los bornes roscados están indicadas en las especificaciones técnicas.

Los cables y su aislamiento tienen que corresponder a la gama de temperaturas y tensiones previstas.

El aparato está diseñado para la categoría de sobretensión II. Los cables y su aislamiento tienen que corresponder a la gama de temperaturas y tensiones previstas.

Observaciones sobre la inmunidad a las interferencias
Todas las conexiones están protegidas frente a interferencias externas. El lugar de colocación debe elegirse de tal modo que las interferencias inductivas o capacitivas no puedan afectar al aparato o sus conexiones! Mediante un cableado y guía adecuada del cableado, puede reducir las interferencias (debidas a alimentación, motores, reguladores o contactores cadenciados).

Medidas necesarias:

Emplear sólo cable blindado para las líneas de señales y de datos. El cable debe estar protegido por dos cables. Sección de la trenza de los hilos min. 0,14 mm². La conexión del blindaje en la compensación de potencial debe realizarse lo más corta y de mayor superficie posible (baja impedancia).

Una los blindajes con el cuadro de mando sólo si éste está con toma a tierra. El aparato se debe montar a la mayor distancia posible de cables que están sometidos a interferencias. Evitar guías de cables paralelas a líneas de energía. Los cables y su aislamiento tienen que corresponder a la gama de temperaturas y tensiones previstas.

Limpieza y Mantenimiento

La parte delantera solo se debe limpiar con un paño humedecido con agua. No está prevista la limpieza de la parte trasera, que será responsabilidad del instalador o del personal de mantenimiento. En funcionamiento normal, este aparato no necesita mantenimiento. Si el aparato no funcionara de manera correcta, habrá que enviárselo al fabricante o al distribuidor. Queda prohibido abrir el aparato y repararlo por su cuenta, ya que podría comprometer el nivel de protección inicial.

Descripción
Visualizador LCD multifunción de 6 dígitos. Pantalla LCD fácilmente legible de 2 líneas con símbolos para la preselección mostrada y el estado de la salida. Indicación simultánea del valor real y de la preselección. Ejecución con/sin retroiluminación. Contador de preselección adicional/substraente con una preselección.
Salida de relé
Programación sencilla Ajuste sencillo de la preselección mediante las teclas frontales. Contador de impulsos o de tiempo, o de horas de servicio. Factor de multiplicación (00.0001 .. 99.9999) para contador de impulsos.
Modos de entradas:
Contador de impulsos : cnt.dir, up, up, quad
Contador de tiempo: FrErUn, InpA.InpB, InpB.InpB
Operaciones de salida:
Add, Sub, AddAr, SubAr
Modo RESET
Bloqueo de teclado (Lock)
Tensión de alimentación 115/230 VAC o 11 .. 30 VDC

Codix 907 ITALIANO

Introduzione

Prima di procedere al montaggio ed