

ESPAÑOL

Fuente de alimentación conmutada en primario

1. Indicaciones de seguridad y advertencias

Para garantizar un funcionamiento seguro del módulo y poder utilizar todas las funciones, rogamos lea estas instrucciones atentamente. Más informaciones técnicas las encontrarás Vd. en la hoja de características (www.interface.phoenixcontact.com).

La instalación y la puesta en marcha solo puede ser efectuada por personal correspondientemente especializado. A tal efecto, deben considerarse las normas respectivas del país (p.ej. VDE, DIN).

En particular, antes de la puesta en marcha hay que asegurarse de que,

- la conexión a la red se ha instalado profesionalmente y que está garantizada la protección contra descarga eléctrica,
- el módulo puede desconectarse de la tensión desde el exterior de la fuente de alimentación según las especificaciones de la EN 60950 (p.ej. mediante la protección de la línea del primario),
- todos los cables de alimentación están suficientemente protegidos y dimensionados,
- todos los cables de salida están dimensionados para la corriente de salida máxima del módulo, o protegidos por fusible por separado,
- está garantizada una convección suficiente,

El fuente de alimentación es un módulo para instalación incorporada. Después de la instalación se tiene que cubrir la zona de bornes, para garantizar una protección suficiente contra roces involuntarios con piezas en tensión. Este requisito se cumple mediante un montaje en armario o caja de distribución.

2. Instalación (Fig. 1, 2)

- ① Entrada AC
- ② Salida DC
- ③ LED verde DC OK
- ④ Potenciómetro 10 - 16.5 V DC
- ⑤ Pie de encaje universal para carriles EN y sujeción en pared

Atención: ¡No trabajar nunca con la tensión conectada! ¡Peligro de muerte!

La fuente de alimentación se puede encargar sobre todos los carriles de 35 mm según EN 60715, pero también es posible una sujeción en pared (Fig.3). El montaje debe efectuarse en posición horizontal (bornes de conexión arriba).

Para garantizar una convección suficiente se recomienda guardar una distancia mínima respecto a otros módulos de 3 cm por encima y por debajo del módulo.

3. Conexión / Cables de conexión:

Se pueden conectar las secciones de cable expuestas al lado (Fig. 4):

Para cumplir la aprobación UL, utilice cables de cobre dimensionados para temperaturas de servicio > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) y > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C). Para cumplir la EN 60950/UL 60950, los cables flexibles deben equiparse con punteras. Para el cumplimiento de las exigencias GL deben cerrarse los receptáculos de conexión no utilizados. Para obtener una conexión fiable y protegida contra roces involuntarios desaíse los finales de conductor según la tabla 1!

FRANÇAIS

Alimentation à découpage primaire

1. Conseils de sécurité et avertissements

Pour garantir un fonctionnement fiable du module et pouvoir utiliser toutes ses fonctions, veuillez lire la présente notice dans son intégralité ! Pour de plus amples informations techniques voir www.interface.phoenixcontact.com.

Leur installation et leur mise en service ne doivent être confiées qu'à un personnel spécialisé dûment qualifié. Il faut par ailleurs respecter les normes nationales spécifiques applicables (par exemple NF, etc.).

Il faut en particulier, avant la mise en service, s'assurer que

- la connexion au réseau est réalisée selon les règles et que la protection contre les chocs électriques est assurée !
- l'appareil peut être mis hors tension selon les dispositions de la norme EN 60950 en dehors de l'alimentation (par ex. via le disjoncteur du circuit côté primaire) !
- toutes les lignes d'arrivée sont suffisamment dimensionnées et protégées !
- toutes les lignes de sortie sont dimensionnées pour l'intensité max. de sortie de l'appareil ou protégées par un fusible spécial !
- la convection est suffisante !

Les alimentations doivent être encastrées. Une fois l'installation réalisée, la zone des blocs de jonction doit être recouverte de manière à assurer une protection suffisante contre les contacts accidentels avec des parties sous tension. Pour cela, on les encastre dans une armoire ou un coffret de raccordement.

2. Installation (Fig. 1, 2)

- ① Entrée AC
- ② Sortie DC
- ③ LED DC OK, verte
- ④ Potentiomètre 10 - 16.5 V DC
- ⑤ Pied universel encliquetable pour profilés EN et fixation à une paroi

Attention : Ne jamais travailler sur un module sous tension ! Danger de mort !

Cette alimentation s'encliquette sur tous les profilés 35 mm selon EN 60715 ; une fixation à une paroi est également possible (fig. 3). Elle doit être montée horizontalement (bornes d'entrée en haut).

Nous recommandons de respecter une distance min. de 3 cm au-dessus / en dessous du module par rapport aux autres modules pour obtenir un refroidissement par convection suffisant.

3. Raccordement / Câble de liaison :

Vous pouvez raccorder des câbles avec les sections ci-contre (fig. 4) :

Pour respecter l'homologation UL, utiliser des câbles en cuivre conçus pour des températures de service > 75 °C (température ambiante < 55 °C) et > 90 °C (température ambiante < 75 °C). Pour respecter les consignes d'EN 60950/ UL 60950, il faut que les câbles souples aient des embouts. Pour respecter les exigences de GL, il faut fermer les espaces de raccordement inutiles.

Isoler les extrémités selon le tableau 1 pour obtenir un raccordement fiable et protégé contre les contacts fortuits !

ENGLISH

Primary Switched-Mode Power Supply Unit

1. Safety and warning notes

In order to guarantee safe operation of the device and to be able to make use of all the functions, please read these instructions thoroughly! Further technical information can be found in the associated data sheet under www.interface.phoenixcontact.com.

The device may only be **installed and put into operation** by qualified personnel. The corresponding national regulations (e.g. VDE, DIN) must be observed.

Before putting the device into operation, ensure that

- the mains connection has been carried out by a competent person and protection against electric shock is guaranteed!
- the device can be disconnected outside the power supply unit in accordance with the regulations as in EN 60950 (e.g. through primary side line protection)!
- all feed lines are sufficiently protected and dimensioned!
- all output lines are dimensioned according to the maximum output current of the device or separately protected!
- sufficient convection is guaranteed!

The power supply is a device for installation as built-in equipment. After installation, the termination area must be covered to ensure sufficient protection against accidental contact with live parts. This requirement is met by installing the device in the control cabinet or in a distributor box.

2. Installation (Fig. 1, 2)

- ① AC input
- ② DC output
- ③ LED DC OK, green
- ④ Potentiometer 10 - 16.5 V DC
- ⑤ Universal snap-on foot for EN DIN rails and wall mounting

Attention : Ne jamais travailler sur un module sous tension ! Danger de mort !

The power supply unit can be snapped onto all 35 mm DIN rails as per EN 60715; it can also be mounted on walls (fig. 3). It should be mounted horizontally (connecting terminal blocks above).

In order to guarantee sufficient convection, we recommend observing a minimum distance to other modules of 3 cm above and below the device.

3. Connection / Connecting Cable:

You can connect the cable cross-sections on the right (fig. 4):

In order to comply with the UL certification, use copper conductors for an operating temperature of 75 °C (for ambient up to 55 °C) and 90 °C (for ambient up to 75 °C, minimum). In order to comply with EN 60950/UL 60950, flexible cables require ferrules. In order to fulfill GL requirements, unused terminal spaces must be closed.

To achieve a reliable and shockproof connection, strip the connecting ends according to table 1

DEUTSCH

Primär getaktete Stromversorgung

1. Sicherheits- und Warnhinweise

Um einen sicheren Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und alle Funktionen nutzen zu können, lesen Sie diese Anleitung bitte vollständig durch! Weitere Informationen finden Sie im zugehörigen Datenblatt unter www.interface.phoenixcontact.com.

Die **Installation und Inbetriebnahme** darf nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die jeweiligen landesspezifischen Vorschriften (z.B. VDE, DIN) einzuhalten.

Insbesondere ist vor der Inbetriebnahme sicherzustellen, dass

- der Netzanschluss fachgerecht ausgeführt und der Schutz gegen elektrischen Schlag sichergestellt ist!
- das Gerät nach den Bestimmungen der EN 60950 außerhalb der Stromversorgung spannungslos schaltbar ist (z.B. durch den primärseitigen Leitungsschutz)!
- alle Zuleitungen ausreichend abgesichert und dimensioniert sind!
- alle Ausgangsleitungen dem max. Ausgangstrom des Gerätes entsprechend dimensioniert oder gesondert abgesichert sind!
- ausreichende Konvektion gewährleistet ist!

Die Stromversorgung ist ein Einbaugerät. Nach der Installation muss der Klemmenbereich abgedeckt sein, um ausreichenden Schutz gegen unzulässiges Berühren spannungsführender Teile sicherzustellen! Dieses ist durch einen Einbau im Schaltschrank bzw. Verteilerkasten gegeben.

2. Installation (Abb. 1, 2)

- ① AC-Eingang
- ② DC-Ausgang
- ③ LED DC OK, grün
- ④ Potentiometer 10 - 16,5 V DC
- ⑤ Universal-Rastfuß für EN-Tragschienen und Wandbefestigung

Vorsicht: Niemals bei anliegender Spannung arbeiten! Lebensgefahr!

Die Stromversorgung ist auf alle 35 mm-Tragschienen nach EN 60715 aufrastbar, auch eine Wandbefestigung ist möglich (Abb.3). Die Montage sollte waagerecht erfolgen (Anschlussklemmen oben).

Für ausreichende Konvektion wird die Einhaltung eines Mindestabstands zu anderen Modulen von 3 cm oberhalb und unterhalb des Gerätes empfohlen.

3. Anschluss / Verbindkabel:

Sie können nebenstehende Kabelquerschnitte anschließen (Abb.4):

Zur Einhaltung der UL Approbation verwenden Sie Kupferkabel mit einer Betriebstemperatur von > 75 °C (Umgebungstemperatur < 55 °C) und > 90 °C (Umgebungstemperatur < 75 °C). Zur Einhaltung der EN 60950/UL 60950 benötigen flexible Kabel Aderendhülsen. Zur Einhaltung der GL-Anforderungen sind ungenutzte Klemmenräume zu schließen.

Für zuverlässigen und berührsicheren Anschluss isolieren Sie die Anschlussenden entsprechend Tabelle 1 ab!



PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

D-32823 Blomberg, Germany

Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300

MNR 9038813-03 / 07.2009

www.phoenixcontact.com

DE Einbauanleitung für den Elektroinstallateur

EN Installation notes for electrical personnel

FR Instruction d'installation pour l'électricien

ES Instrucción de montaje para el ingeniero eléctrico

STEP-PS/1AC/12DC/5

Order No.: 2868583

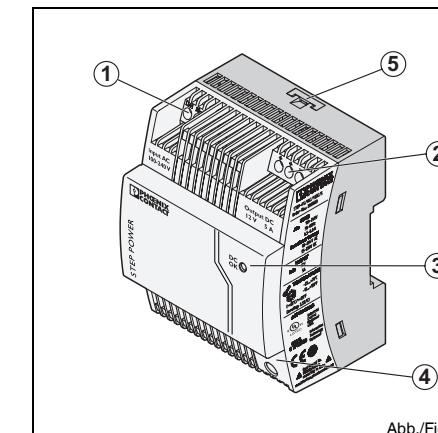


Abb./Fig. 1

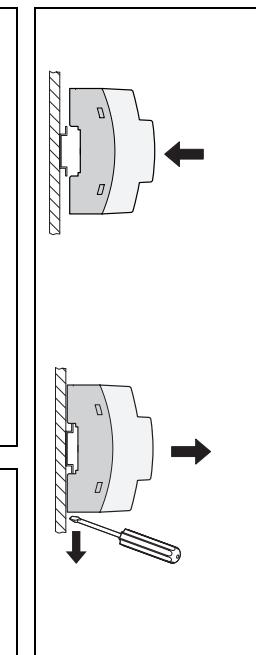


Abb./Fig. 2




Abb./Fig. 3

Tabelle 1 Table 1 Tableau 1 Tabla 1:	Starr Solid Rígido [mm²]	Flexibel Stranded Souple Flexible [mm²]	Anzugsmoment Torque Couple de serrage Par de apriete [Nm]	Abisolierlänge Stripping length Longueur à dénuder Longitud a desaislar [mm]
① ②	0,2-2,5	0,2-2,5	24-12	0,6-0,8 5-7 6,5

Abb./Fig. 4

ESPAÑOL

4. Entrada (1, Fig. 1)

La conexión de 100-240 V AC se efectúa a través de las conexiones de tornillo L y N. El módulo se conecta a sistemas de corriente alterna monofásicas o a dos fases de sistemas trifásicas (sistema TN, TT o IT según VDE 0100 T 300/CEI 60364-3) con tensiones nominales de 100-240 V AC.

Para proteger el aparato se ha dispuesto un fusible interno. Una protección de aparatos adicional no es necesaria. Fusibles previos recomendados: interruptor automático de 6 A, 10 A ó 16 A, característica B (o de función similar). Para aplicaciones DC tiene que preverse un fusible apropiado!

**Si el fusible interno reacciona, es muy probable que se tenga un defecto en el módulo.
En este caso, el módulo tiene que comprobarse en fábrica!**

5. Salida (2, Fig. 5)

La conexión de 12 V DC se efectúa mediante las conexiones de tornillo "+" y "-". La tensión de salida está ajustada de fábrica a 12 V DC.

El módulo está protegido electrónicamente contra cortocircuito y circuito abierto. En caso de cortocircuito, la corriente de salida o la sobrecarga se limita según la curva característica U-I. La permanentemente disponible corriente de salida facilita un arranque fiable, incluso de cargas altamente capacitivas.

6. Datos técnicos

Tipo / Código

Entrada

Tensión nominal de entrada

Margen de tensión de entrada

Frecuencia

Absorción de corriente (p. valores nominales) aprox.

LIMITACIÓN DE LA CORRIENTE DE CIERRE (PARA +25 °C) / I²t tip.

Puenteo en fallo de red para carga nominal tip.

Fusible de entrada, interno (protección de aparatos)

Fusible previo recomendado: interruptores automáticos

Salida

Tensión nominal de salida U_N / tolerancia

Margen ajustable de la tensión de salida

Corriente nominal de salida I_N (hasta 55 °C)

Tensión de salida máx. I_{max} tip.

Dissipación máx.: en circuito abierto/a carga nom. aprox.

Rendimiento tip.

Ondulación residual

Protección contra sobretensiones internas

Datos generales

Tipo de protección

MTBF según

Temperatura ambiente servicio almacenamiento

Humedad en 25 °C, sin rocío

Peso aprox.

Certificación / Normas

Tensión de aislamiento entrada / salida prueba tipo ensayo individual

Seguridad eléctrica

(de dispositivos de la técnica de información)

Transformadores de seguridad

Equipamiento de instalaciones de distribución

Separación segura

Regulación industrial

Construcción de navíos

LIMITACIÓN DE LAS CORRIENTES ARMÓNICAS DE RED

FRANÇAIS

4. Entrée (1, Fig. 1)

Pour le raccordement 100-240 V AC, on utilise les connexions à vis L et N. L'appareil peut être connecté à des systèmes de courant alternatif monophasés ou à deux phases de systèmes triphasés (système TN, TT ou IT selon VDE 0100 T 300/CEI 60364-3) avec des tensions nominales de 100-240 V AC.

Un **fusible interne** protège l'appareil. Une protection supplémentaire n'est pas nécessaire. Fusibles amont recommandés : disjoncteurs de protection 6 A, 10 A ou 16 A, caractéristique B (ou équivalents). Pour les applications DC, prévoir un fusible adéquat en amont!

Le déclenchement du fusible interne traduit très probablement un défaut au niveau du module. Dans ce cas, il convient de le faire contrôler en usine !

5. Sortie (2, Fig. 5)

Le raccordement 12 V DC se fait via les connexions vissées "+" et "-". A la livraison, la tension de sortie est réglée sur 12 V DC.

Le module est doté d'une protection électronique contre les courts-circuits et la marche à vide. L'intensité de sortie est limitée selon la courbe caractéristique U/I en cas de court-circuit ou de surcharge. Le courant de sortie toujours disponible permet un démarrage fiable, également de fortes charges capacitatives.

6. Caractéristiques techniques

Type / Référence

Entrée

Tension nominale d'entrée

Plage de tensions d'entrée

Fréquence

Courant absorbé (pour valeurs nominales) env.

LIMITATION COURANT DÉMARRAGE (POUR +25 °C) / I²t tip.

Protection contre microcoupures pour charge nom. typ.

Fusible d'entrée, interne (protection module)

Fusible amont recommandé: disjoncteur de protection circuit

Sortie

Tension nominale de sortie U_N / tolérance

Plage de réglage de la tension de sortie

Courant nom. de sortie I_N (jusqu'à 55 °C)

Courant de sortie max. I_{max} typ.

Dissip. puissance max. vide/charge nom. env.

Rendement typ.

Ondul. résid.

Protection contre surtensions internes

Autres caractéristiques

Degré de protection

MTBF (Mean Time Between Failure) selon

Température ambiante marche stockage

Humidité à 25 °C, pas de rosée

Poids env.

Normes

Tension d'isolement entrée / sortie essai de type essai individ.

Sécurité électrique des matériels de traitements de l'information

Transformateurs de sécurité

Installations à courant fort

Isolation sécurisée

Dispositif de réglage industriel

Construction navale

Limites pour les émissions de courant harmonique selon

Compatibilité électromagnétique

CE-Conforme à las directivas CEM

• Resistencia a perturbaciones

• Radiación de perturbaciones

ENGLISH

4. Input (1, Fig. 1)

The 100-240 V AC connection is made using the L and N screw connections. The device can be connected to single-phase AC systems or to two of the phase conductors of three-phase systems (TN, TT or IT according to VDE 0100 T 300/IEC 60364-3) with nominal voltages of 100-240 V AC.

An **internal fuse** protects the device. Additional device protection is not necessary. Recommended backup fuses are power circuit-breakers 6 A, 10 A or 16 A, characteristic B (or identical function). In DC applications, a suitable backup fuse must be wired in!

If the internal fuse is triggered, there is most probably a malfunction in the device. In this case, the device must be inspected in the factory!

5. Output (2, Fig. 5)

The 12 V DC connection is made using the "+" and "-" screw connections. At the time of delivery, the output voltage is 12 V DC.

The device is electronically protected against short circuit and idling. The output current is restricted as per the U-I characteristic curve in case of a short circuit or an overload. The constantly available output current can also start strong capacitive loads reliably.

6. Technical Data

Type / Order No.

Input Data

Nominal input voltage

Input voltage range

Frequency

Current consumption (at nominal values) approx.

Inrush current limitation (at +25 °C) / I²t typ.

Mains buffering at nominal load typ.

Input fuse, internal (device protection)

Recommended backup fuse: power circuit breaker

Output Data

Nominal output voltage U_N / tolerance

Setting range of the output voltage

Nominal output current I_N (up to 55 °C)

Max. output current I_{max} typ.

Max. power dissipation idling/nominal load approx.

Efficiency typ.

Ripple

Surge voltage protection against internal surge voltages

General Data

Degree of protection

MTBF (Mean Time Between Failure) acc. to

Ambient temperature operation storage

Humidity at +25 °C, no condensation

Weight ca.

Ratings / Standards

Isolation voltage input / output type test routine test

Electrical safety

(of information technology equipment)

Safety transformer

Electronic equipment for electrical power installations

Safe isolation

Industrial regulating devices

Shipbuilding

Limitation of mains harmonic currents acc. to

Electromagnetic compatibility

CE in conformance with EMC guidelines

• Immunity to interference

• Noise emission

DEUTSCH

4. Eingang (1, Abb. 1)

Der 100-240 V AC-Anschluss erfolgt über die Schraubverbindungen L und N. Das Gerät kann ein einphasigen Wechselstromsystemen oder an zwei Außenleitern von Dreistromsystemen (TN-, TT- oder IT-System nach VDE 0100 T 300/IEC 60364-3) mit Nennspannungen 100-240 V AC angegeschlossen werden.


Zum Geräteschutz ist eine interne Sicherung vorhanden. Ein zusätzlicher Geräteschutz ist nicht erforderlich. Empfohlene Vorsicherungen sind Leitungsschutzschalter 6 A, 10 A oder 16 A, Charakteristik B (oder funktionsgleich). Bei DC-Anwendungen ist eine geeignete Sicherung vorzuschalten!

Löst die interne Sicherung aus, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Gerätedefekt vor. In dem Fall ist eine Überprüfung des Gerätes im Werk erforderlich!

5. Ausgang (2, Abb. 5)

Der 12 V DC-Anschluss erfolgt über die Schraubverbindungen "+" und "-". Die eingestellte Ausgangsspannung beträgt bei Auslieferung 12 V DC.

Das Gerät ist elektronisch kurzschluss- und leerlauffest. Der Ausgangstrom wird bei Kurzschluss oder Überlast nach der U-I-Kennlinie begrenzt. Der stetig verfügbare Ausgangstrom ermöglicht ein zuverlässiges Starten auch von stark kapazitiven Lasten.

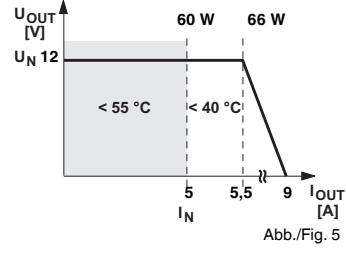

STEP-PS/1AC/12DC/5 / 2868583

100-240 V AC

85-264 V AC / 95-250 V DC

45-65 Hz / 0 Hz

0,8 A (120 V AC) / 0,5 A (230 V AC)

< 15 A / 0,6 A²s

> 27 ms (120 V AC) / > 120 ms (230 V AC)

3,15 AT (250 V AC / 125 V DC)

B6 A / B10 A / B16 A

12 V DC ± 1 %

10...16,5 V DC

5 A

9 A

< 0,5 W / 8,6 W

87 %

< 55 mV_{PP}

< 25 V DC

IP20

IEC 61709 (SN 29500): > 500 000 h

-25 °C...+70 °C (> 55 °C Derating 2,5 %/K)

-40 °C...+85 °C

≤ 95 %

0,3 kg

4 kV AC

2 kV AC

IEC60950 / VDE 0805, ULC-UL Recognized UL 60950 e

EN 61558-2-17

EN 50178 / VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 / DIN VDE 0106-101

UL/C-UL Listed UL 508

LISTED

GL

EN 61000-3-2

2004/108/EG; 2006/95/EG

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3



T=20s