

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Sygonix GmbH  
Nordring 98a  
90409 Nürnberg

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
is authorized to use for their product


**Installationsschalter**  
*Installation switch*

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 60669-1 (VDE 0632 Teil 1):2009-10; EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008

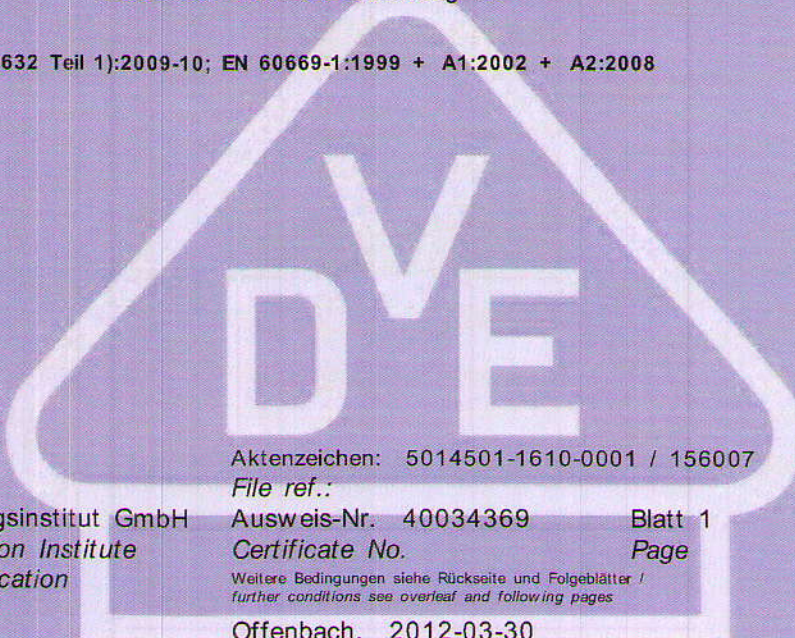

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

*J. Bausch*

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 5014501-1610-0001 / 156007

File ref.:

Ausweis-Nr. 40034369

Certificate No.

Blatt 1

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2012-03-30

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Sygonix GmbH, Nordring 98a, 90409 Nürnberg

Aktenzeichen / *File ref.*  
5014501-1610-0001 / 156007 / FG33 / ZI

Datum / *Date*  
2012-03-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034369  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40034369.*

**Installationsschalter**  
***Installation switch***

Typ(en) / <i>Type(s)</i> :	Schaltungsnummer <i>Switch pattern No.</i>
<b>33594S S13.01</b>	6
<b>33597D S13.05</b>	6 Taster <i>6 momentary contact</i>
<b>33594D S13.02</b>	5
<b>33597S S13.03</b>	7
<b>33597X S13.04</b>	1 Taster <i>1 momentary contact</i>
Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250 V
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	10 AX, 10 A
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP 20
Anbringungsart <i>Method of mounting</i>	Unterputzmontage <i>flush-type</i>
Ausführung(en) <i>Construction(s)</i>	Serie sx.11 Mit schraubenlosen Anschlussklemmen <i>Series sx.11 with screwless terminals</i>
Weitere Angaben siehe Anlage <i>Further information see appendix</i>	Nr. 1 zu Aktenzeichen: 918400-1610-0002 <i>No. 1 to reference No.: 918400-1610-0002</i>

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut**  
**Zeichengenehmigung**

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. page  
40034369 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Sygonix GmbH, Nordring 98a, 90409 Nürnberg

Aktenzeichen / *File ref.*  
5014501-1610-0001 / 156007 / FG33 / ZI

Datum / *Date*  
2012-03-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034369  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40034369.*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet FG33  
*Section FG33*