



3~

99-127-.

- Einbau: An beliebiger Stelle der Aufbau-oder Einbauschiene.
- Installation: can be installed in any position on surface-mounted or recessed track.

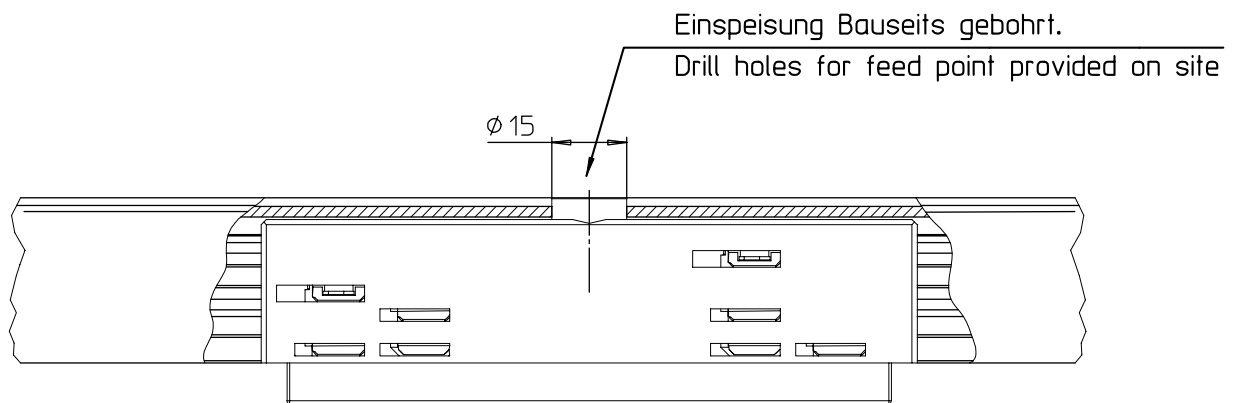


1

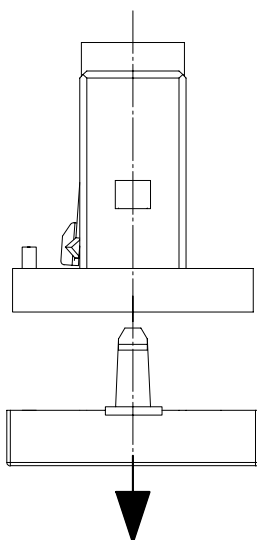

– Vor der Montage, mit einem Schraubendreher eine Rastnasen eindrücken und den Deckel abnehmen.


– Before mounting, press in the catch using a screw driver and remove the cover.



3~

99-127-

②

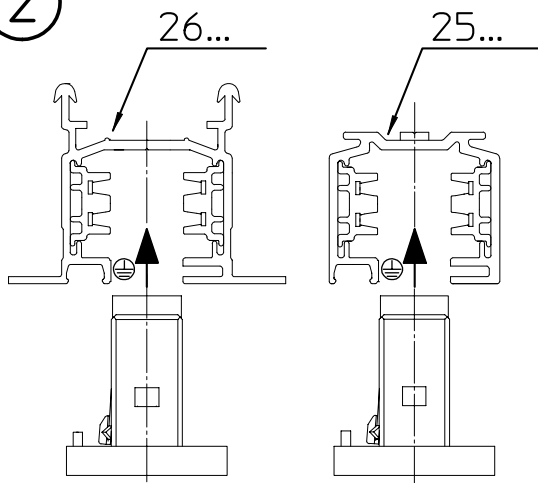

– Nach entfernen des Deckels den Mitteneinspeiser in die dafür Bauseits vorbereitete Stelle der Stromschiene einstecken.


– Having removed the cover, insert the mid feed into the track at the prepared position.

#### Mechanische Befestigung:


– Mit beiliegendem Sechskantschlüssel alle Kontaktkerne in Pfeilrichtung drehen.

#### Mechanical Insallation:

– Using the enclosed hexagonal head spanner, turn all contact screws in the direction indicated by the arrow.

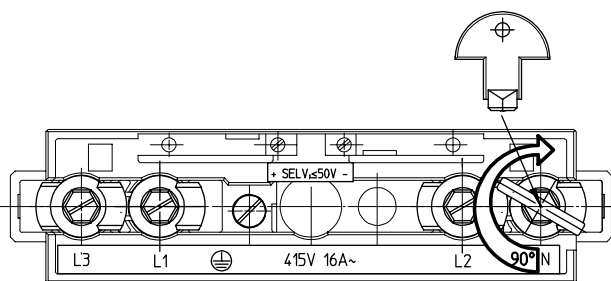


③

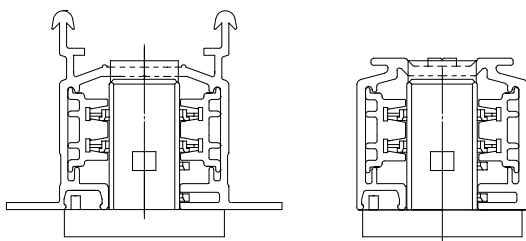

– Nach Befestigung des Einspeisers, erfolgt die Verdrahtung der einzelnen Phasen und der Erdung, Lt. Abb. auf der Seite 3/4

– When the feeder unit has been fixed securely into place, the individual phases and the earth conductor can be wired. See Installation on page 3/4



3~


99-127-.

## KONTAKTIERUNG / CONNECTING

4

Zuleitung 5-pol.  
5-pole lead


grün/gelb  
green/yellow

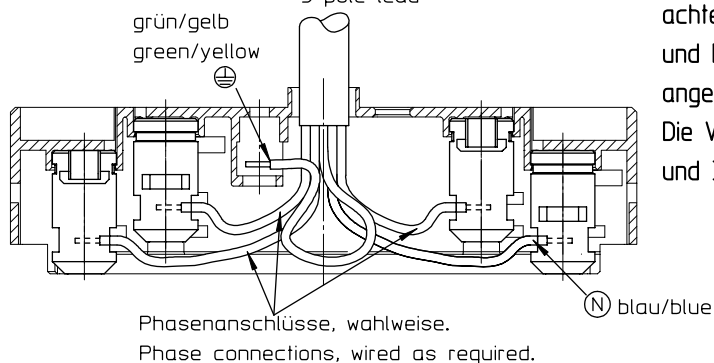

Phasenanschlüsse, wahlweise.  
Phase connections, wired as required.


— Bei der Verdrahtung, darauf achten, das Erdung (grün-gelb) und Null-Leiter (blau) Lt. Abb. angeschlossen werden. Die Verdrahtung der Phase 1-2 und 3 erfolgen nach Wahl.

— When wiring the track, check that the earth conductor (green/yellow) and the neutral conductor (blue) are connected, as indicated in the illustration. Phases 1-2 and 3 can be wired as required.

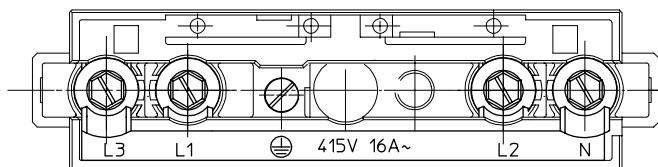


— Abmantelung Einspeisung:

— Removing the sheath on the live end:

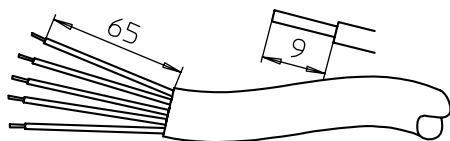


5

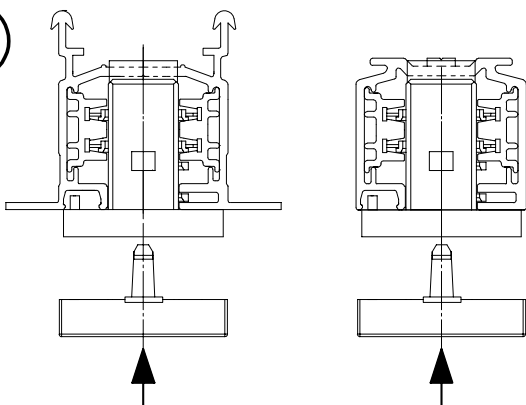

— Nach kompletter Verdrahtung den Deckel wieder aufstecken und einrasten.

— When the wiring is complete, replace the cover and clip into place.

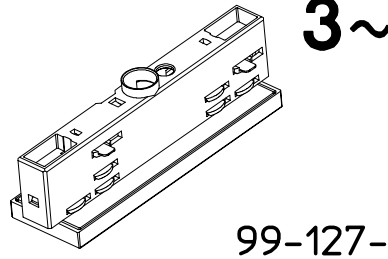


99-127-.

**A**

~230V (240V)

$P_{max.} = 3600 \text{ W}$   
(3800 W)

$I = 1 \times 16\text{A}$   
 $\varnothing_{min.} = 3 \times 1,5 \text{ mm}^2$   
 $\varnothing_{max.} = 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$

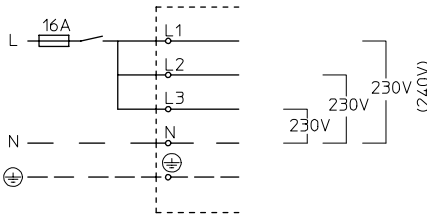


**B**

≈400V (415V)

$P_{max.} = 3 \times 3600 \text{ W}$   
(3 x 3800 W)

$I = 3 \times 16\text{A}$   
 $\varnothing_{min.} = 5 \times 1,5 \text{ mm}^2$   
 $\varnothing_{max.} = 5 \times 2,5 \text{ mm}^2$

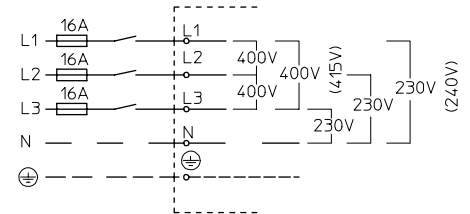

## **A** Anschluß am Wechselstromnetz 230V (240V)

Höchstbelastung : 3600W (3800W), Gesamtbelastung kann beliebig auf die 3 Stromkreise verteilt werden.  
Absicherung 1 x 16A.  
Zuleitung (min.): 3 x 1,5mm<sup>2</sup> (max.): 3 x 2,5mm<sup>2</sup>

## **B** Anschluß am Drehstromnetz 400V (415V)

Höchstbelastung : 3 x 3600W (3800W) = 10800W (11400W)  
Einzelabsicherung aller drei Phasen.  
Absicherung 3 x 16A.  
Zuleitung (min.): 5 x 1,5mm<sup>2</sup> (max.): 5 x 2,5mm<sup>2</sup>

Belastbarkeit der Einspeiser:

Alle Einspeiser sind gemäß Daten **A** und **B** belastbar.

## **A** For 230V (240V) alternating current


Maximum load: 3600W (3800W). Load can be distributed over the three circuits at will.  
Fuser: 1 x 16A.  
Supply cable (minimum): 3 x 1,5mm<sup>2</sup> (maximum): 3 x 2,5mm<sup>2</sup>

## **B** For 400 V (415 V) three-phase current

Maximum load: 3 x 3600W (3800W) = 10800W (11400W)  
Each phase is separately fused.  
Fuse: 3 x 16A.  
Supply cable (minimum): 5 x 1,5mm<sup>2</sup> (maximum): 5 x 2,5mm<sup>2</sup>

Loading of live ends.

All live ends can be loadet as per **A** and **B**.



- Es liegt in dem Verantwortungsbereich des Installateurs, die elektrische, mechanische und thermische Verträglichkeit zwischen dem Stromschienen-System und den daran angebrachten Leuchten sicherzustellen.
- Im Deckenbereich nur baupolizeilich zugelassenes Befestigungsmaterial verwenden.
- Montage nur durch Fachpersonal

- It is the responsibility of the installer to ensure the electrical, mechanical and the thermal compartibility of the track system and the Fixtures.
- Materials used for ceiling fixation should conform to relevant building regulations.
- Installation to be carried out by trained personal only.