












7000 EN 140:1998

MOLDEX



DE	Gebrauchsanleitung für Halbmasken der Serie 7000	2+3
GB	Instruction Manual for Series 7000 Masks.....	4+5
FR	Notice d'utilisation des masques de la série 7000.....	6+7
NL	Handleiding voor maskers van serie 7000.....	8+9
ES	Instrucciones de uso para semi máscaras de la serie 7000.....	10+11
PT	Instruções de uso para máscaras da série 7000.....	12+13
IT	Semimaschera Serie 7000 - Istruzioni per l'uso	14+15
SE	Bruksanvisning för masker i serien 7000	16+17
FI	Käyttöohje, 7000-sarjan hengityssuojaaimet	18+19
NO	Bruksanvisning for masker serie 7000.....	20+21
IS	Notkunarleiðbeiningar fyrir grímur Serie 7000	22+23
DK	Brugsvejledning masker serie 7000	24+25
RU	инструкция по использованию масок серии 7000	26+27
LV	7000. sērijas aizsargamasku lietošanas instrukcija	28+29
LT	7000 serijos veido kaukių naudojimo instrukcija	30+31
EE	Seeria 7000 maskide kasutusjuhend	32+33
PL	Instrukcja użytkowania masek serii 7000.....	34+35
CZ	Návod k použití pro masky řady 7000.....	36+37
TR	7000 Serisi Maskeler İçin Kullanım Kılavuzu	38+39

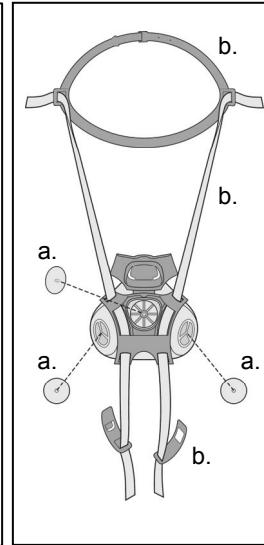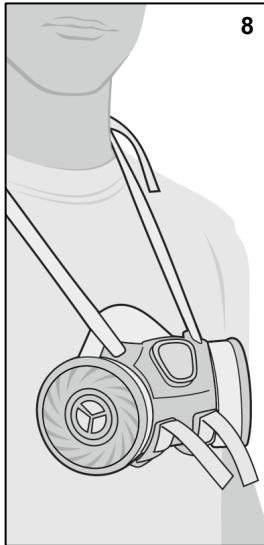

Wichtige Hinweise für den Anwender

Diese Anleitung ist nur in Verbindung mit der Gebrauchsanleitung für MOLDEX Gas- und Partikelfilter gültig. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise zur Benutzung des Produktes und das Nichttragen des Atemschutzes im schadstoffbelasteten Bereich kann die Gesundheit des Benutzers beeinträchtigen und zu bleibenden Schäden führen.

- Dieses Atemschutzgerät liefert keinen Sauerstoff (O₂)
- Gerät nur in ausreichend belüfteten Räumen verwenden, (19,5 Vol.-% Sauerstoff)
- Die Maske und die Filter müssen dem Schadstoffgehalt entsprechend ausgewählt werden. (Siehe Tabelle 1)
- Bei Gasen mit ungenügenden Warneigenschaften dürfen Filter nur dann in Einsatz gebracht werden, wenn dafür spezielle Einsatzregeln gegeben werden.
- Bei unbekannten oder veränderlichen Verhältnissen müssen Isoliergeräte getragen werden.
- Der Arbeitsraum ist sofort zu verlassen und die Atemschutzmaske zu ersetzen, wenn:
 - die Maske beschädigt ist,
 - das Atmen schwierig wird,
 - Schwindel oder Erschöpfung eintritt.
- Beachten Sie bei der Anwendung der Maske die Gebrauchsanweisung.
- Das Produkt enthält keine Metallteile, die in explosionsfähiger Atmosphäre zu Zündungen führen können.
- Sollten Sie Fragen zur Anwendung des Produktes haben, wenden Sie sich an MOLDEX-METRIC.
- Darüber hinaus sind bei der Verwendung von Atemschutzgeräten die einschlägigen Vorschriften und Bestimmungen zu beachten (z. B. Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten BGR190, G 26 zur Atemschutzauglichkeit.)
- Bei Personen mit Bärten, langen Koteletten oder sonstigen Anomalien im Bereich der Dichtlinien kann unter Umständen kein ordnungsgemäßer Dichtsitz erzielt werden.
- An den Masken darf keine Veränderung vorgenommen werden.
- Den Benutzern der Masken und der Filter muss deren funktionsgerechte Handhabung bekannt sein.
- Die Maske und Filter sind bei Nichtgebrauch in nicht schadstoffbelasteter Umgebung aufzubewahren.
- Kommen Filter in Kontakt mit Flammen oder glühenden Metallteilchen, so besteht die ernste Gefahr, dass die Aktivkohle sich entzündet und akut gefährdende Konzentrationen toxischer Stoffe entstehen.

Achtung: In unbelüfteten Behältern und engen Räumen darf nicht mit Filtergeräten gearbeitet werden.

Vorbereitungen zum Gebrauch der Halbmaske

Die Halbmaske muss vor jeder Anwendung überprüft werden. Beim Feststellen von Beschädigungen oder Defekten muss die Maske ausgewechselt oder instandgesetzt werden.

Überprüfen Sie

- Maske auf Brüche, Risse und Verschmutzung.
- das Ein- und Ausatemventil auf Funktion sowie Verschmutzung, Deformierung oder Risse.
- ob die Kopfbänder intakt sind und eine ausreichende Elastizität aufweisen.

Anlegen der Halbmaske

Bilder 1, 2 und 3

Setzen Sie die Halbmaske über Mund und Nase und legen Sie die Kopfbebänderung gemäß der Abbildung an. Haken Sie die unteren Bänder im Nacken zusammen. Sorgen Sie für einen festen Sitz der Maske am Gesicht durch Anziehen der Enden des Kopf- und Nackenbandes. Nehmen Sie die Dichtsitzkontrolle vor, bevor Sie Ihren Arbeitsbereich betreten.

Dichtsitzkontrolle durch Unterdruck

Bild 4

Verschließen Sie die Öffnung des Filtergehäusedeckels mit der Handfläche, atmen Sie langsam ein. Wenn sich der Maskenkörper leicht zusammenzieht, wird ein ordnungsgemäßer Sitz erzielt. Wenn Sie ein Einströmen von Luft bemerken, korrigieren Sie den Sitz der Maske oder verändern Sie die Spannung der Bänder. Wiederholen Sie die Kontrolle bis ein dichter Sitz erzielt wird.

Dichtsitzkontrolle durch Überdruck

Bild 5

Die Handfläche über das Ausatemventil legen und langsam ausatmen. Wenn keine Luft zwischen dem Maskenkörper und dem Gesicht entweicht, wird ein ordnungsgemäßer Sitz erzielt. Wenn Sie ein Entweichen von Luft bemerken, korrigieren Sie den Sitz der Maske oder verändern Sie die Spannung der Bänder. Wiederholen Sie die Kontrolle bis ein dichter Sitz erzielt wird.

Wenn kein ordnungsgemäßer Sitz erzielt werden kann, betreten Sie auf keinen Fall den Gefahrenbereich. Suchen Sie eine Aufsichtsperson auf.

Drop Down Mode und Lock Mode

Bilder 6, 7 und 8

Drop Down Mode: Damit die Maske bei Nichtgebrauch vor der Brust getragen werden kann, die Bebänderung gemäß Bild 7 einfädeln.

Lock Mode: Um die Bebänderung zu arretieren, gemäß Bild 8 einfädeln.

Wartung der Halbmaske

Die Instandhaltungsintervalle gemäß BGR 190 sind zu beachten.

Das Herstellungsdatum kann auf der Innenseite der Dichtlippe im Kinnbereich abgelesen werden.

Reinigung / Desinfektion

Es wird empfohlen, die Maske nach jedem Gebrauch zu reinigen. Entfernen Sie die Filter, reinigen Sie den Maskenkörper mit warmem Wasser (max. 50°C). Falls erforderlich, einen neutralen Schmutzlöser sowie ein alkoholisches Desinfektionsmittel verwenden. Zur Reinigung der Ventilmembran kann diese aus der Halterung gezogen werden. Zur Demontage der Filter, siehe Gebrauchsanleitung für Gas- und Partikelfilter. Vor der Aufbewahrung die Maske gut abtrocknen.

Aufbewahrung

Die Maske 7000 verschlossen in trockener, nicht schadstoffbelasteter Umgebung aufbewahren. Vor Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. Auf der Verpackung kann der Name des Trägers sowie der Filterwechsel vermerkt werden. Das Herstell datum ist auf der Innenseite der Maske unten eingraviert. . Datums u hren siehe Seite 1.

Ausatemventil

Ersatzteil-Nr.9973

Klappen Sie den Deckel des Ausatemventils hoch und überprüfen Sie das Ausatemventil und den Ventilsitz auf Verschmutzung, Deformierung, Brüche oder Risse. Tauschen Sie gegebenenfalls die Ventilmembran aus, spätestens jedoch nach 4 Jahren. Austausch datum bitte notieren.

Einatemventil

Ersatzteil-Nr.9973

Überprüfen Sie das Einatemventil an der Innenseite des Filteranschlusses auf Verschmutzung, Deformierung, Brüche oder Risse. Tauschen Sie gegebenenfalls das Ventil aus. Beim Einsetzen des Ventils achten Sie darauf, dass dieses vollständig unter den drei Haken der Aufhängung sitzt und flach auf dem Ventilsitz aufliegt.

Kopfbebänderung

Ersatzteil-Nr.7972

Zum Einfädeln der neuen Bebänderung, den Deckel des Ausatemventils nach oben klappen.

Jegliche Gewährleistung entfällt, wenn das Produkt nicht entsprechend den in dieser Anweisung gegebenen Vorschriften gelagert, verwendet, gepflegt und gewartet oder nicht gemäß den einschlägigen Bestimmungen eingesetzt wird.

Übersicht der verschiedenen Masken-/Filtertypen und deren Einsatzgrenzen

Beschreibung/ Maskentyp	Größe	Modell
Maskenkörper Größe Klein	S	7001
Maskenkörper Größe Mittel	M	7002
Maskenkörper Größe Groß	L	7003

Tabelle 1

Halbmaske Serie 7000 mit...	Schutzwert / Vielfaches des Grenzwertes
P1 R Partikelfilter	4 x GW
P2 R Partikelfilter	10 x GW
P3 R Partikelfilter	30 x GW
Klasse 1 Gasfilter	30 x GW oder 1000ppm (welcher Wert zuerst erreicht wird)
Klasse 2 Gasfilter	30 x GW oder 5000ppm (welcher Wert zuerst erreicht wird)

GW = Grenzwert

R: Der Mehrfachgebrauch der Filter ist nicht auf die Dauer einer Arbeitsschicht begrenzt.

Die Anwendung der Filter ist in der Gebrauchsanleitung für Gas- und Partikelfilter „Moldex Serie 7000 / 9000“ beschrieben.
Für den Atemanschluss geeignete Atemschutzfilter auswählen.

Important Information for Users

This manual is only valid in conjunction with the instruction manual for Moldex gas and particle filters. Failure to comply with these instructions on how to use the product and failure to wear the respiratory protection in the polluted area may negatively impact on the health of the user and lead to permanent injury.

- This breathing apparatus does not supply oxygen (O₂)
- Only use the product in adequately ventilated areas, (19.5 Vol.-% oxygen)
- The mask and the filters must be selected in accordance with the pollutant concentration. (see Table 1)
- In the case of gases with insufficient warning properties, filters may only be used if special usage policies are specified for this purpose.
- If the conditions are uncertain or changeable, self-contained breathing apparatus must be worn.
- You must exit the working area and replace the respirator mask immediately if:
 - the mask is damaged,
 - you experience difficulty in breathing,
 - you experience dizziness or fatigue.
- Read the instruction manual before using the mask.
- The product does not contain any metallic parts that could cause ignition in potentially explosive atmospheres.
- If you have any questions about how to use the product, please contact MOLDEX-METRIC.
- You must also observe the relevant rules and regulations when using respiratory equipment.
- Under certain circumstances, individuals with beards, long sideburns or other anomalies in the area around the sealing lines, may be unable to achieve a properly sealing fit.
- The masks must not be modified in anyway.
- Users of the masks and filters must be familiar with how to handle them correctly.
- When not in use, the mask and filter must be stored in an uncontaminated environment.

Caution: Do not use filter equipment in unventilated containers and confined spaces.

Preparations Before Using the Half-mask

The half-mask must always be checked before use. If damage or defects are discovered, the mask must be replaced or repaired.

You must check

- The mask for fractures, cracks and contamination.
- That the inhalation and exhalation valves are working correctly and free of contamination, deformation or cracks.
- That the headbands are intact and provide sufficient elasticity.

Fitting the half mask

Figures 1, 2 and 3

Place the half-mask over the mouth and nose and fit the head straps as shown in the illustration. Fasten the lower straps around the back of the neck. Make sure that the mask fits closely on your face by pulling the ends of the head and neck strap.

Before entering your working area, check that the mask creates a seal around the face.

Using suction to check the face seal

Figure 4

Place the palm of your hand over the opening on the filter cover to seal it and breathe in slowly. If the facepiece contracts slightly, the mask is correctly seated. If you notice an inflow of air, adjust the position of the mask on your face or adjust the tension of the straps. Repeat this check until a seal is achieved.

Using excess pressure to check the face seal

Figure 5

Place the palm of your hand over the exhalation valve and breathe out slowly. If no air escapes between the facepiece and your face, a proper sealing fit is achieved. If you notice air escaping, adjust the position of the mask on your face or adjust the tension of the straps. Repeat this check until a seal is achieved.

Under no circumstances should you enter a hazardous area if you are unable to achieve a proper sealing fit. Seek the assistance of a supervisor.

Drop Down Mode and Lock Mode

Figures 6, 7 and 8

Drop Down Mode: To enable the mask to be hung over your chest when not in use, fit the straps as shown in Figure 7.

Lock Mode: To lock the straps, fit them as shown in Figure 8.

Maintaining the Half-mask

The maintenance intervals as set out in the national regulations must be adhered to.

The date of manufacture is shown on the inside of the face seal in the chin area.

Cleaning/Disinfection

We recommend cleaning the mask after each use. Remove the filter; clean the facepiece with warm water (max. 50°C). If necessary, use a neutral cleaning agent and an alcohol-based disinfectant. To clean the valve membrane, remove it from the holder. To dismantle the filter, refer to the instruction manual for gas and particulate filters. Dry the mask thoroughly before storing it.

Storage

Keep the 7000 mask sealed in a dry, uncontaminated environment. Protect it against sunlight and sources of heat. The name of the wearer and a record of the filter changes can be noted on the packaging. The date of manufacture is engraved on the inside of the mask. Calendar clocks see page 41.

Exhalation Valve

Spare Part No. 9973

Fold up the cover of the exhalation valve and check the exhalation valve and the valve seat for contamination, deformation, fractures or cracks. If necessary, replace the valve membrane, every 4 years at the latest.. Please note date of replacement.

Inhalation Valve

Spare Part No. 9973

Check the inhalation valve on the inside of the filter connection for contamination, deformation, fractures or cracks. If necessary, replace the valve. When fitting the valve, make sure that it fits completely beneath the three hooks on the mounting and that it rests evenly on the valve seat.

Head Straps

Spare Part No. 7972

To fit the new straps, fold up the cover of the exhalation valve.

All warranties are void if the product is not stored, used, maintained and serviced according to the instructions provided here or if the product is not used accordance with the relevant regulations.

Overview of the various types of masks/filters and their application limits

Description/ Mask Type	Size	Model
Facepiece size small	S	7001
Facepiece size medium	M	7002
Facepiece size large	L	7003

Table 1

Half-mask Series 7000 with...	Protection factor/ Maximum Use Level
P1 R Particulate Filter	4 x WEL
P2 R Particulate Filter	10 x WEL
P3 R Particulate Filter	20 x WEL
Class 1 Gas Filter	10 x WEL or 1000 ppm (whichever is lower)
Class 2 Gas Filter	10 x WEL or 5000 ppm (whichever is lower)

WEL = Workplace Exposure Limit

Marked **R**: The filters are reusable.

Use of the filter is described in the instruction manual for gas and particulate filters "Moldex Series 7000/9000".

Informations importantes destinées à l'utilisateur

Cette notice doit être associée au mode d'emploi des filtres anti-gaz et à particules. La non observation des instructions d'utilisation du produit et le non respect de l'obligation de port de cet appareil dans les zones contaminées risquent de nuire à la santé de l'utilisateur et d'entraîner des dommages irréversibles.

- Cet appareil respiratoire ne fournit pas d'oxygène (O₂)
- N'utilisez l'appareil que dans des locaux suffisamment aérés (au moins 19,5 % vol. d'oxygène)
- Le masque et les filtres doivent être sélectionnés en fonction de la concentration en polluants (cf. le tableau 1).
- En présence de gaz ne présentant pas de propriétés repérables seuls doivent être utilisés les filtres répondant à des règles d'utilisation bien précises.
- Lorsque les conditions d'exposition sont inconnues ou changeantes, il faut porter des appareils isolants.
- Quittez immédiatement la zone de travail et remplacez tout de suite le masque respiratoire lorsque :
 - le masque est endommagé,
 - la respiration devient difficile,
 - une sensation de vertige ou de fatigue se fait sentir.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le masque.
- Le produit est dépourvu de pièces métalliques, ce qui évite le risque d'amorçage en atmosphères potentiellement explosives.
- Si vous avez des questions sur le produit, veuillez contacter MOLDEX.
- L'utilisation d'appareils filtrants exige le respect des dispositions et règles en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Si les utilisateurs de masques sont barbus ou portent des favoris, ou si une toute autre anomalie modifie le joint facial, alors il est impossible d'obtenir une bonne étanchéité.
- Il est interdit de modifier les masques en aucune façon.
- Les porteurs de masques et de filtres doivent être familiarisés avec une utilisation correcte de ceux-ci.
- Lors de la période de non utilisation, le masque et les filtres ne doivent pas être stockés en zone contaminée.

Attention : Il est interdit d'utiliser ces appareils filtrants dans des conteneurs non ventilés et dans des zones confinées.

Préparatifs avant utilisation du demi-masque

Le demi-masque doit être contrôlé avant chaque utilisation. Lorsqu'il présente des dégradations ou des défauts, veuillez le remplacer ou le réparer.

Vous devez contrôler :

- L'absence de cassures, fissures et salissures sur le masque
- Le fonctionnement des soupapes inspiratoires et expiratoires ainsi que l'absence de salissures, de déformations ou de fissures.
- L'état de la tête et des brides avec notamment une élasticité suffisante.

Ajustement du demi-masque

Figures 1, 2 et 3

Placez le demi-masque sur la bouche et le nez puis positionnez la coiffe sur le sommet du crâne comme indiqué sur le schéma. Agrafez les brides inférieures derrière la nuque. Assurez-vous d'avoir une bonne étanchéité entre le masque et votre visage en réglant la tension des brides.

Vérifiez l'étanchéité du masque avant de pénétrer dans la zone de travail.

Contrôle de l'étanchéité par pression négative

Figure 4

Couvrez de la paume de la main le couvercle du filtre pour l'obturer et inspirez lentement. Si la pièce faciale se comprime quelque peu, le masque est bien positionné. Si vous constatez une fuite d'air, corrigez la position du masque sur votre visage ou ajustez la tension des brides. Répétez ce contrôle jusqu'à l'obtention d'une bonne étanchéité.

Contrôle de l'étanchéité par pression positive

Figure 5

Posez la paume de la main sur la soupape expiratoire et expirez doucement. Si vous ne constatez pas de fuite d'air entre la pièce faciale et le visage, le masque est bien mis. Dans le cas contraire, corrigez la position du masque sur votre visage ou ajustez la tension des brides. Répétez le contrôle jusqu'à l'obtention d'une bonne étanchéité.

Si vous ne pouvez obtenir une étanchéité correcte, ne pénétrez en aucun cas dans la zone contaminée. Adressez-vous à votre supérieur.

Mode utilisation et mode pause

Figures 6, 7 et 8

Mode pause : Pour que le masque reste en suspension sur la poitrine pendant les pauses, dégrafez les brides comme représenté figure 7.

Mode utilisation : Pour agrafez les brides se référer à la figure 8.

FR Notice d'utilisation des masques de la série 7000

Entretien du demi-masque

Respectez les intervalles d'entretien prescrits par la législation nationale en vigueur.

La date de fabrication est indiquée à l'intérieur de la jupe du masque au niveau du menton.

Nettoyage / désinfection

Nous recommandons de nettoyer le masque après chaque utilisation. Enlevez les filtres, nettoyez la pièce faciale à l'eau chaude (50 °C max.). Si nécessaire, utilisez un agent nettoyant neutre et un désinfectant à base d'alcool. La membrane de la soupape doit être enlevée de son support pour son nettoyage. Le démontage des filtres est décrit dans le mode d'emploi des filtres anti-gaz et à particules. Avant son stockage, le masque doit être bien séché.

Stockage

Stockez le masque 7000 dans un emballage fermé, dans un endroit sec et non contaminé. Protégez-le du soleil et des sources de chaleur. Vous pouvez noter le nom de l'utilisateur et la date de remplacement des filtres sur l'emballage. Cadran calendaires voir page 41.

Soupape expiratoire

N° de pièce de rechange 9973

Soulevez le couvercle de la soupape expiratoire et contrôlez-la ainsi que son support pour éviter la présence de salissures, déformations, cassures ou fissures. Remplacez la soupape si nécessaire et en tout cas, au minimum, tous les 4 ans. Notez la date de remplacement SVP.

Soupape inspiratoire

N° de pièce de rechange 9973

Contrôlez les soupapes inspiratoires à l'intérieur des raccords de fixation des filtres pour exclure la présence de salissures, de déformations, de cassures ou de fissures. Remplacez les membranes si besoin est. Pour les remettre en place, veillez à ce que celles-ci se trouvent entièrement positionnées sous les trois ailettes de maintien et à ce qu'elles reposent bien à plat sur leur support.

Têteière

N° de pièce de rechange 7972

Pour mettre en place de nouvelles brides, soulevez le couvercle de la soupape expiratoire.

Il y a perte de garantie si le produit n'est pas stocké, entretenu et contrôlé conformément aux instructions indiquées dans ce mode d'emploi ou s'il n'est pas utilisé conformément à la réglementation en vigueur.

Panorama des différents types de masques/filtres et limites d'utilisation

Description/ type de masque	Taille	Référence
Pièce faciale - petite taille	S	7001
Pièce faciale - taille moyenne	M	7002
Pièce faciale - grande taille	L	7003

Tableau 1

Demi-masque de la série 7000 avec...	Niveau de protection / Limites maximales d'utilisation
Filtre à particules P1 R	5 x VLEP
Filtre à particules P2 R	12 x VLEP
Filtre à particules P3 R	50 x VLEP
Filtre anti-gaz classe 1	20 x VLEP ou 1000 ppm (on prend la valeur la plus basse)
Filtre anti-gaz classe 2	20 x VLEP ou 5000 ppm (on prend la valeur la plus basse)

VLEP = valeur limite d'exposition professionnelle

Marquage R : les filtres sont réutilisables.

L'utilisation des filtres est décrite dans le mode d'emploi des filtres anti-gaz et à particules des séries 7000 / 9000 de Moldex.

Belangrijke aanwijzingen voor de gebruiker

Deze handleiding is uitsluitend geldig in combinatie met de handleiding voor gas- en deeltjesfilters. De niet-naleving van deze aanwijzingen over het gebruik van het product en het niet dragen van de ademhalingsbescherming in de met een schadelijke stof belaste zone kan de gezondheid van de gebruiker schaden en tot blijvende schade voeren.

- Dit gasmasker levert geen zuurstof (O₂)
- Het apparaat uitsluitend in voldoende geventileerde ruimten gebruiken, (19,5 vol.-% zuurstof)
- Het masker en de filters moeten overeenkomstig het gehalte aan schadelijke stof worden gekozen. (Zie tabel 1)
- Bij gassen met onvoldoende waarschuwings-eigenschappen mogen filters uitsluitend worden toegepast, wanneer daarvoor speciale gebruiksregels gegeven worden.
- Bij onbekende of veranderlijke omstandigheden moet luchtonafhankelijke adembescherming worden gedragen.
- De werkruimte dient onmiddellijk te worden verlaten en het gasmasker moet worden vervangen, als:
 - het masker beschadigd is,
 - het ademen moeilijk wordt,
 - duizelgevoel of uitputting ontstaat.
- Neem bij het toepassen van het masker de handleiding in acht.
- Het product bevat geen metalen onderdelen die in een explosieve atmosfeer tot ontstekingen kunnen leiden.
- Mocht u vragen hebben over het toepassen van het product, wend u dan tot MOLDEX-METRIC.
- Bovendien dienen bij het gebruik van ademhalingsapparatuur de desbetreffende voorschriften en bepalingen in acht te worden genomen.
- Bij personen met baarden, lange bakkebaarden of overige anomalieën op het gebied van afdichtlijnen kan in voorkomende gevallen geen voorgeschreven dichtheid worden bereikt.
- Er mag geen verandering aan de maskers worden aangebracht.
- Aan de gebruikers van de maskers en filters moet hun functionele bediening bekend zijn.
- Het masker en filter dienen in een niet met schadelijke stof belaste omgeving te worden opgeslagen, als zij niet worden gebruikt.

Attentie: in ongeventileerde tanks en nauwe ruimten mag niet met filterapparaten worden gewerkt.

Voorbereidingen voor het gebruik van het halfgelaatsmasker

Het halfgelaatsmasker moet elke keer vóór gebruik worden gecontroleerd. Als beschadigingen of defecten worden vastgesteld, moet het masker worden vervangen of gerepareerd.

Controleer

Masker op breuken, scheuren en vervuiling.
Het in- en uitademventiel op functie en vervuiling, vervorming of scheuren.
Of de hoofdbanden intact zijn en voldoende elasticiteit bezitten.

Afbeelding 1, 2
en 3

Opzetten van het halfgelaatsmasker

Plaats het halfgelaatsmasker op de mond en de neus en breng de hoofdbanden volgens de afbeelding aan. Haak de onderste banden aan elkaar vast in de nek. Zorg ervoor dat het masker stevig tegen het gezicht zit door de uiteinden van de hoofd- en nekband aan te trekken.
Voer een controle op dichtheid uit, voordat u uw werkterrein betreedt.

Controle op dichtheid door onderdruk

Sluit met de handpalm de opening van het deksel van het filterhuis, adem langzaam in. Als het masker licht wordt samengetrokken, wordt bereikt dat het masker op de voorgeschreven wijze zit. Als u merkt dat er lucht binnentreedt, corrigeert u de plaatsing van het masker of verandert u de spanning van de banden. Herhaal de controle totdat het masker goed afsluit.

Afbeelding 4

Controle op dichtheid door overdruk

De handpalm op het uitademventiel leggen en langzaam uitademen. Als er geen lucht tussen het masker en het gezicht ontwikkelt, zit het masker op de voorgeschreven wijze. Als u merkt dat er lucht ontwikkelt, corrigeert u de plaatsing van het masker of verandert u de spanning van de banden. Herhaal de controle totdat het masker goed afsluit.

Afbeelding 5

Als het niet mogelijk is om het masker op de voorgeschreven wijze te laten zitten, dient u in geen geval de gevarenzone te betreden. Zoek een toezichthouder op.

Afbeelding 6, 7
en 8

Drop Down mode en Lock mode

Drop Down mode: de banden conform afbeelding 7 inrijgen om het masker tegen de borst te kunnen dragen als het niet wordt gebruikt.

Lock mode: conform afbeelding 8 inrijgen om de banden vast te zetten.

NL Handleiding voor maskers van serie 7000

Onderhoud van het halfgelaatsmasker

De onderhoudsintervallen conform de nationale bepalingen dienen in acht te worden genomen.

De productiedatum is zichtbaar aan de binnenkant van de afdichtingrand bij de kin.

Reiniging / desinfectie

Er wordt geadviseerd om het masker elke keer na gebruik te reinigen. Verwijder de filters, reinig het masker met warm water (max. 50 °C). Indien nodig een neutrale vuiloplosser en een alcoholisch desinfectiemiddel gebruiken. Het ventielmembraan kan uit de houder worden getrokken om het te reinigen. Voor het demonteren van de filters zie gebruiksaanwijzing voor gas- en deeltjesfilters. Het masker goed afdrogen voordat het wordt opgeslagen.

Bewaring

Masker 7000 afgesloten in een droge, niet met schadelijke stof belaste omgeving bewaren. Beschermen tegen zonneschijn en hitte. Op de verpakking kan de naam van de drager en de filtervervanging worden aangegetekend. De productiedatum staat onderaan de binnenkant van het masker genoteerd. Kalenderklok zie pagina 41.

Uitademventiel

Onderdeelnr. 9973

Klap het deksel van het uitademventiel omhoog en controleer het uitademventiel en de ventielzitting op vervuiling, vervorming, breuken of scheuren. Vervang het ventielmembraan wanneer nodig, maar minimaal iedere 4 jaar
Vervangingsdatum a.u.b. noteren.

Inademventiel

Onderdeelnr. 9973

Controleer het inademventiel aan de binnenkant van de filteraansluiting op vervuiling, vervorming, breuken of scheuren. Vervang indien nodig het ventiel. Let er bij het plaatsen van het ventiel op dat dit volledig onder de drie haken van de ophanging zit en plat op de ventielzitting ligt.

Hoofdbanden

Onderdeelnr. 7972

Het deksel van het uitademventiel naar boven klappen om de nieuwe banden in te rijgen.

Elke fabrieksgarantie vervalt, als het product niet conform de in deze instructie gegeven voorschriften wordt opgeslagen, gebruikt, verzorgd en onderhouden of niet conform de desbetreffende bepalingen wordt ingezet.

Overzicht van de verschillende masker-/filtertypen en hun gebruikslimieten

Omschrijving Maskertype	Maat	Model
Masker maat klein	S	7001
Masker maat middelgroot	M	7002
Masker maat groot	L	7003

Tabel 1

Halfgelaatsmasker serie 7000 met...	Beschermingsfactor / veelvoud van de grenswaarde
P1 R deeltjesfilter	4 x GW
P2 R deeltjesfilter	10 x GW
P3 R deeltjesfilter	30x GW
Klasse 1 gasfilter	30 x GW of 1000 ppm (welke waarde het eerst wordt bereikt)
Klasse 2 gasfilter	30 x GW of 5000 ppm (welke waarde het eerst wordt bereikt)

GW = grenswaarde /
aanduiding met R: de filters zijn herbruikbaar.

Het gebruik van de filters staat in de gebruiksaanwijzing voor gas- en deeltjesfilters „Moldex serie 7000 / 9000“ omschreven.

Avisos importantes para el usuario

Estas instrucciones sólo son válidas en combinación con las instrucciones de uso para filtros de máscara para protección de gases y vapores y de partículas. La inobservancia de estas instrucciones sobre el manejo del producto y el hecho de no llevar puesto el equipo respirador en zonas con carga contaminante puede perjudicar la salud del usuario y provocar daños permanentes.

- Este equipo respirador no suministra oxígeno (O₂)
- Utilizar el aparato exclusivamente en espacios ventilados, (19,5 % en volumen de oxígeno)
- La semi máscara y los filtros deberán seleccionarse conforme al contenido de sustancias nocivas. (Véase tabla 1)
- Al tratarse de gases con insuficientes propiedades de advertencia sólo deberán utilizarse filtros si se han indicado reglas específicas para la aplicación.
- Si se presentan condiciones desconocidas o variables deberán llevarse equipos de **suministro de aire externo**.
- El lugar de trabajo deberá abandonarse inmediatamente, y la semi máscara deberá reemplazarse, si:
 - esté defectuosa,
 - se hace difícil respirar,
 - aparezcan mareos o síntomas de agotamiento.
- Observar las instrucciones de uso al utilizar la semi máscara.
- El producto no contiene piezas de metal que puedan provocar igniciones en atmósferas potencialmente explosivas.
- En caso de preguntas sobre la aplicación del producto rogamos dirigirse a MOLDEX-METRIC.
- Además, deberán observarse todas las prescripciones y normativas pertinentes en la utilización de equipos respiradores.
- En las personas con barba, patillas largas, etc se reduce el ajuste facial y puede que en determinadas circunstancias no se consiga una hermeticidad correcta.
- Las semi máscaras no deberán modificarse en forma alguna.
- Los usuarios de las semi máscaras y filtros deberán estar familiarizados con su manejo adaptado a la función.
- La semi máscara y los filtros deberán almacenarse en entornos sin carga contaminante cuando no se utilicen.

Atención: No deberán realizarse trabajos con equipos filtradores en depósitos sin ventilación y espacios confinados.

Preparativos para la utilización de la semi máscara

La semi máscara deberá comprobarse antes de cada utilización. La semi máscara deberá sustituirse o repararse en caso de que se detecte cualquier desperfecto o defecto.

Compruebe usted

- la ausencia de roturas, grietas y suciedad en la semi máscara.
- el funcionamiento correcto y la ausencia de suciedad, deformación o grietas en la válvulas de aspiración y exhalación.
- que las correas de sujeción estén intactas y dispongan de suficiente elasticidad.

Ponerse la semi máscara

Figuras 1, 2 y 3

Coloque la semi máscara sobre la boca y la nariz y disponga las correas de sujeción de la cabeza como se indica en la figura. Enganche las cintas inferiores por la parte de la nuca. Asegúrese de que la semi máscara se asiente bien sobre la cara tirando de los extremos de las correas de sujeción. Realice un control de hermeticidad antes de entrar en su zona de trabajo.

Control de hermeticidad por depresión

Figura 4

Cierre la abertura de la tapa de la carcasa del filtro con la palma de la mano y aspire lentamente. Si se contrae ligeramente el cuerpo de la semi máscara se habrá obtenido un ajuste como es debido. Si por lo contrario nota que entra aire deberá corregir el ajuste de la semi máscara o modificar la tensión de las correas de sujeción. Repita este control hasta conseguir un ajuste hermético.

Control de hermeticidad por sobrepresión

Figura 5

Colocar la palma de la mano sobre la válvula de exhalación y respirar lentamente. Si no hay fuga de aire entre el cuerpo de la semi máscara y la cara habrá obtenido un ajuste como es debido. Si por lo contrario nota un escape de aire deberá corregir el ajuste de la semi máscara o modificar la tensión de las correas de sujeción. Repita este control hasta conseguir un ajuste hermético.

Si no puede obtener un ajuste como es debido no deberá entrar en ningún caso dentro de la zona de peligro. Acuda a personal cualificado.

Modo "Drop Down" (Descanso o suelto) y modo "Lock" (Apretado)

Figuras 6, 7 y 8

Modo Drop Down: Para que pueda llevarse la semi máscara delante del pecho cuando no se utilice deberán colocarse las correas conforme a la figura 7.

Modo Lock: Para retener el encintado deben colocarse las cintas conforme a la figura 8.

ES Instrucciones de uso para semi máscaras de la serie 7000

Mantenimiento de la semi máscara

Deben observarse los intervalos de mantenimiento conforme a las disposiciones nacionales.

La fecha de fabricación se encuentra en el interior del sellado facial, en la zona de la barbilla.

Limpieza/desinfección

Se recomienda limpiar la semi máscara después de cada utilización. Retire los filtros, límpie el cuerpo de la semi máscara con agua caliente (50 °C como máx.). Utilizar un detergente neutro así como un desinfectante a base de alcohol en caso necesario. La membrana de la válvula puede extraerse del soporte para limpiarla. Para el desmontaje de los filtros, véase las instrucciones de uso para filtros de máscara para protección de gases y vapores y de partículas. Secar bien la semi máscara antes de guardarla.

Almacenamiento

Almacenar la semi máscara 7000 dentro del embalaje cerrado en un entorno sin carga contaminante. Protegerla contra la exposición a los rayos del sol y el calor. Sobre el embalaje podrá hacerse constar el nombre del usuario así como el cambio de filtro. La fecha de fabricación figura en el lado inferior del interior de la semi máscara. El reloj calendario está en la página 41.

Válvula de exhalación

Nº de pieza de recambio 9973

Abra la tapa de la válvula de exhalación y realice un control de la válvula de y del estado de la misma, respecto a suciedad, deformación, roturas o grietas.. Si es necesario, reemplazar la membrana de la válvula, a más tardar cada 4 años.. Anotar fecha del cambio.

Válvula de aspiración

Nº de pieza de recambio 9973

Controle la válvula de aspiración en lado interior del acoplamiento del filtro respecto a suciedad, deformación, roturas o grietas. Reemplace la válvula en caso necesario. Al volver a colocar la válvula deberá prestar atención a que quede alojada completamente debajo de los tres ganchos de suspensión y que quede perfectamente apoyada sobre el ajuste de válvula.

Correas de sujeción para la cabeza

Nº de pieza de recambio 7972

Para colocar las nuevas correas de sujeción debe abrirse la tapa de la válvula de exhalación.

Cualquier garantía quedará suprimida en caso de que el producto no se almacene, utilice, cuide y mantenga conforme a las instrucciones indicadas en el presente manual o si no se utiliza conforme a las disposiciones pertinentes.

Resumen de los diferentes tipos de semi máscaras/filtros y sus límites de aplicación

Descripción/tipo de semi máscara	Tamaño	Modelo
Cuerpo de semi máscara tamaño pequeño	S	7001
Cuerpo de semi máscara tamaño mediano	M	7002
Cuerpo de semi máscara tamaño grande	L	7003

Tabla 1

Semi máscara serie 7000 con...	Factor de protección/múltiplo del valor límite
Filtro de partículas P1 R	4 x VLA
Filtro de partículas P2 R	10 x VLA
Filtro de partículas P3 R	50 x VLA
Filtro de máscara antigás clase 1	10 x VLA o 1000ppm (el valor que se alcance antes)
Filtro de máscara antigás clase 2	10 x VLA o 5000ppm (el valor que se alcance antes)

VLA = valor límite ambiental
marcación con **R**: Los filtros pueden reutilizarse.

La aplicación de los filtros está descrita en las instrucciones de uso para filtros de máscaras contra gases y vapores y de partículas "Moldex serie 7000/9000".

Instruções importantes para o usuário

Estas instruções são válidas somente em conjunto com as instruções de uso dos filtros de gás e de partículas. A não observação destas instruções para o uso do produto e a negligência de uso da protecção respiratória em áreas contaminadas com substâncias nocivas pode prejudicar a saúde do usuário, causando danos permanentes.

- Esta máscara de protecção respiratória não fornece oxigénio (O_2)
- Apenas usar o aparelho em lugares suficientemente arejados, (19,5 % de oxigénio no volume)
- A máscara e os filtros precisam ser seleccionados conforme a concentração das substâncias poluentes. (Vide tabela 1)
- No caso de gases com características insuficientes de detecção, apenas se podem usar os filtros se houverem regras especiais para o seu emprego.
- No caso de condições desconhecidas ou variáveis, é necessário o uso de aparelhos de isolação.
- O local de trabalho deverá ser evacuado imediatamente e a máscara de protecção respiratória deverá ser substituída se:
 - a máscara estiver danificada,
 - a respiração se tornar difícil,
 - sentir tontura ou cansaço.
- Observe as instruções de uso ao usar a máscara.
- O produto não contém peças metálicas que possam causar ingnição em atmosferas com risco de explosões.
- No caso de perguntas sobre o uso do produto, consultar a MOLDEX-METRIC.
- Além disso, durante o uso de aparelhos de protecção respiratória, devem-se respeitar as normas e estipulações pertinentes.
- Em pessoas com barba, costeletas longas ou outras anomalias na região dos contornos de vedação, poderá eventualmente haver dificuldades em se obter uma vedação correcta.
- Não é permitido fazer nenhuma alteração nas máscaras.
- Os usuários das máscaras e dos filtros precisam estar familiarizados com o manuseio correto dos mesmos.
- A máscara e os filtros, caso não estiverem sendo usados, devem ser guardados em local livre de contaminação.

Atenção: Não é permitido trabalhar com aparelhos de filtro em recipientes mal arejados ou em locais apertados.

Preparativos para o uso da semi-máscara

A semi-máscara precisa ser inspecionada antes de qualquer uso. Ao detectar danos ou defeitos, é necessário substituir ou reparar a máscara.

Verifique:

- a existência de rupturas, rasgos e impurezas na máscara.
- o funcionamento da válvula de inalação e exalação, bem como sujidades, deformações ou rasgos.
- se as cintas de fixação à cabeça estão intactas e apresentam uma elasticidade suficiente.

Colocação da semi-máscara

Figuras 1, 2 e 3

Coloque a semi-máscara sobre a boca e nariz e coloque as cintas de fixação à cabeça conforme as figuras. Enganche as cintas inferiores umas nas outras, atrás da nuca. Certifique-se de que a máscara esteja firmemente fixada ao rosto puxando as extremidades das cintas para a cabeça e nuca. Faça um controlo de hermetismo da máscara antes de entrar a sua área de trabalho.

Controlo do hermetismo por vácuo

Figura 4

Fecho a abertura da tampa da carcaça do filtro com a palma da mão, inale lentamente. Se o corpo da máscara se contrair levemente, obtém-se um posicionamento correto da máscara. Caso observar uma infiltração de ar, corrigir a posição da máscara ou altere a tensão das cintas. Repita o controlo até obter um hermetismo na máscara.

Controlo do hermetismo por sobrepressão

Figura 5

Colocar a palma da mão sobre a válvula de exalação e exalar lentamente. Se nenhum ar escapar por entre o corpo da máscara e o rosto, obtém-se uma vedação correcta da máscara. Caso observar uma fuga de ar, corrigir a posição da máscara ou alterar a tensão das cintas. Repita o controlo até obter um hermetismo na máscara.

Caso não for possível obter um hermetismo correto da máscara, não entrar na área de perigo de forma alguma. Procure um supervisor.

Modo Drop Down e modo Lock

Figuras 6, 7 e 8

Modo Drop Down: No caso de não usar a máscara e poder carregá-la frente ao peito, passar as cintas conforme a figura 7.

Lock Mode: A fim de prender as cintas, passá-las conforme a figura 8.

PT Instruções de uso para máscaras da série 7000

Manutenção da semi-máscara

Respeitar os intervalos de manutenção conforme as normas nacionais.
A data de fabricação se encontra no interior do selado facial, na zona do queixo.

Limpeza / desinfecção

Recomenda-se limpar a máscara após cada uso. Retire os filtros, limpe o corpo da máscara com água quente (máx. 50°C). Caso necessário, utilizar um produto de limpeza neutro, bem como um produto para desinfecção à base de álcool. Para limpar a membrana da válvula pode-se extraí-la de seu suporte. Para a desmontagem dos filtros, ver as instruções de uso para filtros de gás e de partículas. Antes de armazenar a máscara, secá-la bem.

Armazenamento

Guardar a máscara 7000 fechada, em ambiente seco e livre de substâncias nocivas. Protegê-la contra incidência de luz solar e calor. Sobre a embalagem pode-se anotar o nome do portador bem como a data da troca do filtro. A data de fabricação está estampada dentro da máscara, no lado inferior. O relógio calendário está na página 41.

Válvula de exalação

Peça de reposição nº 9973

Erga a tampa da válvula de exalação e verifique a existência de sujidades, deformações, rupturas ou rasgos na válvula de exalação e no adapte da válvula. Se for necessário, substituir a membrana da válvula no mínimo a cada 4 anos. Apontar data de troca.

Válvula de inalação

Peça de reposição nº 9973

Verifique a existência de sujidades, deformações, rupturas ou rasgos na válvula de inalação, na parte interna da conexão do filtro. Trocar a válvula, se necessário. Ao colocar a válvula, cuide para que ela seja posicionada completamente debaixo dos três ganchos da suspensão e de forma plana em sua posição.

Cintas de fixação à cabeça

Peça de reposição nº 7972

Para passar as novas cintas, erguer a tampa da válvula de exalação para cima.

Qualquer garantia será anulada se o produto não for armazenado, utilizado, cuidado e feito manutenção segundo as regras fornecidas nestas instruções, ou não for empregado segundo as normas pertinentes.

Vista geral das diversas máscaras / tipos de filtro e os limites de seu emprego

Descrição/ tipo de máscara	Tamanho	Modelo
Corpo da máscara, tamanho pequeno	S	7001
Corpo da máscara, tamanho médio	M	7002
Corpo da máscara, tamanho grande	L	7003

Tabela 1

Semi-máscara Série 7000 com...	Factor de protecção / múltiplo do valor-limite
Filtro de partículas P1 R	4 x VL
Filtro de partículas P2 R	10 x VL
Filtro de partículas P3 R	30 x VL
Filtro de gás classe 1	30 x VL ou 1000 ppm (qual valor for alcançado primeiro)
Filtro de gás classe 2	30 x VL ou 5000 ppm (qual valor for alcançado primeiro)

VL = valor-limite /
identificação com R: Os filtros são reutilizáveis.

A aplicação do filtro está descrita no manual de instruções para filtros de gás e de partículas "Moldex Série 7000 / 9000".

Avvertenze importanti per l'utilizzatore

Questo manuale è valido soltanto in combinazione con le istruzioni per l'uso dei filtri gas e dei filtri particolati Moldex Serie 7000/9000. La mancata osservanza di queste avvertenze e il mancato impiego della maschera protettiva nell'area contaminata da sostanze nocive può pregiudicare la salute dell'operatore e causare danni permanenti.

- Questo respiratore non fornisce ossigeno (O₂).
- Usare l'apparecchio soltanto in locali sufficientemente ventilati (19,5 vol. % di ossigeno)
- La maschera e i filtri si devono scegliere in base alla concentrazione delle sostanze nocive (v. Tabella 1)
- In presenza di gas con insufficienti caratteristiche per il loro avvertimento è consentito usare i filtri soltanto in caso di specifiche procedure in merito.
- In caso di contaminanti sconosciuti in presenza di condizioni variabili si deve utilizzare un respiratore isolante.
- Abbandonare immediatamente l'area contaminata e sostituire il respiratore in caso di:
 - respiratore danneggiato
 - respirazione difficoltosa
 - vertigini o stanchezza.
- Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare la maschera.
- Il prodotto non contiene parti metalliche che possano provocare accensioni in atmosfere potenzialmente esplosive.
- In caso di dubbi sull'uso del prodotto rivolgersi a MOLDEX-METRIC.
- Inoltre nell'impiego di DPI per le vie respiratorie si devono osservare le relative disposizioni e normative.
- In alcune circostanze, persone con barba o basette o eventuali imperfezioni nella zona di tenuta del respiratore potrebbero non ottenere la corretta tenuta.
- Non modificare il respiratore in nessun modo.
- L'utilizzatore di maschere e filtri deve essere a conoscenza di come maneggiarli correttamente secondo la loro funzione.
- Quando non vengono utilizzati, il respiratore e i filtri devono essere conservati in ambienti incontaminati.

Attenzione: non utilizzare dispositivi filtranti in cisterne o spazi confinati in generale.

Preparazione per l'uso della semimaschera

La semimaschera deve sempre essere controllata prima di ogni impiego. Se si riscontrano danni o difetti occorre sostituirla o ripararla.

Occorre verificare:

- Che la maschera non presenti rotture, incrinature o segni di contaminazione
- Che le valvole di inspirazione ed espirazione funzionino correttamente, non siano contaminate, deformate o rotte.
- Che la bardatura sia intatta e sufficientemente elastica.

Indossare il respiratore

Figure 1, 2 e 3

Indossare il respiratore coprendo la bocca e il naso e posizionare la bardatura sulla testa come indicato nella figura. L'elastico inferiore va agganciato dietro la nuca. Accertarsi che la mascherina sia ben fissata al viso tirando le estremità degli elasticî inferiori e superiori. Verificare la tenuta prima di entrare nell'area contaminata.

Prova di tenuta a pressione negativa

Figura 4

Coprire con la mano il coperchio del filtro e inspirare lentamente. Se il corpo maschera si contrae leggermente, si è ottenuto un posizionamento corretto. Se si avverte il passaggio di aria, correggere il posizionamento del respiratore o modificare la tensione della bardatura. Ripetere la prova finché non si ottiene la tenuta.

Prova di tenuta a pressione positiva

Figura 5

Coprire con la mano la valvola di espirazione ed espirare lentamente. Se l'aria che si trova all'interno non fuoriesce, si è ottenuta la tenuta corretta. Se si avverte la fuoriuscita di aria, correggere il posizionamento del respiratore o modificare la tensione della bardatura. Ripetere la prova finché non si ottiene la tenuta.

Se non è possibile ottenere una tenuta ottimale, non entrare in nessun caso nell'area contaminata. Rivolgersi al proprio superiore o al Servizio Prevenzione e Protezione.

Sbloccaggio o bloccaggio del corpo maschera

Figure 6, 7 e 8

Corpo maschera sbloccato: per far sì che il corpo maschera possa scorrere lungo gli elasticî in modo da farlo scendere sul petto quando non utilizzato, è possibile bloccare gli elasticî della bardatura come illustrato dalla figura 7.

Corpo maschera bloccato: per bloccare il corpo maschera agli elasticî infilarli come illustrato dalla figura 8.

Manutenzione della semimaschera

Osservare gli intervalli di manutenzione in conformità alle disposizioni nazionali.

La data di produzione è indicata all'interno del corpo maschera nella zona del mento.

Pulizia / Disinfezione

Si consiglia di pulire il corpo maschera dopo ogni utilizzo. Rimuovere i filtri, pulire il facciale con acqua calda (max. 50°C). Se necessario, usare un detergente neutro e un disinettante a base di alcool. Per pulire la membrana della valvola occorre estrarla dal suo supporto. Per smontare i filtri consultare le relative istruzioni per l'uso. Asciugare il corpo maschera prima di riporlo.

Conservazione

Conservare la semimaschera Serie 7000 in un ambiente chiuso, asciutto e fuori dalla zona contaminata. Proteggerla dai raggi solari e dal calore. Sulla custodia si può annotare il nome dell'utilizzatore e la data di sostituzione del filtro. La data di produzione è incisa all'interno del corpo maschera. Indicazione data v. pagina 41.

Valvola di respirazione

Cod. ricambio 9973

Sollevare il coperchio della valvola di respirazione e controllare che la stessa e il suo supporto non presentino segni di contaminazione, deformazione, rottura o incrinatura. Se necessario, sostituire la membrana della valvola. In ogni caso sostituirla ogni 4 anni. . Pregasi annotare la data di sostituzione.

Valvola di inspirazione

Cod. ricambio 9973

Controllare che la valvola di inspirazione e il suo supporto non presentino segni di contaminazione, deformazione, rottura o incrinatura. Eventualmente sostituire la membrana. Quando si inserisce la valvola bisogna accertarsi che quest'ultima sia posizionata correttamente sotto i tre fermi e che sia completamente appoggiata alla sua sede.

Bardatura

Cod. ricambio 7972

Per montare la bardatura nuova occorre sollevare il coperchio della valvola di respirazione.

Nel caso in cui il prodotto non venga conservato, utilizzato, curato e sottoposto a manutenzione in conformità a quanto riportato nella presente informativa o non venga utilizzato secondo le normative di riferimento decade qualsiasi genere di garanzia.

Panoramica delle tipologie di semimaschere/filtri e relativi limiti di utilizzo

Descrizione/ Tipo di semimaschera	Taglia	Art. nr.
Corpo maschera taglia piccola	S	7001
Corpo maschera taglia media	M	7002
Corpo maschera taglia grande	L	7003

Tabella 1

Semimaschera Serie 7000 con...	Fattore di Protezione Nomina (FPN) / Limite di utilizzo
P1 R Filtro particolati	4 x TLV
P2 R Filtro particolati	12 x TLV
P3 R Filtro particolati	50 x TLV
Filtro gas Classe 1	50 x TLV o 1000 ppm (considerare il valore più basso)
Filtro gas Classe 2	50 x TLV o 5000 ppm (considerare il valore più basso)

TLV = Valore Limite Ponderato

R = i filtri sono riutilizzabili

L'impiego dei filtri è descritto nelle Istruzioni per l'Uso dei filtri gas e dei filtri particolati "Moldex Serie 7000 / 9000".

Viktiga anvisningar för användaren

Denna anvisning är bara giltig tillsammans med bruksanvisningen för gas- och partikelfiltret. Följer man inte dessa anvisningar vid användning av produkten och bär man inte andningsskydd i områden med farligt stoft i luften, kan hälsan på användaren försämras och bestående skador kan uppstå på material och personer.

- Denna andningsskyddsapparat levererar ingen syre (O₂)
- Använd apparaten bara i tillräckligt ventilerade utrymmen (19,5 vol-% syre)
- Mask och filter måste väljas så att det motsvarar halten av skadliga ämnen. (Se tabell 1)
- Vid gaser med otillräckliga varmingsegenskaper, får filter bara användas när det finns speciella användningsregler.
- Vid okända eller föränderliga förhållanden måste andningsapparater användas.
- Arbetsrummet ska omedelbart lämnas och andningsskyddsmaskerna ska ersättas, när:
 - masken är skadad,
 - andningen blir svår,
 - yrsel eller utmattningsinträder.
- Följ bruksanvisningen när ni använder masken.
- Produkten innehåller inga metalldelar som kan leda till tändning i explosiv atmosfär.
- Har ni frågor om användningen av produkten, vändet ni er till MOLDEX-METRIC.
- Därutöver ska man vid användningen av andningsskyddsapparaterna följa de passande föreskrifterna och bestämmelserna.
- Vid personer med skägg, långa polisonger eller andra egenheter i området vid tätningslinjen, kan man under omständigheter inte vara säker på att masken sluter tätt.
- Man får inte göra några förändringar på masken.
- Den som använder masken och filtret, måste känna till den funktionsriktiga användningen.
- Masken och filtret ska, då de inte används, förvaras i en omgivning som inte är skadlig.

Observera: I behållare utan ventilation eller i trånga utrymmen får man inte arbeta med filterapparater.

Förberedelser inför användningen av halvmasken

Halvmasken måste kontrolleras innan varje användning. Om man fastställer skador eller defekter, måste masken bytas eller repareras.

Kontrollera

om masken har brott, sprickor eller är nersmutsad. funktionen på in- och utlandningsventilien och om de har brott, sprickor eller är nersmutsade.
att huvudbanden är intakta och har tillräcklig elasticitet.

Att sätta på halvmasken

Bilder 1, 2 och 3

Sätt på masken över mun och näsa och sätt på huvudbanden enligt bilderna. Haka samman banden i nacken. Se till att masken sitter fast på ansiktet, genom att dra i ändarna på huvud- och nackbanden.
Kontrollera att ni ser bra med masken på, innan ni går till arbetsområdet.

Tätningsskontroll genom undertryck

Bild 4

Håll för öppningen till filterhuslocket med handen och andas in långsamt. Om masken dras samman lätt, sitter masken riktigt. Om ni märker att det strömmar in luft, rättar ni till hur masken sitter eller ändrar spänningen på banden. Upprepa kontrollen tills det är tätt.

Tätningsskontroll genom övertryck

Bild 5

Håll handen för utandningsventilen och andas ut långsamt. Om ingen luft läcker ut mellan masken och ansiktet, är masken ordentligt tätt. Om ni märker att det strömmar ut luft, rättar ni till hur masken sitter eller ändrar spänningen på banden. Upprepa kontrollen tills det är tätt.

Om ni inte kan få masken att sitta korrekt, ska ni under inga förhållanden gå in i det farliga området. Ta genast kontakt med skyddsombudet.

Drop Down Mode och Lock Mode

Bilder 6, 7 och 8

Drop Down Mode: För att man ska kunna bära masken på bröstet när den inte används, ska man trå i banden enligt bild 7.

Lock Mode: För att låsa banden, ska man trå i banden enligt bild 8.

SE Bruksanvisning för masker i serien 7000

Underhåll av halvmasken

Underhållsintervallerna ska hållas i enlighet med de nationella bestämmelserna. Tillverkningsdatum visas på insidan av masken i kindhöjd.

Rengöring / Desinfektion

Det rekommenderas att masken rengörs efter varje användning. Ta bort filtret och rengör masken med varmt vatten, max 50°C. Vid behov kan man använda en neutral fläckborttagare eller ett alkoholbaserat desinfektionsmedel. För rengöring av ventilmembranet kan det dras ur hållaren. För demontage av filtret, se bruksanvisningen för gas- och partikelfilter. Torka av masken väl innan förvaring.

Förvaring

Förvara mask 7000 i torr omgivning utan skadliga ämnen. Skydda masken från direkt solstrålning och hetta. På förpackningen kan namnen på hållaren liksom filterbytet vara märkta. Tillverkningsdatum finns på insidan av masken. Kalender klockor se sidan 41.

Utandningsventil

Reservdelsnr. 9973

Fäll upp locket till utandningsventilen och kontrollera om utandningsventilen och ventilsätet är försmutsat eller deformerat eller har brott eller sprickor. Om nödvändigt, byt ut ventilen senast vart 4:e år. Vänligen notera datum för byte.

Inandningsventil

Reservdelsnr. 9973

Kontrollera om inandningsventilen på insidan på filteranslutningen, har smuts, deformering, brott eller sprickor. Byt ventilen vid behov. När man sätter in ventilen, ska man se upp att denna sitter helt under de tre hakarna på fästet och ligger plant på ventilsätet.

Huvudbanden

Reservdelsnr. 7972

För att trä in nya band, fäller man upp locket till utandningsventilen.

All garanti bortfaller om produkten inte lagras, används, sköts eller underhålls enligt denna bruksanvisning eller inte används i enlighet med passande bestämmelser.

Översikt över olika mask- /filtertyper och dessas användningsgränder

Beskrivning/ Masktyp	Storlek	Modell
Mask storlek liten	S	7001
Mask storlek medel	M	7002
Mask storlek stor	L	7003

Tabell 1

Halvmask Serie 7000 med...	Skyddsfaktor / Antal gränsvärdens
P1 R Partikelfilter	4xHGV
P2 R Partikelfilter	10xHGV
P3 R Partikelfilter	50xHGV
Klass 1 Gasfilter	10xHG Veller 1000ppm (det som först uppnås)
Klass 2 Gasfilter	10xHG Veller 5000ppm (det som först uppnås)

HGV=Hygieniskt gränsvärde Märkning med **R**: Filten är återanvändbara.

Användningen av filtret beskrivs i bruksanvisningen för gas- och partikelfilter "Moldex Serie 7000 / 9000".

Tärkeitä ohjeita käyttäjälle

Tämä ohje pääte ainostaan kaasu- ja hiukkassuodatinen käyttöohjeeseen. Käytöön liittyvien ohjeiden läimintyönti tai hengityssuojaimen käyttämättä jättämisen haitallisia aineita sisältäväällä alueella voi olla käyttäjän terveydelle haitallista ja johtaa pysyiin vaurioihin.

- Tämä hengityssuoja ei anna happea (02).
- Käytä laitetta vain riittävästi tuulettussa tilassa (happea 19,5 vol %)
- Hengityssuoja ja suodatin on valittava haitallisen aineen pitoisuuden perusteella. (ks. taulukko 1)
- Kaasujen osalta, joilla varoitusominaisuudet ovat riittämättömät, suodattimia voidaan käyttää vain silloin, jos niitä varten on omat käyttösääntönsä.
- Tuntumattomissa tai muuttuvissa olosuhteissa on käytettävä eristyslaitteita.
- Työtila on jätettävä välittömästi ja hengityssuoja vaihdettava, jos
 - suojaon on vahingoittunut,
 - hengittämisen on vaikeaa,
 - esintyy huimausta tai uupumista.
- Lue aina käyttöohjeet ennen suojaimen käyttöä.
- Tuote ei sisällä metallisia osia, jotka räjähdysherkissä ilmatiloissa voisivat sytytä.
- Jos sinulla on kysytävä tuotteen käytöstä, ota yhteys MOLDEX-METRICiin.
- Suojaimen käytössä on lisäksi huomioitava voimassa olevat määräykset ja säädökset.
- Parta, pulisongit ja vastaavat voivat aiheuttaa sen, ettei suojaon suojaa kasvoja riittävän tiiviisti.
- Suojaimiin ei saa tehdä muutoksia.
- Käyttäjän on osattava käyttää suojainta ja suodatinta oikealla tavalla.
- Suojainta on suodatinta on säilytettävä tilassa, jossa ei ole haitallisia aineita.

Varoitus: Suodatinlaitteilla ei saa tehdä työtä tuulettamattamissa sääliöissä eikä ahtaissa tiloissa.

Käytön valmistelu

Suojainta on kokeiltava aina ennen jokaista käyttökerhoa. Jos huomaat suojaimeessa vaurioita tai puutteita, käytä toista suojainta tai korjaa se.

Tarkista:

- ettei suojaimeessa ole murtumia, naarmuja tai likaa.
- sisään- ja uloshengitysventtiilien toiminta sekä liikaantuminen, väänyminen tai naarmuuntuminen.
- päänauhojen eheys ja riittävä joustavuus.

Suojaimen asettaminen paikalleen

Kuvat 1, 2 ja 3

Aseta suojaaja suun ja nenän päälle ja kiinnitä päänauhat kuvan mukaisesti. Yhdistä alempat nauhat toisiinsa niskan puolelta. Tarkista, että suojaain istuu tiiviisti kasvoilla vetämällä nauhojen päästä. Tarkasta tiiviys ennen työtilaan siirtymistä.

Tiiviys alipaineessa

Kuva 4

Sulje suodatin kannen aukko kädellä ja hengitä hitaasti sisään. Kun suojaaja vetäytyy hivenen kokoon, se istuu oikein. Jos huomaat ilmaa virtaavan sisään, korjaa istuvuus tai muuta nauhojen kireyttä. Toista tiiviyden tarkastus kunnes suojaain istuu tiiviisti.

Tiiviys ylipaineessa

Kuva 5

Aseta käsí uloshengitysventtiiliin päälle ja hengitä hitaasti ulos. Kun suojaimen ja kasvojen väliin ei kerry ilmaa, suojaon istuu oikein. Jos huomaat ilmaa virtaavan ulos, korjaa istuvuus tai muuta nauhojen kireyttä. Toista tiiviyden tarkastus kunnes suojaain istuu tiiviisti.

Älä siirry työtilaan, jos hengityssuoja ei istu riittävän hyvin. Kutsu valvoja paikalle.

Drop Down Mode ja Lock Mode

Kuvat 6, 7 ja 8

Drop Down Mode: Jotta suojaimen voisi laskea rinnalle silloin kuin sitä ei tarvita, sido nauhat kuvat 7 mukaisesti.

Lock Mode: Sido nauhat kiinteästi kuvan 8 mukaisesti.

FI Käyttöohje, 7000-sarjan hengityssuojaimet

Suojaimen huoltaminen

Huomioi kansallisten määräysten mukaiset huoltoväliit. Valmistuspäivä on merkitty kasvotivisteen sisäpuolelle leuan kohdalle.

Puhdistus / Desinfiointi

Suoja on suositeltavaa puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen. Poista suodatin, puhdista suojaain lämpimällä vedellä (enintään 50 °C). Voit tarvittaessa käyttää neutraalia puhdistusainetta tai alkoholipitoista desinfiointiainetta. Venttiilikalvon puhdistusta varten se voidaan irrottaa. Pura suodatin kaasu- ja hiukkassuodattimen käyttöohjeen mukaisesti. Kuivita suojaain hyvin ennen sen viemistä säiliöön.

Säilytys

Säilytä 7000-suojainta suljettuna kuivassa tilassa, jossa ei ole haitallisia aineita. Suoja auringonvalolta ja kuumuudelta. Pakkaukseen voidaan merkitä käyttäjän nimi ja suodattimen vaihtoajankohta. Valmistuspäiväys on painettu suojaimeen sisäpuolelle. Katso kalenterikellot sivulta 41.

Uloschengitysventtiili

Varaosa nro 9973

Nosta uloshengitysventtiili kansi ylös ja tarkasta venttiiliin ja sen syvennyksen likaisuus, muodon muuttuminen, murtumat tai naarmut. Vaihda venttiiliin kalvo tarvittaessa; kuitenkin vähintään joka 4. vuosi. Huomaat vaihtopäivä.

Sisäänhengitysventtiili

Varaosa nro 9973

Tarkasta sisäänhengitysventtiili suodatin liittännän sisäpuolelta, ettei se ole likaantunut, vääräntynyt, murtunut tai naarmuttunut. Vaihda venttiili tarvittaessa. Venttiiliä käytäessäsi huoma, että sen on istuttava kokonaan kolmen hakasen alla ja litteänä venttiilisyvennyksessä.

Nauhat

Varaosa nro 7972

Vaihda uudet nauhat nostamalla uloshengitysventtiiliin kansi ylös.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta ei säilytetä, käytetä, hoideta tai huolletta käyttöohjeen mukaisesti tai jos sitä ei käytetä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Suoja-/suodatin tyypit ja niiden käyttöraja-arvot

Kuvaus/ Suojaointyppi	Koko	Malli
Suoja, koko: Pieni	S	7001
Suoja, koko: Keskikoko	M	7002
Suoja, koko: Suuri	L	7003

Taulukko 1

7000-sarjan suoja, jossa on...	Suojaustekijä/ Raja-arvon ylitys
P1 R Hiukkassuodatin	4x raja-arvon ylitys
P2 R Hiukkassuodatin	10x raja-arvon ylitys
P3 R Hiukkassuodatin	30x raja-arvon ylitys
Luokan 1 kaasusuodatin	30x raja-arvon ylitys tai 1000ppm (kumpi arvo ensin saavutetaan)
Luokan 2 kaasusuodatin	30x raja-arvon ylitys tai 5000ppm (kumpi arvo ensin saavutetaan)

R-merkintä: Suodatin soveltuu toistuvaiskäyttöön.

Suodattimen käyttö on kuvattu Moldexin 7000/9000-sarjan kaasu- ja hiukkassuodattimen käyttöohjeessa.

Viktige instruksjoner for bruk

Denne anvisningen er kun gyldig sammen med bruksanvisningen for gass- og partikkelfilter. Manglende overholdelse av disse instruksene for bruk av produktet og unnlatelse av bruk av åndedrettsvernet i områder belastet med skadelige stoffer, kan ha skadelig virkning på brukerens helse og føre til varige skader.

- Dette åndedretsvernet leverer ikke oksygen (O₂)
- Apparatet skal kun brukes i tilstrekkelig ventilerte rom, (19,5 vol.-% oksygen)
- Masken og filtrene må velges i henhold til innholdet av skadelige stoffer. (Se tabell 1)
- Ved gasser med dårlige varslende egenskaper må filter kun brukes, dersom det gis spesielle bruksregler for dette.
- I atmosfærer hvor konsentrasjonen ikke er kjent, eller hvor forholdene varierer, må det brukes isolerende apparater.
- Arbeidsrommet må forlates umiddelbart og åndedretsvernet må byttes ut, dersom:
 - masken er skadet,
 - pustemotstanden blir for høy,
 - det oppstår svimmelhet eller utmattelse.
- Følg bruksanvisningen ved bruk av masken.
- Produktet inneholder ingen metalldeler som kan føre til tenning i eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Ved spørsmål vedrørende produktet, kan du henvende deg til MOLDEX-METRIC.
- Utover dette, skal det tas hensyn til de gjeldene forskriftene og bestemmelserne ved bruk av åndedrettsvern.
- Ved personer med skjegg, kinnskjegg, eller andre uregelmessigheter i området hvor tetthet må oppnås, kan dette eventuelt føre til at masken gir dårlig tetning.
- Det er ikke tillatt å utføre endringer på maskene.
- Brukerne må gis nødvendig opplæring i riktig bruk av maskene og filtrene.
- Når masken og filteret ikke er i bruk, må de oppbevares i en omgivelse som ikke er belastet med skadelige stoffer.

Forsikt: I beholdere uten ventilasjon og i trange rom, er det ikke tillatt å arbeide med filtermasker.

Forberedelser for bruk av halvmasken

Halvmasken må kontrolleres før hver bruk. Dersom det oppdages skader eller defekter, må masken byttes ut eller repareres.

Kontroller

- masken for sprekker, riss og tilsmussing.
- inn- og utåndingsventilen for funksjon og tilsmussing, deformering eller riss.
- om hodebåndene er hele og om de er tilstrekkelig elastiske.

Påsetting av halvmasken

Bilder 1, 2 og 3

Plasser halvmasken over munn og nese og legg på hodebåndet som vist i bildet. Hekt de nedre båndene sammen i nakken. Sørg for at masken sitter tett mot ansiktet ved å trekke i endene på hode- og nakkebåndet. Sjekk at masken gir god tetning før du går inn i arbeidsområdet.

Tetthetskontroll gjennom undertrykk

Bilde 4

Dekk til åpningen på filterhusdekslet med håndflatene og pust langsomt inn. Dersom maskedelen trekker seg lett sammen, gir masken en god tetning. Dersom du merker at luft strømmer inn, må du endre maskens posisjon, eller båndstrammingen må endres. Gjenta kontrollen til masken sitter tett.

Tetthetskontroll gjennom overtrykk

Bilde 5

Legg håndflatene over utåndingsventilen og pust langsomt ut. Dersom det ikke siver ut luft mellom maskedelen og ansiktet, gir masken en god tetning. Dersom du merker at luft strømmer ut, må du endre maskens posisjon, eller båndstrammingen må endres. Gjenta kontrollen til masken sitter tett.

Dersom masken ikke sitter som den skal, må du under ingen omstendigheter gå inn i fareområdet. Oppsök en oppsynsperson.

Drop Down Mode og Lock Mode

Bilder 6, 7 og 8

Drop Down Mode: Skal masken kan bæres foran på brystet når den ikke er i bruk, må båndstellet tres i som vist i bilde 7.

Lock Mode: For å låse båndstellet, må båndene tres i som vist i bilde 8.

NO Bruksanvisning for masker serie 7000

Vedlikehold av halvmasken

Vedlikeholdsintervallene må overholdes i henhold til de nasjonale bestemmelsene. Produksjonsdato vises på innsiden av maskinen i hakehøyde.

Rengjøring / desinfeksjon

Det anbefales å rengjøre masken etter hver bruk. Fjern filtrerne og rengjør maskedelen med varmt vann (maks. 50 °C). Ved behov, kan en nøytral smussfjerner brukes, så vel som et alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. For å rengjøre ventilmembranen, kan denne trekkes ut av holderen. For å demontere filteret, se bruksanvisningen for gass- og partikkelfilter. Masken må tørkes godt før den legges bort for oppbevaring.

Oppbevaring

Masken 7000 må oppbevares lukket, i en tørr omgivelse som ikke er belastet med skadelige stoffer. Må beskyttes mot direkte sollys og varme. Brukerens navn samt filterbytte kan noteres på emballasjen. Produksjonsdatoen er innpreget i den nedre delen på maskens innside. Datoklokker se side 41

Utåndingsventil

Reservedel nr. 9973

Klapp opp dekselet på utåndingsventilen og kontroller utåndingsventilen og ventilsetet for tilsmussing, deformering, sprekker, eller riss. Om nødvendig skal ventilen skiftes ut hvert 4. år.

Noter dato for bytte.

Innåndingsventil

Reservedel nr. 9973

Kontroller innåndingsventilen på innsiden av filtertilkoblingen for tilsmussing, deformering, sprekker, eller riss. Ved behov skal ventilen skiftes ut. Når ventilen settes inn, må du forsikre deg om, at denne sitter helt under de tre hakene på opphenget og ligger flatt på ventilsetet.

Hodebånd

Reservedel nr. 7972

Klapp dekselet til utåndingsventilen oppover for å tre inn det nye hodebåndstetet.

Ethvert garantikrav bortfaller, dersom produktet ikke lagres, brukes, pleies og vedlikeholdes i henhold til forskriftene i denne anvisningen, eller ikke anvendes i henhold til gjeldende bestemmelser.

Oversikt over ulike masker-/filtertyper og deres bruksgrenser

Beskrivelse/ Masketype	Størrelse	Modell
Maskedel liten størrelse	S	7001
Maskedel middels størrelse	M	7002
Maskedel stor størrelse	L	7003

Tabell 1

Halvmaske serie 7000 med...	Beskyttelsesfaktor / Multippel av grenseverdiene
P1 R partikkelfilter	4 x GV
P2 R partikkelfilter	10 x GV
P3 R partikkelfilter	30 x GV
Klasse 1 gassfilter	30 x GV eller 1000ppm (den verdien som oppnås først)
Klasse 2 gassfilter	30 x GV eller 5000ppm (den verdien som oppnås først)

GV = grenseverdi /

Merking med **R**: Filrene kan gjenbrukes.

Anvendelsen av filtrene er beskrevet i bruksanvisningen for gass- og partikkelfilter "Moldex serie 7000 / 9000.

Mikilvægar ábendingar til notandans

Pessar leiðbeiningar gilda einungis í tengslum við notkunarleiðbeiningar fyrir gas- og agnasiur. Sé ekki farið eftir þessum ábendingum varðandi notkun vörurnar og ef öndunarhlífar eru ekki notaðar í mengaða umhverfinu getur þáð spiltt heilsunni og valdið varanlegum skaða.

- Þessi öndunarhlífi er ekki súrefnisgjáfi (02)
- Notið tækið aðeins í nægilega vel loftræstu rými, (19,5 rúmmáls-% súrefnis).
- Grímu og síur verður að velja í samræmi við eðli mengunarefnanna. (Sjá töflu 1).
- Í lofttegundum með ófullnægjandi viðvörunareinkenni má aðeins nota síur, ef gefnar eru sérstakar notkunarreglur þar að lútandi.
- Þar sem skilyrðin eru óþekkt eða breytileg verður að klæðast einangrunarþúnaði.
- Yfirgefið vinnurýmið samstundis og skiptið um öndunargrímu, ef:
 - gríman er sködduð,
 - öndunarerfiðleika verður vart,
 - svimið eða breyta koma fram.
- Fylgið notkunarleiðbeiningunum þegar gríman er notuð.
- Varan hefur ekki að geyma neina málmhliuti sem leitt geta til ikveikju í sprengifimu andrúmslofti.
- Vakni spurningar varðandi notkun vörurnar, snúið ykkur þá til MOLDEX-METRIC.
- Auk pess skal við notkun öndunarhlífa fylgt fyrmælum og ákvæðum sem um þær gilda.
- Skegg, langir bartar eða önnur frávik á þéttisvæðum geta leitt til þess að búnaðurinn falli ekki fyllilega þétt að andlitinu.
- Grínumun má ekki breyta á nokkum hátt.
- Notendur grímanns og sianna skulu kunna skil á rétti meðferð þeirra.
- Grímu og síu skal geyma í mengunarlausu umhverfi þegar þær eru ekki í notkun.

Athugið: Ekki má vinna með síubúnað í ólofræustum geymum og þróngu rými.

Undirbúningur undir notkun hálfrímunnar

Hálfrímuta skal yfirfara fyrir hverja notkun. Komi skemmdir eða gallar í ljós verður að skipta um grímu eða gera við hana.

Aðgætið

- brot, sprungur og óhreinindi á grímunni.
- virkni, afmyndanir, sprungur og hreinleika innöndunar- og útöndunarventils.
- hvort höfuðböndin séu óskemmd og nægileg teygjanleg.

Hálfríman sett á

Myndir 1, 2 og 3

Setjið hálfrímuta yfir munn og nef og komið höfuðböndunum fyrir eins og myndin sýnir. Krækjð neðri böndunum saman á hnakkunum. Sjáði til þess að gríman falli þétt að andlitinu með því að toga í enda höfuð- og hnakkabands. Gangið úr skugga um að gríman falli þétt að andlitinu, áður en farið er inn á vinnusvæðið.

Péttleiki kannaður með undirþrýstingi

Mynd 4

Haldið fyrir opið á lokí síuhússins með löfanum, andið rólega að ykkur. Ef gríman dregst lítillega saman er hún nógú þétt. Ef vart verður innstreymis lofts, skal breyta staðsetningu grímunnar eða spennunni á böndunum. Endurtakið pessa prófun þar til gríman fellur þétt að andlitinu.

Péttleiki prófaður með yfirþrýstingi

Mynd 5

Haldið fyrir útöndunarventilinn með löfanum, andið rólega frá ykkur. Ef ekkert loft stremir út milli grímu og andlits er hún nógú þétt. Ef vart verður útstreymis lofts, skal breyta staðsetningu grímunnar eða spennunni á böndunum. Endurtakið pessa prófun þar til gríman fellur þétt að andlitinu.

Ef ekki tekst að láta grímuta falla nægilega þétt að andlitinu, farið þá alls ekki inn á hættusvæðið. Hafið samband við öryggisfulltrúa.

Drop Down Mode og Lock Mode

Myndir 6, 7 og 8

Drop Down Mode: Til þess að hægt sé að bera grímuta framan á bringunni skal koma böndunum fyrir samkvæmt mynd 7.

Lock Mode: Til þess að festa böndin skal þeim komið fyrir samkvæmt mynd 8.

Viðhald hálfgrímunnar

Fylgja skal þeim ákvæðum um viðhald og eftirlit sem í landinu gilda.

Framleiðsludagsetning er skráð innan á kinn grímunnar.

Hreinsun / Sótthreinsun

Mælt er með því að gríman sé hreinsuð eftir hverja notkun. Fjarlægið síurnar, hreinsið grímuná sjáfá með heiti vatni (hámark 50°C). Notið hlutlaust hreinsiefni sem og alkóhólsóthreinsiefni eða parf. Hægt er að draga ventilhimnuna úr festingunni til þess að þvífa hana. Losa skal um síurnar samkvæmt notkunarleiðbeiningum fyrir gas- og agnasíur. Þurkið vel af grímunni áður en henni er komið fyrir til geymslu.

Geymsla

Geymið 7000 grímuná í lokaðu, þurru, ómenguðu umhverfi. Verjið hana gegn sólarljósi og hita. Hægt er að skrá nafn notandans sem og síuskiptin á umbúðirnar. Framleiðsludagurinn er skráður á innanverða grímuná neðanvert. Dagatalsklukkur, sjá bls. 41

Útöndunarventill**Varahlutur nr. 9973**

Lyftið upp loki útöndunarventilsins og kannið óhreinindi, afmyndanir, brot eða sprungur. Skiptið um ventilsíu eins og með þarf, a.m.k. á fjögurra ára fresti.. Skráð vinsamlegast dagsetningu þegar skipt er.

Innöndunarventill**Varahlutur nr. 9973**

Kannið óhreinindi, afmyndanir, brot eða sprungur á innöndunarventlinum á innanverðu tengistykki síunnar. Skiptið um venti ef þarf. Þegar ventillinn er settur í skal þess gætt að hann sé algerlega undir festihökunum þremur og liggi flatur í ventilsætinu.

Höfuðbönd**Varahlutur nr. 7972**

Til að koma nýju böndunum fyrir, lyftið upp loki útöndunarventilsins.

Hvers kyns ábyrgðir falla úr gildi ef varan er ekki geymd, notuð, henni ekki viðhaldið eða ekki gert við hana samkvæmt þeim fyrirmælum sem er að finna í leiðbeiningum þessum eða hún ekki notuð í samræmi við þær ákvarðanir sem um hana gilda.

Yfirlit yfir mismunandi grímu- og síutegundir og notkunarsvið þeirra

Lýsing Grímutegund	Stærð	Tegund
Gríma Stærð Lítill	S	7001
Gríma Stærð Miðlungs	M	7002
Gríma Stærð Stór	L	7003

Tafla 1

Hálfgríma Serie 7000 með ...	Vörn / Margfeldi viðmiðunarmarka
P1 R agnasíur	4 x VM
P2 R agnasíur	10 x VM
P3 R agnasíur	30 x VM
Flokkur 1 gassíur	30 x VM eða 1000ppm (það gildi sem næst fyrst)
Flokkur 2 gassíur	30 x VM eða 5000ppm (það gildi sem næst fyrst)

VM = Viðmiðunarmörk /

Auðkennt með R: Síumar má nota aftur.

Notkun síanna er lýst í notkunarleiðbeiningunum fyrir gas- og agnasíur „Moldex Serie 7000 / 9000“.

Vigtig oplysning til brugeren

Denne vejledning er kun gyldig sammen med brugsvejledningen til gas- og partikelfiltre. Tilsidesættelse af denne vejledning til brug af produktet og manglende brug af åndedrætsværn i belastede områder kan påvirke brugerens helbred negativt og medføre varige mén.

- Dette åndedrætsværn leverer ikke ilt (O2)
- Apparatet må kun anvendes i tilstrækkeligt ventilerede rum, (19,5 vol % ilt)
- Masken og filtrene skal vælges i henhold til indholdet af skadelige stoffer (se tabel 1)
- Ved gasser med utilstrækkelig mærkbarthed må filtrene kun anvendes, hvis der foreligger særlige regler til brugen.
- Ved ukendte eller ustabile forhold skal der bæres isolerende udstyr.
- Arbejdsummet skal straks forlades eller åndedrætsmasken udskiftes, såfremt:
 - masken er beskadiget,
 - det bliver vanskeligt at trække vejret,
 - der opstår svimmelhed eller ud mattelse,
- Følg brugsanvisningen ved brug af masken.
- Produktet indeholder ingen metaldele, der kan medføre antænding i eksplorationsfarlige omgivelser.
- Ved spørgsmål til brug af produktet kontakt MOLDEX METRIC
- Derudover skal de relevante forskrifter og regler til brug af åndedrætsværn overholdes.
- Ved personer med skæg, lange bakkenbarter eller andre anomalier ved tætningskanten kan der eventuelt ikke opnås en tilstrækkelig tæt lukning.
- Der må ikke foretages forandringer på masken.
- Maskens og filtrenes brugere skal være fortroligt med den korrekte håndtering og funktion.
- Masken og filtrene skal opbevares i ikke belastede omgivelser når de ikke bruges.

Bemærk: Der må ikke arbejdes med filterapparater i ikke ventilerede beholdere eller trange rum.

Forberedelse til brug af halvmasken

Halvmasken skal kontrolleres hver gang inden brug. Når der opdages skader eller defekter, skal masken udskiftes.

Kontrollér

- masken for brud, revner eller forurening
- ind- og udåndingsventilens funktion samt forurening, deformering eller revner.
- om hovedstropperne er intakte og tilstrækkelig elastisk.

Påsætning af masken

Sæt halvmasken over mund og næse og sæt hovedbånd på iht. fig. Hægt det nederste bånd sammen i nakken. Sørg for at masken slutter tæt om ansigtet ved at stramme hoved- og nakkebåndets ender.

Kontrollér tætheden inden arbejdsmrådet betrædes.

Fig. 1, 2 og 3

Tæthedskontrol vha. vakuum

Luk filterhusets låg med håndfladen og tag en langsom indånding. Trækker maskelegemet sig let sammen, er masken placeret korrekt. Hvis der indstrømmer luft, ret maskens placering eller ret båndenes spænding. Gentag kontrollen indtil masken sidder tæt.

Fig. 4

Tæthedskontrol vha. overtryk

Læg håndfladen over udåndingsventilen og tag en langsom udånding. Hvis der ikke undviger luft mellem maskelegemet og ansigtet, sidder masken korrekt. Hvis der udstrømmer luft, ret maskens placering eller ret båndenes spænding. Gentag kontrollen indtil masken sidder tæt.

Fig. 5

**Fareområdet må aldrig betrædes med en maske, der ikke er sat korrekt på.
Kontakt en opsynsførende.**

Drop Down Mode og Lock Mode

Drop Down Mode: For at masken skal kunne bæres foran brystet når den ikke bruges, skal båndene samles som vist på fig. 7.

Lock Mode: For at låse båndene, samles de iht. fig. 8

Fig. 6, 7 og 8

DK Brugsvejledning masker serie 7000

Halvmaskens vedligeholdelse

Vedligeholdelsesintervalerne iht. De nationale arbejdssikkerhedsforskrifter skal overholdes. Fremstilladatoen står på indersiden af masken i kindhøjde.

Rengøring/desinfektion

Ve anbefaler at rengøre masken efter hver brug. Fjern filtrene, rengør maskelægemet med varmt vand (maks. 50°C) Om nødvendigt brug et neutralt rengøringsmiddel og et desinfektionsmiddel på alkoholbasis. Ventilmembranen kan trækkes ud af holderen for at rengøre den. Vedrørende afdmontering af filtrene, se brugsvejledningen til gas- og partikelfiltre. Tør masken godt inden den opbevares.

Opbevaring

Masken 7000 opbevares lukket i tørre, ikke belastede omgivelser Beskyttes mod direkte sollys og varme. På emballagen kan bærerens navn og udskiftningsdato for filteret registreres. Produktionsdatoen er præget ind på maskens inderside. Kalenderure se side 41.

Udåndingsventiler

Res.del nr. 9973

Vip udåndingsventilens låg op og kontrollér udåndingsventil og ventilsæde for forurening, deformering, brud eller revner.. Hvis de er nødvendigt, så udskift ventilen senest hvert 4. år. Notér venligst dato for udskiftning.

Indåndingsventil

Res.del nr. 9973

Kontrollér indåndingsventilen på filtertilslutningens inderside for forurening, deformering, brud eller revner. Udskift evt. ventilen. Sørg ved isætning af ventilen for at den sidder helt under ophængningens tre bøjler og ligger plant på ventilsædet.

Hovedstropper

Res.del nr. 7972

For at sætte de nye stropper på skal udåndingsventilens låg vippes op.

All garanti bortfalder, såfremt produktet ikke opbevares, anvendes, plejes og vedligeholdes iht. forskrifterne i denne vejledning eller ikke anvendes iht. de relevante forskrifter.

Oversigt over de forskellige maske-filtertyper og deres brugsgrænser

Beskrivelse Masketype	Størrelse	Model
maskelegeme størrelse lille	S	7001
maskelegeme størrelse mellem	M	7002
maskelegeme størrelse stor	L	7003

Tabel 1

Halvmaske serie 7000 med...	beskyttelsesfaktor / multipliceret med grænseværdi
P1 R partikelfilter	4 x GV
P2 R partikelfilter	10 x GV
P3 R partikelfilter	30 x GV
Klasse 1 gasfilter	30 x GV eller 1000ppm (den værdi, der nås først)
Klasse 2 gasfilter	30 x GV eller 5000ppm (den værdi, der nås først)

GV = grænseværdi /

mærkning med R: Filterne er genanvendelige

Brugen af filterne er beskrevet i brugsvejledningen for gas- og partikelfiltrene "Moldex serie 7000 / 9000".

Важные указания для пользователя

Настоящая инструкция действительна только вместе с инструкцией по использованию газовых и пылевых фильтров. Несоблюдение этих указаний, касающихся использования изделия, и неношение респиратора в загрязненной вредными веществами зоне может негативно сказаться на здоровье пользователя и послужить причиной непоправимого ущерба.

- Этот респиратор не предназначен для снабжения кислородом (02).
- Используйте изделие только в помещениях с достаточной вентиляцией (19,5 объемных процентов кислорода).
- Респиратор и фильтры необходимо выбирать с учетом содержания вредных веществ (см. таблицу 1.)
- При наличии газов с недостаточными предупреждающими свойствами фильтры можно использовать только в том случае, если для этого существуют специальные правила применения.
- В незнакомых или изменяющихся условиях необходимо использовать изделия с изоляцией.
- Незамедлительно покиньте рабочую зону и замените респиратор, если:
 - респиратор поврежден,
 - становится тяжело дышать,
 - ощущается головокружение или усталость.
- При применении респиратора соблюдайте указания инструкции по использованию.
- Изделие не содержит металлических частей, которые во взрывоопасной атмосфере могут вызвать воспламенение материала.
- В случае возникновения у Вас вопросов касательно использования изделия обращайтесь в компанию MOLDEX-METRIC.
- Кроме того, при использовании респираторов соблюдайте соответствующие предписания и нормы.
- При определенных обстоятельствах невозможно обеспечить надлежащее плотное прилегание респиратора для людей с бородой, длинными бакенбардами или кожными образованиями в месте расположения уплотнительных кромок.
- Запрещено изменять респираторы.
- Пользователи респираторов и фильтров должны быть осведомлены об их правильном применении.
- Если респиратор и фильтр не используются, храните их в месте, не загрязненном вредными веществами.

Внимание: запрещено работать в фильтрующих респираторах в невентилируемых контейнерах и в тесных помещениях.

Подготовка к использованию полумаски

Проверяйте полумаску перед каждым использованием. В случае обнаружения повреждений или дефектов замените или почините маску.

Проверьте

- маску на наличие трещин, царапин или загрязнений.
- функциональность клапанов входа и выдоха, а также убедитесь в отсутствии загрязнений, деформации или царапин.
- не повреждены ли ленты и достаточно ли они эластичны.

Надевание полумаски**Рис. 1, 2 и 3**

Расположите полумаску поверх рта и носа и ленты вокруг головы, как показано на рисунке. Соедините нижние ленты на затылке при помощи застежки. Обеспечьте плотное прилегание маски к лицу, потянув за концы лент на голове и на затылке.

Проверьте плотность прилегания маски, прежде чем войти в рабочую зону.

Проверка плотности прилегания посредством пониженного давления**Рис. 4**

Закройте отверстие крышки корпуса фильтра ладонью, медленно вдохните. Если маска немножко стягивается, она прилегает надлежащим образом. Если в маску проникает воздух, поправьте ее или сильнее затяните ленты. Повторяйте проверку, пока не будет обеспечено плотное прилегание маски.

Проверка плотности прилегания посредством повышенного давления**Рис. 5**

Закройте клапан выдоха ладонью и медленно выдохните. Если между маской и лицом не проходит воздух, маска прилегает надлежащим образом. Если воздух выходит из маски, поправьте ее или сильнее затяните ленты. Повторяйте проверку, пока не будет обеспечено плотное прилегание маски.

Если нельзя обеспечить плотное прилегание маски, ни в коем случае не входите в опасную зону. Обратитесь к контролеру.

Ношение маски на шее и фиксация лент**Рис. 6, 7 и 8**

Ношение маски на шее: для ношения маски на шее, если она не используется, ленты необходимо продеть, как показано на рис. 7.

Фиксация лент: для фиксации ленты проденьте их, как показано на рис. 8.

RU инструкция по использованию масок серии 7000

Уход за полумаской

Соблюдайте интервалы ухода согласно национальным предписаниям. Дата изготовления указана на внутренней стороне в области подбородка.

Чистка / дезинфекция

Рекомендуется чистить маску после каждого использования. Удалите фильтры, почистите корпус маски теплой водой (макс. 50 °C). При необходимости используйте нейтральный растворитель грязи, а также спиртсодержащее дезинфицирующее средство. Мембрану клапана можно извлечь из крепления для чистки. Указания касательно демонтажа фильтров см. в инструкции по использованию газовых и пылевых фильтров. Перед тем как поместить маску на хранение, хорошо высушите ее.

Хранение

Храните маску 7000 в закрытой упаковке, в сухой, незагрязненной вредными веществами среде. Защитите маску от воздействия солнечных лучей и жары. На упаковке можно указать имя пользователя, а также дату замены фильтра. Дата изготовления нанесена внизу на внутренней стороне маски. Календарь см. 41 стр.

Клапан выдоха

№ запчасти 9973

Откиньте крышку клапана выдоха вверх и проверьте клапан и седло клапана на наличие загрязнений, деформации, трещин и царапин. Необходимости, но не реже чем раз в 4 года, замените мембранны клапана. Пожалуйста укажите дату замены.

Клапан вдоха

№ запчасти 9973

Проверьте клапан вдоха на внутренней стороне присоединительного элемента фильтра на наличие загрязнений, деформации, трещин или царапин. При необходимости замените клапан. При установке клапана следите за тем, чтобы он полностью располагался под тремя крючками подвески и был ровно установлен в седле клапана.

Ленты для крепления маски на голове

№ запчасти 7972

Для затягивания новых лент откиньте крышку клапана выдоха вверх.

Всякие гарантийные обязательства теряют силу, если хранение, использование, уход и обслуживание изделия не соответствуют приведенным в настоящей инструкции предписаниям или если изделие используется не в соответствии с определенными нормами.

Различные типы масок / фильтров и предельные значения для их использования

Описание / тип маски	Размер	Модель
Корпус маски, маленький размер	S	7001
Корпус маски, средний размер	M	7002
Корпус маски, большой размер	L	7003

Таблица 1

Полумаска серии 7000 с...	Коэффициент защиты / кратное предельному значению
P1 R, пылевой фильтр	4 x П3
P2 R, пылевой фильтр	10 x П3
P3 R, пылевой фильтр	30 x П3
Класс 1, газовый фильтр	30 x П3 или 1000 частей на млн. (в зависимости от того, какое значение достигается первым)
Класс 2, газовый фильтр	30 x П3 или 5000 частей на млн. (в зависимости от того, какое значение достигается первым)

П3 = предельное значение /

Маркировка R: фильтры пригодны для повторного использования.

ГОСТ Р 12.4.190-99

Применение фильтров описано в руководстве по использованию газовых и пылевых фильтров «Moldex, серия 7000 / 9000».

Svarīgi norādījumi lietotājiem

Šī instrukcija ir spēkā tikai kopā ar gāzu un daļīgu filtru instrukciju. Šo norādījumu neievērošana, lietojot izstrādājumu un elpvadu aizsarglīdzekļu nelietošana teritorijā, kas piesārņota ar kaitīgām vielām, var kaitēt lietotāja veselībai un radīt paliekšas sekas.

- Šis elpvadu aizsarglīdzeklis nepiegādā skābekli (02)
- Aizsarglīdzekli izmantot tikai pietiekami vēdināmās telpās (19,5 tilpuma % skābekļa)
- Aizsargmasku un filtru jāizvēlas atbilstošu kaitīgo daļīju koncentrācijas līmenim. (Skat. 1. tabulu)
- Aizsardzībai pret gāzēm ar nepieciešamām brūdinošām pazīmēm filtrus var izmantot tikai tad, ja tas paredzēts speciālos izmantošanas noteikumos.
- Nezināmos vai mainīgos apstākļos jālieto izolācijas līdzekļi.
- Darba telpu nekavējoties jāpamet un elpvadu aizsargmasku jānomaina, ja:
 - maska ir bojāta,
 - elpošana kļūst apgrūtināta,
 - ja parādas reibonis vai iestājas pagurums.
- Lietojot aizsargmasku, nēmiet vērā lietošanas instrukciju.
- Izstrādājums nesatur metāla daļas, kas eksplozīvā atmosfērā var izraisīt uzslemošanu.
- Ja Jums rodas jautājumi par izstrādājuma lietošanu, lūdzu, vērsieties pie MOLDEX-METRIC.
- Bez tam lietojot elpvadu aizsarglīdzekļus ir jāievēro atbilstoši noteikumi.
- Bārda, gara vaigubārda vai citas īpatnības bīļva noslēguma joslā var traucēt atbilstošas izolācijas radiāsanai starp seju un aizsargmaskas izolējošo malu.
- Aizsargmaskā nedrīkst veikt nekādas izmaiņas.
- Aizsargmasku un filtru lietotājiem jābūt infomētiem par to funkcionālo ekspluatāciju.
- Aizsargmasku un filtru, kad tie netiek izmantoti, jāuzglabā ar kaitīgām vielām nepiesārņotā vidē.

Uzmanību: Ar filtru aizsardzības līdzekļiem nedrīkst strādāt neventilējamās tilpnes un šaurās telpās

Sagatavošanās pusmaskas lietošanai

Pusmasku jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes. Ja Jūs konstatējet bojājumus vai defektus, nomainiet masku vai savediet to kārtībā.

Pārbaudiet

- vai maskai nav parādījušies lūzumi, pīsumi vai piesārnojumi.
- vai ieelpas un izelpas ventīlis funkcionē un vai tas nav piesārnots, deformēts vai ieplēsts.
- vai galvas saites nav bojātas un vai tās ir pietiekami elastīgas.

Pusmaskas uzlikšana**1., 2. un 3. attēls**

Pārvelciet pusmasku pāri mutei un degunam un uzlieciet galvas saitējumu atbilstoši attēlam. Apakšējās saites saākējiet kopā pakausī. Sekojiet, lai maska cieši pieguļ sejai, cieši pievelkot galvas un pakaļsaitējumu galus.

Pārbaudiet, vai aizsargmaska pieguļ cieši, pirms došanās uz darba vietu.

Hermētiskuma pārbaude ar pazeminātu spiedienu**4. attēls**

Nosedziet filtra korpusa vāciņa atveri ar plaukstu un lēnām ieelpojiet. Ja aizsargmaska viegli sakļaujas, tad tā ir nofiksēta pareizi. Ja ir novērojama gaisa pieplūde, koriģējiet aizsargmaskas stāvokli un izmainiet saīšu nostiepumu. Atkārtojiet pārbaudi, līdz kamēr aizsargmaska hermētiski piekļaujas sejai.

Hermētiskuma pārbaude ar paaugstinātu spiedienu**5. attēls**

Ar plaukstu nosedziet izelpas ventīli un lēnām izelpojiet. Ja starp aizsargmasku un seju gaisss neizplūst, tad aizsargmaskas stāvoklis ir pareizs. Ja ir novērojama gaisa izplūde, koriģējiet aizsargmaskas stāvokli un izmainiet saīšu nostiepumu. Atkārtojiet pārbaudi, līdz kamēr aizsargmaska hermētiski piekļaujas sejai.

Ja nav iespējams panākt hermētisku aizsargmaskas stāvokli, nekādā gadījumā nedodieties uz bīstamo teritoriju. Nekavējoties vērsieties pie atbildīgās personas.

Drop Down Mode un Lock Mode**6., 7. un 8. attēls**

Drop Down Mode: Lai maska laikā, kad to neizmanto, varētu atrasties uz krūtim, ievieriet saitējumu atbilstoši 7. attēlam.

Lock Mode: Lai fiksētu saitējumu, ievieriet to atbilstoši 8. attēlam.

LV 7000. sērijas aizsargmasku lietošanas instrukcija

Pusmaskas kopšana

Lūdzu, ievērot profilaktiskās apkopes intervālus atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem.

Ražošanas datums norādīts uz apmales zoda apvidū.

Tiršana / dezinfekcija

Ieteicams masku izmazgāt pēc katras lietošanas reizes. Nonemiet filtru, izmazgājiet masku ar siltu ūdeni (maks. 50°C). Ja nepieciešams, lietojiet šķīdinātāju vai spirtu saturošu dizinfekcijas līdzekli. Lai varētu veikt ventila membrānas izmazgāšanu, to jāizvelk no stiprinājuma. Filtra demontāžu veiciet atbilstoši gāzes un daļīju filtru lietošanas instrukcijai. Pēc apkopes masku rūpīgi izzāvējiet.

Glabāšana

Aizsargmasku 7000 jāglabā slēgtā veidā sausā, ar kaitīgām vielām nepiesārņotā vietā. Sārgāt no tiešiem saules stariem un karstuma iedarbības. Uz iepakojuma var norādīt lietotāja vārdu, kā arī filtra nomaiņas datumu. Ražošanas datumu skat. aizsargmaskas iekšpusē, apakšējā daļā. Kalendāros datumus skatiet 41. Lpp

Izelpas ventilis

Rezerves daļa Nr.9973

Nolaidiet izelpas ventila vāciņu uz augšu un pārbaudiet, vai izelpas ventilis un ventila stiprinājums nav piesārnots, deformēts, salauzts vai saplēsts. Ja ir nepieciešams, nomainiet vārsta membrānu, kā minimums reizi 4 gados. Lūdzu norādīt apmaiņas datumu.

Ieelpas ventilis

Rezerves daļa Nr.9973

Pārbaudiet, vai ieelpas ventilis filtra savienojuma iekšējā pusē nav piesārnots, deformēts, salauzts vai saplēsts. Vajadzības gadījumā nomainiet ventili. Ievietojot ventili, sekojiet, lai tas tiktu pilnībānofiksēts zem trim stiprinājuma fiksatoriem un cieši pieguļ ventilim paredzētajā vietā.

Galvas saitējums

Rezerves daļa Nr.7972

Lai ievērtu jaunu saitējumu, paceliet izelpas ventila vāciņu uz augšu.

Jebkura garantija zaudē savu spēku, ja izstrādājums nav glabāts, lietots, tīrīts un kopts atbilstoši šajā instrukcijā norādītajiem noteikumiem vai netiek izmantots atbilstoši savam mērķim.

Dažādu aizsargmasku/filtru tipu un to pielietošanas ierobežojumu pārskats

Aapraksts/ aizsargmaskas tips	Izmērs	Modelis
Aizsargmaska Lielums Maza	S	7001
Aizsargmaska Lielums Vidēja	M	7002
Aizsargmaska Lielums Liela	L	7003

1. tabula

7000. sērijas pusmaska ar...	Aizsardzības koeficients / robežvērtību pāri
P1 R daļīju filtru	4 x RV
P2 R daļīju filtru	10 x RV
P3 R daļīju filtru	30 x RV
1. klases gāzu filtru	30 x RV vai 1000ppm (vērtība, kura tiek sasniegta pirmā)
2. klases gāzu filtru	30 x RV vai 5000ppm (vērtība, kura tiek sasniegta pirmā)

RV = robežvērtība

Iezīme - burts R: Filtri ir atkal izmantojami.

Filtru lietošana ir aprakstīta "Moldex sērijas 7000 / 9000" gāzu un daļīju filtru lietošanas instrukcijā.

Svarbūs nurodymai naudotojui

Ši instrukcija galioja tik kartu su duju ir dalelių filtro naudojimo instrukcija. Nesišaliant gaminio naudojimo nurodymų ir nedėvint kvėpavimo takų apsaugos užterštoje aplinkoje, gali būti pakenkta naudotojo sveikatai ir atsirasti sveikatos sutrikimų.

- Šios kvėpavimo takų apsaugos priemonės netiekia deguonies (02);
- Prietaisą naudokite tik pakankamai vėdinamoje patalpoje, (19,5 Vol.-% deguonies);
- Veido kaukė ir filtrą būtina pasirinkti atsižvelgiant į kenksmingų medžiagų kiekį; (Žr. 1 lentelę).
- Jei duju išpėjamosios savybės yra nepakankamos, filtras naudoti reikia tik tada, kai pateikiamas specialios naudojimo taisyklės.
- Jei sąlygos yra nežinomos arba greitai keičiasi, būtina užsidėti apsauginius aparatus.
- Būtina nedelsiant išeiti iš darbo patalpos ir pasikeisti apsauginę kvėpavimo kaukę, kai:
 - kaukė yra pažeista,
 - sunku kvėpuoti,
 - jaučiamas svaigulys arba išsekimas.
- Naudodami kaukę, paisykite naudojimo instrukcijos.
- Gaminyje nėra metalinių dalii, dėl kurių potencialiai sprogioje aplinkoje galėtų išvysti sprogimas.
- Jei kiltų klausimų dėl gaminio naudojimo, prašome kreiptis į „MOLDEX-METRIC“.
- Atsižvelgiant į tai, naudojant kvėpavimo takų apsaugos priemones būtina paisyti galiojančių potvarkių ir nuostatų.
- Jei vyrių barzda yra ilga, jie augina žandenas arba yra kitokių pakitimų kaukės prigludimo srityje, tam tikromis aplinkybėmis kaukė gali nepriglusti tinkamai.
- Draudžiama keisti kaukės konstrukciją.
- Kaukių ir filtro naudotojai privalo būti susipažinę su tinkamu šiuo priemonių naudojimu.
- Nenaudojamas kaukes ir filtras reikia laikyti aplinkoje, kurioje nėra kenksmingų medžiagų.

Dėmesio: filtravimo įtaisų negalima naudoti nevėdinamuose rezervuaruose ir ankštose patalpose.

Pasiruošimas naudoti veido puskaukę

Prieš pradedant naudoti puskaukę, ją reikia atidžiai patikrinti. Pastebėjus pažeidimų arba trūkumų, kaukė reikia pakeisti arba ją suremontuoti.

Patikrinkite,

ar kaukė nėra lėjūžusi, ištrūkusi ir nešvari;
ar tinkamai veikia įkvėpimo ir iškvėpimo vožtuvas, ar jis švarus,
arba nepakitusi forma ir nėra ištrūkimų;
ar galvos dirželiai tinkamai įsitempia ir yra pakankamai elastangi.

Puskaukės užsidėjimas

1, 2 ir 3 paveikslai

Veido puskaukė užsidėkite ant burnos ir nosies, tada žiūrėdami į paveikslėlių užsidėkite galvos dirželius. Ties pakaušiu susiekite apatiniai dirželių kabliukus. Stenkite, kad kaukė tvirtai priglustum prie veido. Tai padarysite patraukę galvos ir sprando dirželių galus.

Prieš įžengdamasi į darbo sritį, patikrinkite, ar kaukė užsidėjote sandariai.

Kaukės prigludimo patikrinimas žemu slėgiu

4 paveikslas

Delnu uždenkite filtro korpuso dangtelio angą, lėtai įkvėpkite. Kai kaukės korpusas truputį susispaus, reiškia bus pasiekta tinkama kaukės padėtis. Jei pajausite prasiskverbiantį orą, pakeiskite kaukės padėtį arba atleiskite ar įtempkite dirželius. Taip tikrinkite tol, kol kaukė priglus sandariai.

Kaukės prigludimo patikrinimas viršslėgiu

5 paveikslas

Delnu uždenkite iškvėpimo vožtvą į lėtai iškvépkite. Jei tarp kaukės korpuso ir veido nepatenka oro, reiškia veido kaukė užsidėjote tinkamai. Jei pajausite išpučiamą orą, pakeiskite kaukės padėtį arba atleiskite ar įtempkite dirželius. Taip tikrinkite tol, kol kaukė priglus sandariai.

Jei veido kaukės negalite užsidėti tinkamai, jokiu būdu neikite į pavojaus sritį. Suraskite asmenį, kuris Jus prižiūrėtų.

Nešiojimo ir užfiksavimo režimai

6, 7 ir 8 paveikslai

Nešiojimo režimas: kad nenaudojamą kaukė galėtumėte nešioti pasikabinę ant kaklo, kaukės dirželius suriškite, kaip pavaizduota 7 paveikslėlis.

Užfiksavimo režimas: jei norite užfiksuoti dirželius, juos suriškite, kaip pavaizduota 8 paveikslėlis.

LT 7000 serijos veido kaukių naudojimo instrukcija

Puskaukės techninė priežiūra

Būtina atsižvelgti į priežiūros intervalus, nurodytus nacionalinėse nuostatose.
Pagaminimo data yra nurodyta vidinėje kaukės dalyje prie smakro.

Valymas / dezinfekavimas

Kaukę rekomenduojama nuvalyti po kiekvieno naudojimo. Išimkite filtą, kaukės korpusą nuplaukite šiltu vandeniu (maks. 50 °C). Jei reikia, naudokite neutralų nešvarumų skiediklį arba alkoholinę dezinfekavimo priemonę. Norėdami išvalyti vožtuvą membraną, ją galite išimti iš laikiklio. Apie filtro išmontavimą rašoma duju ir dalelių filtro naudojimo instrukcijoje. Jei kaukės nebenaudosite, ją gerai išdžiovinkite.

Laikymas

7000 serijos kaukė laikykite uždaroje, sausoje patalpoje, kurioje nėra kenksmingųjų medžiagų. Saugokite nuo Saulės spinduliu ir karščio. Ant pakuočės galima užrašyti ją dėvėjusio asmens pavardę ir filtro keitimą laiką. Pagaminimo data yra įspausta kaukės vidinėje pusėje, apačioje. Kalendoriaus datos žiūrėti 41. psli.

Iškvėpimo vožtuvas

Atsarginės dalies Nr. 9973

Atlenkite iškvėpimo vožtuvą dangtelį ir patikrinkite, ar iškvėpimo vožtuvas ir vožtuvą jidėklas yra švarūs, ar nepakito jų forma, ar nėra įlūžimų ir ištrūkimų. Jei reikia, pakeiskite vožtuvą membraną. Vožtuvą membrana turi būti keičiamā nerečiau nei kartą kas 4 metus. Pasižymėkite keitimą datą.

Iškvėpimo vožtuvas

Atsarginės dalies Nr. 9973

Filtro jungties vidinėje pusėje patikrinkite, ar įkvėpimo vožtuvas yra švarus, ar nepakitusi jo forma, ar nėra įlūžimų ir ištrūkimų. Prireikus pakeiskite vožtuvą. Istatydami vožtuvą atkreipkite dėmesį, kad jis visas būtų po trimis pakabos kabiukais ir plokščiai priglustų prie vožtuvu idėklo.

Galvos dirželiai

Atsarginės dalies Nr. 7972

Norėdami iverti naujas juostas, iškvėpimo vožtuvu dangtelį pakelkite į viršų.

Jokia garantija netaikoma, jei gaminys laikomas, juo rūpinamas ir techninės priežiūros darbai atliekami neatsižvelgiant į šioje instrukcijoje pateiktus nurodymus arba naudojanas nesilaikant bendruju nuostatu.

Įvairių kaukių / filtrų tipų ir jų ribinių naudojimo verčių apžvalga

Apaščymas / kaukės tipas	Dydis	Modelis
Kaukės korpuso dydis – mažas	S	7001
Kaukės korpuso dydis – vidutinis	M	7002
Kaukės korpuso dydis – didelis	L	7003

1 lentelė

7000 serijos veido puskaukė su...	Saugos koeficientas / Ribinių verčių taikymas
P1 R dalelių filtras	4 x RV
P2 R dalelių filtras	10 x RV
P3 R dalelių filtras	30 x RV
1 duju filtro klasė	30 x RV arba 1000 ppm (priklauso nuo to, kuri vertė pasiekiamas anksčiau)
2 duju filtro klasė	30 x RV arba 5000 ppm (priklauso nuo to, kuri vertė pasiekiamas anksčiau)

RV = ribinė vertė /
žymima raidė R: filrai yra daugkartinio naudojimo.

Filtrų naudojimas yra aprašytas duju ir dalelių filtro „Moldex serija 7000 / 9000“ naudojimo instrukcijoje.

Olulised näpunäited kasutajatele

Käesolev kasutusjuhend kehtib üksnes koos gaasi- ja tolmufiltrti kasutusjuhendiga Toote kasutusjuhiste eiramine ja hingamisteede kaitsevahendi kandmisest loobumine tervistkahjustavate aineteega saastatud piirkonnas võib kahjustada Teie tervist ja põhjustada jäavaid tervisekahjustusi.

- Hingamisteede kaitsevahend ei varusta Teid hapnikuga (O_2)
- Kasutage vahendit üksnes piisava ventilatsiooniga ruumides (hapnikusisaldus 19,5 mahuprotsenti)
- Mask ja filter peavad olema valitud tervistkahjustava aine sisaldusele õhus. (vaadake tabelit 1)
- Ebapiisavate hoiatustunnustega gaaside korral võib filtreid kasutada üksnes siis, kui selleks antakse spetsiaalsed kasutusjuhised.
- Mitteeadolevate või muutuvate tingimustele korral tuleb kanda autonoomseid hingamisparaate.
- Tööruumist tuleb kohe lahkuda ja hingamisteede kaitsemask vahetada siis, kui:
 - mask on vigastatud,
 - hingamine on raskendatud,
 - tekib peapõöritus või väsimustunne.
- maski kasutamisel järgige kasutusjuhendi nõudeid.
- Toode ei sisalda metalseid osi, mis võiksid plahvatusohlikus keskkonnas põhjustada süttimist.
- Küsimeuste tekkimisel toote kasutamise kohta pöörduge MOLDEX-METRICu poole.
- Lisaks tuleb hingamisteede kaitsevahendite kasutamisel järgida asjakohaseid eeskirju ja määruseid.
- Maski liibumisprikkonnas olevate habemete, pikade bakenbardide või muu ebatavalise karvastikuga isikute korral ei pruugi teatavatel tingimustel saada nõuetekohast hermeetilisust.
- Maskide juures ei tohi teha mingeid muudatusi.
- Maskide ja filtrite kasutajad peavad teadma nende nõuetekohast käitlemist.
- Maske ja filtroid tuleb hoida saasteainetest vabas keskkonnas.

Tähelepanu: filtreerivate vahenditega ei tohi töötada ventileerimata mahutites ja kitsastes ruumides.

Ettevalmistustööd poolmaski kasutamiseks

Poolmaski tuleb kontrollida enne igakordset kasutamist. Vigastuste või defektide ilmlemisel tuleb mask välja vahetada või viia töökorda.

Kontrollige

- maskil pragude, rebendite ja määrdumise puudumist;
- sisse- ja väljahingamisventili korrasolekut ja ka sellel määrdumise, deformeerunud kohtade või pragude puudumist;
- rihamade vigastamatust ja nende pisavat elastust.

Poolmaski pähepaneek

Joonised 1, 2 ja 3

Pang mask suu ja nina peale ning asetage pearihmad vastavalt joonisele.

Haaklike alumiinised rihamad kukla taga kokku. Tagage maski tihe liibumine näol, tömmates selleks pea- ja kuklarihma ottest pingule.

Enne tööpiirkonda sisenemist kontrollige, kas mask on näol hermeetiliselt.

Hermeetilisuse kontrollimine alarõhu abil

Joonis 4

Sulgege filtrikorpu kaanel olev ava peopesaga ja hingake aeglaselt sisse. Kui mask tömbub seejuures veidi sisepoolle, siis on tagatud nõuetekohane hermeetilisus. Kui te märkate öhu sisveoolu, tuleb muuta kas maski asendit või rihamade pingsust. Korrake kontrollimist seni, kuni mask liibub näole tihedalt.

Hermeetilisuse kontrollimine ülerõhu abil

Joonis 5

Sulgege väljahingamisventili peopesaga ja hingake aeglaselt välja. Kui seejuures ei pääse öhk maski ja näo vahelt välja, siis on tagatud nõuetekohane hermeetilisus. Kui te märkate öhus väljavooolu, tuleb muuta kas maski asendit või rihamade pingsust. Korrake kontrollimist seni, kuni mask liibub näole tihedalt.

Kui nõuetekohast hermeetilisust ei ole võimalik saavutada, on ohupiirkonda sisenemine kategooriliselt keelatud. Pöörduge järelevalve eest vastutava isiku poole.

Maski kandmine rippasendis ja lukustatud asendis

Joonised 6, 7 ja 8

Rippasend: selleks, et maski saaks mittekasutamise korral rinnal kanda, tuleb rihamad viia joonisel 7 kujutatud asendisse.

Lukustusasend: rihamade lukustamiseks tuleb need viia joonisel 8 kujutatud asendisse.

EE Seeria 7000 maskide kasutusjuhend

Poolmaski hooldamine

Järgige riiklike eeskirjadest toodud hooldusintervalle. Tootmise kuupäev on märgitud lõuaosa siseküljel.

Puhastamine/desinfiteerimine

Maski on soovitav puhastada pärast igakordset kasutamist. Eemaldage filter, puhastage maski korpus soojal veega (max temperatuur 50 °C). Vajadusel kasutage neutraalsest puustusvahendit ja alkoholipõhist desinfiteerimisvahendit. Ventili membraani puhastamiseks võib selle oma pesast välja võtta. Filtri demonteerimiseks vaadake gaasi- ja tolmufiltrite kasutusjuhendit. Enne hoiustamist tuleb mask korralikult kuivatada.

Hoidmine

Maski 7000 tuleb hoida kuivas ja saasteainetest vabas keskkonnas. Kaitsta päikesevalguse ja kõrgemate temperatuuride möjú eest. Pakendile võib kirjutada kanda nime ja ka filtri vahetamise kuupäeva. Valmistamise kuupäev on stantsitud maski siseküljel. Kalendrit vaata lk. 41

Väljahingamisventiili

Varuosa nr 9973

Lükake väljahingamisventiili kaas üles ja kontrollige väljahingamisventiili seisukorda ja ventili pesa määrdumise, deformeerunud kohtade, pragude või rebendite suhtes. Kui vajalik, vahetage klapi membraani iga 4 aasta järel. . Palun märkige vahetamise aeg.

Sissehingamisventiili

Varuosa nr 9973

Kontrollige filtriliitmiku siseküljel olevat sissehingamisventiili määrdumise, deformeerunud kohtade, pragude või rebendite suhtes. Vajadusel vahetage ventiili välja. Ventili paigaldamisel jälgige, et see paikneks täielikult kolme kinnituskonksu all ja liibuks pessa tihedalt.

Pearihmad

Varuosa nr 7972

Uute rihmade paigaldamiseks tuleb väljahingamisventiili kaas üles lükata.

Igasugune garantii kaotab kehtivuse juhul, kui toote hoidmisel, kasutamisel, puhastamisel või hooldamisel on eiratud kasutusjuhendis toodud nöudeid või on selle kasutamisel eiratud asjakohaseid määruiseid.

Ülevaade erinevatest maski//filtri tüüpidest ja nende kasutamispiiridest

Kirjeldus Maski tüüp	Suurus	Mudel
Maskikorpuse suurus: väike	S	7001
Maskikorpuse suurus: keskmine	M	7002
Maskikorpuse suurus: suur	L	7003

Tabel 1

Seeria 7000 poolmask koos...	Kaitsetegur / piirväärtuse kordne
tolmufiltriga P1 R	4 x PV
tolmufiltriga P2 R	10 x PV
tolmufiltriga P3 R	30 x PV
klassi 1 gaasifiltriga	30 x PV või 1000 ppm (olenevalt sellest, kumb väärtus saavutatakse enne)
klassi 2 gaasifiltriga	30 x PV või 5000 ppm (olenevalt sellest, kumb väärtus saavutatakse enne)

PV = piirväärtus /
tähistus **R:** filtid on korduvkasutatavad.

Filtri kasutamist on kirjeldatud gaasi- ja tolmufiltrite „Moldex seeria 7000 / 9000“ kasutusjuhendis.

Ważne wskazówki dla użytkownika

Niniejsza instrukcja obowiązuje jedynie w połączeniu z instrukcją obsługi masek gazowych i filtrów cząsteczek. Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek dotyczących użytkowania produktu oraz nienoszenie ochrony dróg oddechowych w obszarach, w których znajdują się substancje szkodliwe może szkodzić zdrowiu użytkownika i prowadzić do nieodwracalnych szkód.

- Niniejsze urządzenie przeznaczone do ochrony dróg oddechowych nie dostarcza tlenu (02)
- Urządzenie należy stosować wyłącznie w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach (19,5 obj.% tlenu)
- Wyboru maski oraz filtrów należy dokonać w zależności od zawartości substancji szkodliwych. (patrz Tabela 1)
- W przypadku gazów o niedostatecznych właściwościach ostrzegawczych filtry można stosować tylko wówczas, gdy przewidziano dla nich szczególne reguły dotyczące ich użytkowania.
- W przypadku nieznanych lub zmiennych warunków należy stosować urządzenia izolujące.
- Miejsce pracy należy natychmiast opuścić oraz wymienić maskę w przypadku gdy:
 - maska jest uszkodzona,
 - oddychanie jest trudne,
 - pojawią się zatrzyły głowy lub uczucie zmęczenia.
- Użytkując maskę, należy przestrzegać instrukcji obsługi.
- Produkt nie zawiera cząstek metali, które mogą przyczynić się do powstania zapłonu w warunkach podwyższonego ryzyka wybuchu.
- W przypadku pytań dotyczących zastosowania produktu, należy zwrócić się do firmy MOLDEX-METRIC.
- Poza tym podczas użytkowania urządzeń ochrony dróg oddechowych należy stosować się do odpowiednich przepisów i ustaleń.
- Osobom z zarostem (broda, długie bokobrody lub innymi anomaliami w obrębie przylegania) nie można zasadniczo zagwarantować odpowiedniego przylegania urządzenia.
- Masek nie wolno przerabiać.
- Użytkownik winien wiedzieć, w jaki sposób należy posługiwać się maską i filtrami.
- Maskę oraz filtry należy przechowywać w otoczeniu wolnym od substancji niebezpiecznych.

Uwaga: W pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji oraz pomieszczeniach ciasnych nie należy pracować przy zastosowaniu urządzeń filtrujących.

Przygotowanie półmaski do użytkowania

Przed każdym użyciem należy skontrolować stan półmaski. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub wad należy maskę wymienić lub naprawić.

Należy sprawdzić:

- czy maska jest zniszczona, zarysowana lub zabrudzona;
- czy wentyl wdechowy i wdechowy działają oraz czy nie są zabrudzone, zdeformowane lub zarysowane.
- czy taśmy mocujące nie są uszkodzone oraz czy są odpowiednio elastyczne.

Nakładanie półmaski

Rysunek 1, 2 i 3

Nalożyć półmaskę w taki sposób, by zakrywała usta oraz nos, a następnie nalożyć taśmy mocujące zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku. Zapiąć dolne taśmy mocujące na karku. Upewnić się, że maska dobrze przylega do twarzy poprzez dociągnięcie taśm na głowie i karku.

Przeprowadzić kontrolę przylegania przed wejściem do miejsca pracy.

Kontrola przylegania (niskie ciśnienie powietrza)

Rysunek 4

Zakryć dlonią otwór pokrywy obudowy filtra, powoli wciągnąć powietrze. Jeżeli w masce pojawią się lekkie zagłębienie, jest ona prawidłowo umocowana. Jeżeli można zaobserwować przepływ powietrza, należy poprawić umocowanie maski lub zmienić naciągnięcie taśm mocujących. Należy powtarzać kontrolę do uzyskania dobrego przylegania maski.

Kontrola przylegania (wysokie ciśnienie powietrza)

Rysunek 5

Zakryć otwór wydechowy dlonią i wykonać powolny wydech. Jeżeli powietrze nie ucieka pomiędzy maską a twarzą, jest ona prawidłowo umocowana. Jeżeli można zaobserwować uchodzenie powietrza, należy poprawić umocowanie maski lub zmienić naciągnięcie taśm mocujących. Należy powtarzać kontrolę do uzyskania dobrego przylegania maski.

Jeżeli nie można prawidłowo zamocować maski, nie należy w żadnym wypadku wchodzić do niebezpiecznego pomieszczenia. Należy skontaktować się z osobą sprawującą nadzór.

Tryb opuszczania maski i tryb blokowania

Rysunek 6, 7 i 8

Tryb opuszczania: Aby maska wisiała na szyi, gdy nie jest użytkowana należy przewleć taśmy mocujące tak, jak pokazano na rysunku 7.

Tryb blokowania: Aby zablokować taśmy mocujące należy postępować tak jak pokazano na rysunku 8.

PL Instrukcja użytkowania masek serii 7000

Konserwacja półmaski

Należy przestrzegać terminów konserwacji zgodnie z przepisami krajowymi.
Data produkcji znajduje się wewnatrz korpusu maski w miejscu przeznaczonym na podbródek.

Czyszczenie / dezynfekcja

Zaleca się czyszczenie maski po każdym użyciu. Należy zdemontować filtr, a następnie umyć maskę ciepłą wodą (maks. 50°C). W razie potrzeby należy użyć naturalnego środka do usuwania brudu np. środka dezynfekcyjnego zawierającego alkohol. Przed czyszczeniem membranę wentyla można wyjąć z urządzenia. Aby zdemontować filtr, patrz instrukcja obsługi filtrów gazowych i filtrów cząsteczek. Przed przechowywaniem należy porządnie wysuszyć maskę.

Przechowywanie

Maskę 7000 należy przechowywać zamkniętą w suchym miejscu, nie zawierającym substancji szkodliwych. Chroń przed promieniowaniem słonecznym i ciepłem. Na opakowaniu można zanotować nazwisko użytkownika oraz datę wymiany filtru. Data produkcji została wyłoczona od wewnętrznej strony maski. Datownik patrz strona 41.

Wentyl wydechowy

Część zamienna nr ref.: 9973

Odchylić zatyczkę wentyla wydechowego do góry i sprawdzić wentyl wydechowy oraz jego zamocowanie pod względem zabrudzenia, deformacji, uszkodzeń i zarysowań. Membrany zaworków powinny być wymieniane przynajmniej raz na 4 lata. Proszę zanotować datę wymiany.

Wentyl wdechowy

Część zamienna nr ref.: 9973

Należy sprawdzić wentyl wdechowy od wewnętrznej strony przyłącza filtra pod względem zabrudzeń, deformacji, uszkodzeń i zarysowań. W razie konieczności wymienić wentyl. Montując wentyl zwrócić uwagę na jego precyzyjne zamocowanie przy użyciu trzech haczyków oraz sprawdzić czy przylega do maski.

Taśmy mocujące maskę na głowie

Część zamienna nr ref.: 7972

Aby przewlec nowe taśmy mocujące, należy odchylić zatyczkę wentyla wydechowego do góry.

Producent jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, jeżeli produkt jest przechowywany, użytkowany, czyszczony lub konserwowany niezgodnie z przepisami niniejszej instrukcji lub jest stosowany niezgodnie z odnośnymi przepisami.

Przegląd różnych typów masek/filtrów oraz ich wartości granicznych

Opis/ rodzaj maski	Rozmiar	Model
Maska w rozmiarze małym	S	7001
Maska w rozmiarze średnim	M	7002
Maska w rozmiarze dużym	L	7003

Tabela 1

Półmaska serii 7000 z...	Wskaźnik ochrony / Wartość x MDS
filtrem cząsteczek P1 R	4 x NDS
filtrem cząsteczek P2 R	10 x NDS
filtrem cząsteczek P3 R	30 x NDS
filtrem szklanym kasy 1.	30 x NDS lub 1000ppm (wartość która zostanie przekroczena jako pierwsza)
filtrem szklanym kasy 2.	30 x NDS lub 5000ppm (wartość która zostanie przekroczena jako pierwsza)

NDS – wartość graniczna /

Oznaczone symbolem R: Filtry są przeznaczone do wielokrotnego użytku.

Sposób użycia filtrów został opisany w Instrukcji obsługi filtrów gazowych i filtrów cząsteczek – Moldex serii 7000 / 9000.

Důležité pokyny pro uživatele

Tento návod platí pouze v kombinaci s návodem k použití pro plynové a částicové filtry. Nerespektování těchto pokynů k použití výrobku a nepoužívání ochrany dýchacího ústrojí v prostoru zamoreném škodlivými látkami může poškodit zdraví uživatele a způsobit trvalé následky.

- Tento dýchací přístroj nedodává kyslík (O2)
- Přístroj používejte pouze v dostatečně větraném prostoru, (19,5 obj. % kyslíku)
- Masku a filtr je třeba vybrat podle obsahu škodlivých látek. (Viz tabulka 1)
- U plynů bez možnosti včasné identifikace se smí filtry používat pouze tehdy, jsou-li k nim k dispozici zvláštní pravidla užívání.
- V případě neznámých nebo proměnlivých poměrů je třeba používat izolační přístroje.
- Pracovní prostor ihned opusťte a ochrannou dýchací masku vyměňte, pokud:
 - je maska poškozená,
 - se vám ztěžka dýchá,
 - se dostaví závrat' nebo vyčerpání.
- Při používání masky dbejte pokynů k užívání.
- Výrobek neobsahuje žádné kovové částice, které by ve výbušné atmosféře mohly způsobit vznícení.
- Pokud máte k užívání výrobku dotazy, obraťte se na společnost MOLDEX-METRIC.
- Navíc se při užívání ochranného dýchacího přístroje musí dodržovat příslušné předpisy a ustanovení.
- U osob s plnovousem, dlouhými kotletami nebo jinými anomáliemi nelze v místech těsnění za určitých okolností dosáhnout řádného těsného usazení.
- Na maskách se nesmí provádět žádné změny.
- Uživatelé masek a filtrů musí být k zajištění správné funkce obeznámeni s jejich správným užíváním.
- Masky a filtry skladujte mimo dobu jejich užívání v prostředí bez obsahu škodlivých látek.

Pozor: S filtračními přístroji se nesmí pracovat v nevětraných nádržích a těsných prostorech.

Přípravy k použití polomasky

Polomasku je třeba před každým použitím zkontolovat. Při zjištění poškození nebo závad se musí maska vyměnit nebo opravit.

Zkontrolujte,

- zda maska nemá praskliny, trhliny, nebo zda není znečištěná.
- zda funguje nadechovací a výdechovací ventil, a zda není znečištěn, deformován, případně nemá praskliny.
- zda nejsou porušené upevňovací pásky, a zda jsou dostatečně pružné.

Usazení polomasky

Obrázky 1, 2 a 3

Nasaděte si polomasku přes ústa a nos a přiložte pásky k hlavě podle obrázku. V záhlaví sepněte dolní pásky. Pevně usazení masky na obličeji zajistíte zatažením za konec pásků na hlavě a v záhlaví.

Dříve, než vstoupíte do pracovního prostoru, provedte kontrolu těsnosti usazení.

Kontrola těsnosti usazení podtlakem

Obrázek 4

Dlaní zakryjte otvor ve víku filtračního modulu a pomalu se nadechněte. Pokud se maska mírně stáhne, je zajištěno řádné usazení. Pokud cítíte prostup vzduchu, upravte usazení masky nebo upravte napnutí pásků. Kontrolu opakujte tak dlohuo, dokud nedosáhnete těsného usazení.

Kontrola těsnosti usazení přetlakem

Obrázek 5

Zakryjte dlaní výdechovací ventil a pomalu vydechněte. Pokud prostorem mezi maskou a obličejem neuniká žádný vzduch, dosáhl jste řádného usazení. Pokud cítíte, že uniká vzduch, upravte usazení masky nebo upravte napnutí pásků. Kontrolu opakujte tak dlohuo, dokud nedosáhnete těsného usazení.

Pokud se vám nedáří docílit řádného usazení, nevstupujte v žádném případě do nebezpečného prostředí. Vyhledejte dozorující osobu.

Režim zavěšení a režim upevnění

Obrázky 6, 7 a 8

Režim Drop Down (Zavěšení): Aby bylo možno nosit masku ve chvílích jejího neužívání na prsou, provlékněte pásky podle obrázku 7.

Režim Lock (Upevnění): K zafixování pásků je provlékněte podle obrázku 8.

CZ Návod k použití pro masky řady 7000

Údržba polomasky

Dodržujte intervaly údržby podle národních předpisů. Datum výroby je uvedeno na vnitřní straně těsnící lícnice masky.

Čištění / dezinfekce

Doporučujeme vyčistit masku po každém použití. Demontujte filtry, vyčistěte masku teplou vodou (max. 50 °C). Pokud je to nutné, použijte neutrální rozpouštědlo nečistot nebo dezinfekční prostředek na bázi alkoholu. Pro čištění membrán ventili ji vytáhněte z držáku. Demontáž filtrů viz návod k použití plynového a částicového filtru. Před uskladněním nechejte masku dobře vyschnout.

Ukládání

Masku 7000 skladujte v uzavřeném a suchém prostředí bez škodlivých látek. Chraňte ji před slunečním zářením a vysokými teplotami. Na obalu může být uvedeno jméno uživatele a datum výměny filtru. Datum výroby lze vyčíst na vnitřní straně masky dole. Štítek s označením data výroby – viz strana 41.

Vydechovací ventil

Vyklopte víko vydechovacího ventili a zkontrolujte, zda nevzniklo znečištění, deformace, praskliny a trhliny vydechovacího ventili a lůžka ventili. Pokud je to nutné, vyměňte membránu ventili - nejpozději však vždy po 4 letech. Poznamenejte si, prosím, datum výměny.

Nadechovací ventil

Zkontrolujte, zda nedošlo ke znečištění, deformacím, prasklinám nebo trhlinám na nadechovacím ventili na vnitřní straně filtračního spoje. V případě potřeby ventili vyměňte. Při manipulaci s ventilem dbejte, aby byl kompletně usazen pod třemi háky závěsu a plochou stranou přiléhal na lůžko ventili.

Upínací pásky

Náhradní díl č. 9972
K provléknutí nových pásků vyklopte víko vydechovacího ventili směrem nahoru.

Veškerá záruka zaniká, pokud nebyl výrobek skladován, užíván, ošetřován nebo udržován v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu, nebo pokud nebyl užíván podle příslušných ustanovení.

Přehled různých typů masek/filtrů a omezení jejich užívání

Popis/ typ masky	Velikost	Model
Maska, malá	S	7001
Maska, střední	M	7002
Maska, velká	L	7003

Tabulka 1

Polomaska řady 7000 s...	Ochranný faktor / Násobek mezní hodnoty
Částicový filtr P1 R	4 x MH
Částicový filtr P2 R	10 x MH
Částicový filtr P3 R	30 x MH
Plynový filtr, třída 1	30 x MH nebo 1000 ppm (platí hodnota, které je dosaženo dříve)
Plynový filtr, třída 2	30 x MH nebo 5000 ppm (platí hodnota, které je dosaženo dříve)

MH = Mezní hodnota

Označení R: Filtry lze znovu použít.

Užívání filtrů je popsáno v návodu k použití pro plynové a částicové filtry „Moldex řady 7000 / 9000“.

Kullanıcı için önemli bilgiler

Bu kullanım kılavuzu sadece gaz ve partikül filtreleri için olan kullanım kılavuzu ile birlikte geçerlidir. Ürünün kullanım hakkında verilen bu bilgilere uyulmaması ve solunum korumasının zararlı maddelerin bulunduğu ortamlarda kullanılmaması nedeniyle kullanıcının sağlığı olumsuz etkilenebilir ve kalıcı hasarlara yol açılabilir.

- Bu solunum koruma cihazı oksijen (O₂) vermez
- Cihaz sadece yeterli şekilde havalandırılan mekanlarda kullanılmalıdır, (Hacmen % 19,5 oksijen)
- Maske ve filtrelerin zararlı madde oranına uygun şekilde seçilmesi şarttır. (Bkz. Tablo 1)
- Filtrelerin, ancak özel kullanım kuralları konulduğu takdirde uyarı özellikleri yetersiz olan gazlarda kullanılmalarına izin verilmiştir.
- Bilinmeyen veya dejisebilen koşullarda bağımsız solunum cihazlarının kullanılması zorunludur.
- Aşağıdaki durumlarda, çalışılan mekan derhal terk edilecek ve solunum koruma maskesi yenisiyle değiştirilecektir:
 - Maske hasar gördüğünde,
 - Solumakta zorluk çekildiğinde,
 - Baş dönmesi veya yorgunluğ hissedildiğinde.
- Maskeyi kullanırken kullanım kılavuzunu dikkate alın.
- Ürün, patlayıcı ortamda ateşlemeye sebep olabilecek herhangi bir metal parça içermez.
- Ürünün kullanım ile ilgili sorularınız olduğunda MOLDEX-METRIC'e başvurunuz.
- Bunun ötesinde, solunum koruma cihazları kullanılırken ilgili direktif ve kurallara dikkat edilecektir.
- Sakalları, uzun favorileri veya maskenin yüze oturduğu yerlerde başka anomalisi olan kişilerde maskenin tam sızdırmazlığının sağlanması mümkün olmayabilir.
- Maskelerde herhangi bir değişiklik yapılması yasaktır.
- Maske ve filtreleri kullanan kişiler, maske ve filtrelerin işlevlerine uygun şekilde kullanımını bilmek zorundadır.
- Maske ve filtre eğer kullanılmıyorsa, zararlı madde bulunmayan ortamda muhafaza edilmelidir.

Dikkat: Havalanılmayan haznelerde ve dar mekanlarda filtre cihazları ile çalışılması yasaktır.

Yarım maske kullanılmadan önce yapılacak hazırlıklar

Yarım maske her kullanımından önce kontrol edilecektir. Maskede hasar veya arıza tespit edildiğinde maskenin değiştirilmesi veya onarılması şarttır.

Yapmanız gereken kontroller

- Maskede kırılma, yırtılma ve kirlenme olup olmadığını kontrol edin.
- Nefes alma ve nefes verme valfinin çalışıp çalışmadığını ve kirlenme, deformasyon veya yırtık olup olmadığını kontrol edin.
- Baş kayışlarının sağlam ve yeterli elastikiyette olup olmadığını kontrol edin.

Yarım maskenin takılması

Şekil 1, 2 ve 3

Yarım maskeyi ağız ve burnunu kapatacak şekilde takın ve baş kayışlarını şekilde gösterdiği gibi geçirin. Altta kayışları boyun kısmında birbirine geçirin. Baş ve boyun kayışlarının uçlarını çekerek maskenin yüzüne sıkıca oturmasını sağlayın. Çalışma yerinize gitmeden önce maskenin tam oturduğunu ve sızdırmadığını kontrol edin.

Sızdırmazlık kontrolü (vakum uygulayarak)

Şekil 4

Filtre gövdesi kapağının deliğini avucunuzla kapatın, yavaş yavaş nefes alın. Eğer maske gövdesi hava almayıarak hafifçe yüzे yapışıyorsa, gereken sızdırmazlık sağlanır. Eğer maskenin içine hava girdiğini fark ederseniz, maskeyi düzeltin veya kayışların gerginliğini değiştirin. Kontrolü, maskenin tam oturması sağlanıncaya kadar tekrarlayın.

Sızdırmazlık kontrolü (fazla basınc uygulayarak)

Şekil 5

Avucunuza nefes verme valfinin üstüne kapatın ve yavaşça nefes verin. Eğer maske gövdesi ile yüzünüzün arasından hava çıkmıyorsa, gereken sızdırmazlık sağlanır. Eğer hava çıkışını fark ederseniz, maskeyi düzeltin veya kayışların gerginliğini değiştirin. Kontrolü, maskenin tam oturması sağlanıncaya kadar tekrarlayın.

Eğer maskenin gerektiği şekilde oturması sağlanamıyorsa, tehlikeli bölgeye kesinlikle girmeyiniz. Bir gözetimciye danışın.

Drop Down ve Lock modu

Şekil 6, 7 ve 8

Drop Down modu: Maskeyi, kullanılmadığı zamanlarda göğüs kısmında asılı şekilde taşıyabilmek için kayışları Şekil 7'de gösterildiği gibi geçirin.

Lock modu: Kayışları sabitlemek için Şekil 8'de gösterildiği gibi geçirin.

TR 7000 Serisi Maskeler İçin Kullanım Kılavuzu

Yarım maskenin bakımı

İlgili ulusal düzenlemeler içinde belirtilen bakım ve onarım aralıkları dikkate alınacaktır.

Üretim tarihi çene bölgesinde yüz mührü içinde yazmaktadır.

Temizlik / Dezenfeksiyon

Maskenin her kullanımından sonra temizlenmesi önerilir. Filtreleri çıkarın, maske gövdesini sıcak suyla temizleyin (maks. 50°C). Eğer gerekiyorsa nötr bir kir çözücü ve alkollü dezenfeksiyon maddesi kullanın. Valf diyaframını temizlik için yuvasından çıkarmak mümkündür. Filtrelerin demontajı için bkz. Gaz ve Partikül Filtreleri Kullanım Kılavuzu Maskeyi saklamadan önce iyice kurulayın.

Maskenin saklanması

Maske 7000'i kuru ve zararlı madde olmayan kapalı bir yerde saklayın. Güneş ışınlarından ve sicaktan koruyun. Ambalajın üzerine maskeyi kullanan kişinin adı ve filtre değişimi yazılabilir. Üretim tarihi, maskenin iç kısmında alta yazılır. Takvim saatleri bakınız sayfa 41.

Nefes verme valfi

Yedek P. No. 9973

Nefes verme valfinin kapağını yukarı kaldırın ve nefes verme valfında ve valfin yuvasında kirlenme, deformasyon, kırık veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. Eğer gerekiyorsa valf diyaframını değiştirin.

Nefes alma valfi

Yedek P. No. 9973

Filtre bağlantısının iç kısmında bulunan nefes alma valfında kirlenme, deformasyon, kırık veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. Eğer gerekiyorsa valfi değiştirin. Eğer gerekirse , valf mebranını en geç her 4 yılda bir değiştiriniz.. Lütfen değişim tarihini not ediniz.

Baş kayışları

Yedek P. No. 7972

Yeni kayışları takmak için nefes verme valfinin kapağını yukarı doğru kaldırın.

Ürün bu kullanım kılavuzu içinde belirtilen talimatlara göre depolanmadığı, kullanılmadığı, temizlenmediği ve bakımı yapılmadığı veya ilgili kurallar gereğince kullanılmadığı takdirde hiç bir mesuliyet kabul edilmez.

Çeşitli maske/filtre tipleri ve kullanım limitleri

Açıklama/ Maske tipi	Ebat	Model
Küçük boy maske gövdesi	S	7001
Orta boy maske gövdesi	M	7002
Büyük boy maske gövdesi	L	7003

Tablo 1

7000 serisi yarım maske	Koruma faktörü / Limit değerin (LD) katları
P1 R partikül filtreli	4 x LD
P2 R partikül filtreli	10 x LD
P3 R partikül filtreli	30 x LD
Sınıf 1 gaz filtreli	30 x LD veya 1000ppm (hangi değere önce erişilirse)
Sınıf 2 gaz filtreli	30 x LD veya 5000ppm (hangi değere önce erişilirse)

LD = Limit değer /

R ile kodlama: Filtreler tekrar kullanılabilir.

Filtrelerin kullanımı, „Moldex 7000 / 9000 Serisi“ Gaz ve Partikül Filtreleri Kullanım Kılavuzu'nda açıklanmıştır.



DE	Maximale relative Luftfeuchtigkeit (RH) während der Lagerung
GB	Storage maximum relative humidity
FR	Humidité maximale pour les conditions de stockage
NL	Maximale relatieve vochtigheidsgraad bij bewaring
IT	Massima umidità relativa di stoccaggio
ES	Maxima humedad relativa
PT	Humidade relativa máxima
SE	Maximal relativ luftfuktighet vid förvaring
DK	Maksimal relativ fugtighed under opbevaring
FI	Säilystilan suhteellinen kosteus
IS	Hámarks rakastig við geymslu
NO	Maksimal relativ fuktighet ved lagring
TR	Depolama esnasında maksimum nem oranı (nisbi)
CZ	Maximální relativní vlhkost vzduchu během skladování
PL	Maksymalna wilgotność względna przechowywania
EE	Lao max. õhuniiskus
LV	Maksimālā pieļājams mitrums
LT	Maksimalai leitina sandeliaivimo drégmė
RU	Максимально допускаемая влажность хранения



DE	Lagertemperatur
GB	Storage temperature range
FR	Plage de températures pour les conditions de stockage
NL	Bewaar temperatuur
IT	Intervallo di temperatura di stoccaggio
ES	Rango de temperatura de almacenamiento
PT	Temperatura de armazenamento
SE	Lagringstemperatur
DK	Opbevaringstemperatur
FI	Säilytslämpötila
IS	Hitatigssrammi við geymslu
NO	Lagringstemperatu
TR	Depolama sicaklığı
CZ	Teplota skladování
PL	Zakres temperatur przechowywania
EE	Ladustamise temperatuur
LV	Uzglabāšanas temperatūra
LT	Laikymo temperatūra
RU	Температура хранения

Use-by-date

DE	Lagerfähig bis
GB	End of shelf life
FR	Durée de stockage
NL	Einde bewaartermijn
IT	Data di scadenza
ES	Caducidad
PT	Caducidade
SE	Hållbarhetstid
DK	Minstd holdbar til
FI	Säilyvyysaika
IS	Síðasti geymsludagur
NO	Maksimal lagringstid
TR	Maksimum raf ömrü
CZ	Skladovat do
PL	Koniec przechowywania

	EE Toote säilitusaeg LV Derīguma termiņa beigas LT Galiojimo pabaiga RU Конец срока годности
	DE Gebrauchsleitung muss gelesen werden GB Read user instruction FR Lire la notice d'utilisation NL Lees de gebruiksaanwijzing IT Leggere le istruzioni per l'uso ES Leer las instrucciones de uso PT Leia as instruções de uso SE Läs bruksanvisning DK Læs brugsanvisning FI Lue käyttöohje IS Lesa handbók NO Les instruksjoner TR Kullanma talimatını okuyunuz CZ Návod k použití musí být přečten PL Instrukcję obsługi należy przeczytać EE Loe kasutusjuhendit LV Lūdzam lasīt lietošanas instrukciju LT Skaityt vartotojo instrukcijoje RU Читать инструкцию по использованию
	DE Jeweils zwei Filter gleichen Typs und gleicher Klasse müssen eingesetzt werden. GB At any time two filters only of the same type and class must be used. FR Seuls deux filtres de même type et de même classe peuvent être utilisés en même temps. NL Er dienen telkens twee filters van hetzelfde type en van dezelfde klasse te worden toegepast. IT Devono sempre essere utilizzati esclusivamente due filtri dello stesso tipo e classe. ES En todo momento deben usarse dos filtros siempre del mismo tipo y de la misma clase. PT En tudo momento têm de usar-se dois filtros sempre do mesmo tipo e da mesma classe. SE Filterna används parvis och filterparet måste alltid vara av samma typ och klass. DK Der skal altid anvendes 2 filtre af gangen. Filtrene skal være af samme type og klasse. FI Molempien suodattimien on oltava samaa typpiä ja luokkaa. IS Öllum stundum verður að nota tvær síur af sömu gerð og tegund. NO Bruk alltid et par av samme type og klasse. TR Herzaman aynı tip ve aynı sınıf iki滤re kullanılmalıdır. CZ Musí být nasazeny dva filtry stejného typu a stejně třídy. PL Kazdorazowo muszą być zastosowane dwa filtry tej samej klasy i tego samego typu. EE Üheaegset tuleb kasutada kahte sama tüüpi ja klassi filtrit. LV Vienlaicīgi jālieto vienas klasses un tipa filtrs. LT Vienu metu turi būti naudojami filtrai to pačio tipo ir klasės. RU Одновременно должны использоваться фильтры одного типа и класса

Moldex-Metric AG & Co. KG

DE Tübinger Straße 50
72141 Walddorfhäslach
Tel. +49 7127 8101-02
Fax +49 7127 8101-48

NL Ebweg 1A
2991 LS Barendrecht
Tel. +31 180 530053
Fax +31 180 530055

IT Via S. Francesco, 19
22066 Mariano Comense (CO)
Tel. +39 31 3551006
Fax +39 31 3551007

GB Glaisdale Point
Off Glaisdale Drive
Bilborough
Nottingham NG8 4GP
Tel. +44 115 9854288
Fax +44 115 9854211

ES Pol. Ind. Molí dels Frares
Carrer C, no. 30
08620 Sant Vicenc dels Horts
Tel. +34 93 5889950
Fax +34 93 5889953

FR Lotissement Girodet
Bâtiment A
26500 Bourg les Valence
Tel. +33 4 75785890
Fax +33 4 75785891

SE Kapplöpningsgatan 14
25230 Helsingborg
Tel. +46 42 326780
Fax +46 42 326782

Qualitätsüberwachung und EG-Baumusterprüfstelle:

IFA (BGIA), Alte Heerstr. 111,
53757 St. Augustin, Deutschland

CE 0121