
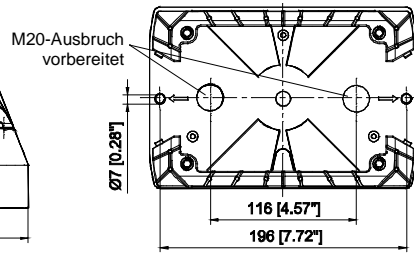



PY X-L-15/ PY X-LA-15 Blitzleuchte - Betriebs- und Montageanleitung




Maße

PY X-L-15

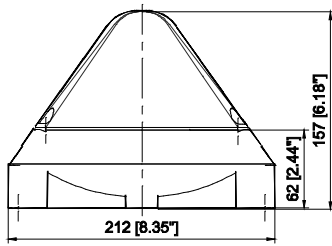

Kartoninhalt:
 1x Alarmgerät
 1x Membrannippel M20
 1x Betriebsanleitung
 1x Widerstand (nur -SSM)

PY X-LA-15

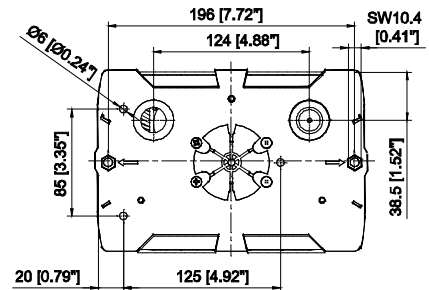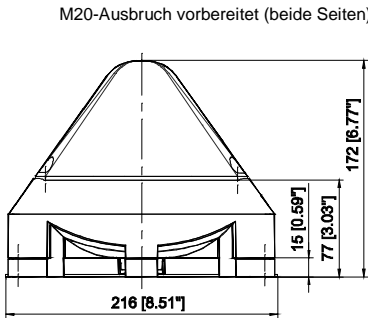

Technische Daten



	PY X-L-15				PY X-LA-15			
Blitzenergie	15 J				15 J			
Nennlichtstärke eff.	190 cd (klar)				190 cd (klar)			
Blitzfolgefrequenz	0,1 / 0,5 / 0,75 / 1 Hz							
Max. Schallpegel	-				103 dB (A) @1m			
Lautstärkeregelung	-				max. - 25 dB			
Töne	-				8			
Bemessungsspannung	230 V AC	115 V AC	24 V AC (+/-10%)	24 V DC (+/- 20%)	230 V AC	115 V AC	24 V AC (+/-10%)	24 V DC (+/- 20%)
Nennfrequenz	50/60 Hz				50/60 Hz			
Funktionsbereich	187 – 255 V	90 – 135 V	21,6 – 26,4 V	19,2 – 28,8 V	187 – 255 V	90 – 135 V	21,6 – 26,4 V	19,2 – 28,8 V
max. Stromaufnahme Blitzleuchte (1Hz) [mA]	170	350	970	670	170	350	970	670
Nom. Stromaufnahme Blitzleuchte (1Hz) [mA]	150	300	890	540	150	300	890	540
Stromaufnahme Schallgeber [mA]	-	-	-	-	50 Hz: 10 – 25	60 Hz: 10 – 20	50/60Hz: 40	20
Leistungsaufnahme	34,5 VA	34,5 VA	22 VA	13 W	38 VA	36,5 VA	23 VA	13,5 W
Einschaltdauer	100%							
Anschlussklemmen	0,14 - 2,5mm ² feindrätig / AWG24 - AWG 14 (stranded)							
Schutzart	IP66 (EN60529), Type 4 & 4x							
Schlagfestigkeit	IK 08 (EN50102)							
Schutzklasse	II							
Betriebstemperatur	-40°C...+55°C (UL Certification siehe Seite 6/ see page 6)							
Lagertemperatur	-40°C...+70°C							
Max. rel. Luftfeuchte	90%							
Kabeleinführung	4x M20 vorgeprägt				4x M20 vorgeprägt			
Dichtbereich des Membrannippels	7 – 13 mm - Bei Verwendung von Kabeldurchmessern < 7 mm ist eine Kabelverschraubung mit ausreichender Schutzart vorzusehen							
Gehäusematerial	PC/ABS Blend							
Haubenmaterial	PC							
Einbaulage	beliebig							
Option	- Aktivierungseingang,				-SSM (Soft-Start-Modul, nur 24V DC, keine UL-Zulassung)			
Haubenfarben	klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau							

Zulassungen

Zulassungen (gilt für gekennzeichnete Betriebsmittel)	
UL, cUL	PY X-L-15 + PY X-LA-15: UCST, UCST7, UEES, UEES7 (weiterführende Informationen siehe Seite 6)


Inbetriebnahme

Sicherheitshinweise:


 GEFAHR	Lebensgefahr durch Stromschlag <ul style="list-style-type: none"> - Vor allen Arbeiten am Betriebsmittel ist zu beachten: Das Betriebsmittel vor dem Öffnen spannungsfrei schalten. - Vor dem Öffnen des Gehäuses 5 Minuten warten. - Alle Arbeiten am Betriebsmittel dürfen nur von hierfür autorisiertem Fachpersonal in Übereinstimmung mit den derzeit gültigen Vorschriften ausgeführt werden. - Das Anlegen der Betriebsspannung darf nur bei fest verschlossenem Gehäuse erfolgen.
 VORSICHT	Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten oder erhitzte Bauteile <ul style="list-style-type: none"> - Es wird empfohlen, bei Installations-, Montage-, oder Service/ Wartungsarbeiten Handschuhe zu tragen. - Um eine Beeinträchtigung des Sehvermögens zu verhindern, ist der dauernde, direkte Blick in die aktivierte Leuchte zu vermeiden.

- Vor Inbetriebnahme ist die auf dem Typenschild angegebene Versorgungsspannung zu kontrollieren. Eine falsche Betriebsspannung kann zur Schädigung bzw. zur Zerstörung des Betriebsmittels führen.
- Bei der Installation ist darauf zu achten, dass die Anschlussleitung gegen Zug und Verdrehen abgesichert ist. Bitte beachten: Die Geräte sind nicht für einen ortsveränderlichen Einsatz bestimmt.
- **WARNUNG:** Verdrahtung entfernt von scharfen Kanten, Ecken und internen Komponenten vornehmen.
- Die Funktion des Gerätes ist nur gewährleistet, wenn Ober- und Unterteil korrekt zusammengefügt sind.
- DC-Spannung: Das Gerät ist mit einem Verpolungsschutz ausgestattet. Keine Funktion bei Verpolung der Anschlüsse!

Öffnen des Gehäuses:

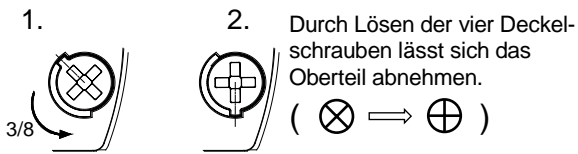







Verschließen des Gehäuses

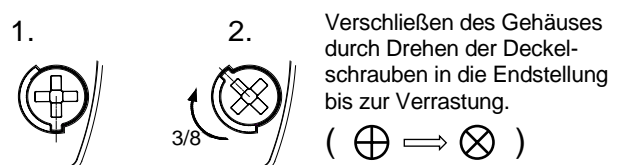

Das Gerät wird in nicht verschlossenem Zustand ausgeliefert. Plombierstopfen für die Gehäuseschrauben sind als Zubehör erhältlich.

Elektrischer Anschluss: (Platine im Unterteil)

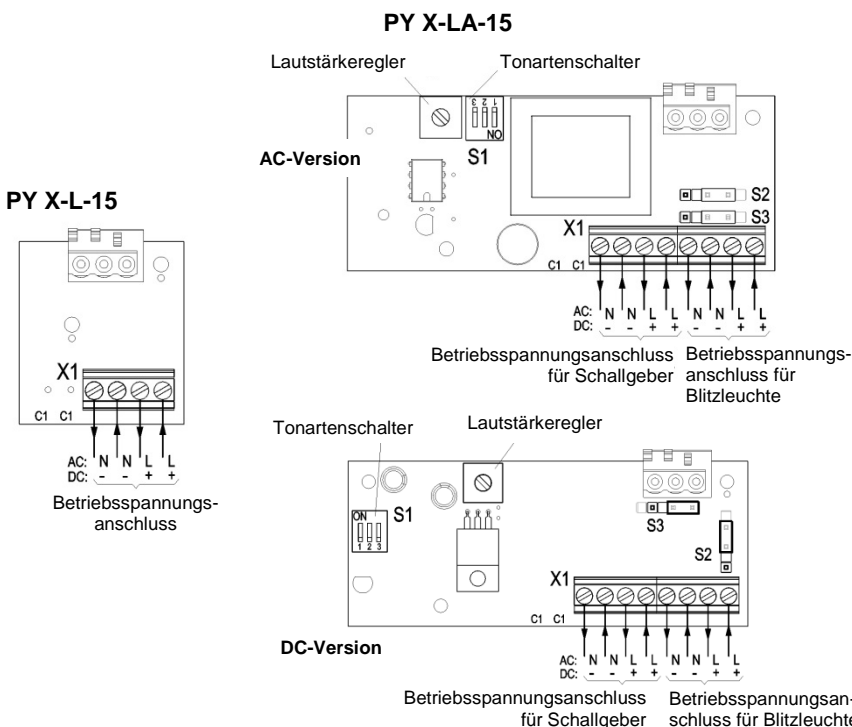

	Anschlussklemmen des Schallgebers führen Betriebsspannung.		**
	Betrieb gemeinsam	X1	 S2 * S3
	nur „+“ / „L“ gemeinsam	X1	 S2 S3
	nur „-“ / „N“ gemeinsam	X1	 S2 S3
Betrieb Getrennt	X1	 S2 S3	
* Werkseinstellung			

** Bei Kombigeräten (PY X-LA-15) können Blitzleuchte und Schallgeber zusammen oder separat betrieben werden. Dazu sind S2 und S3 wie in der Tabelle dargestellt einzustellen.

Option –SSM (Soft-Start-Modul, nur 24V DC):


- Begrenzung der Einschaltstromspitze auf:

PY X-L(A)-15 -SSM:	: max. 4,25 A	: max. 4,25 A
---------------------------	---------------	---------------


- Durchschalten der Betriebsspannung zum Betriebsmittel erst ab >7V
- Widerstand zur Leitungsüberwachung angeschlossen

Betriebsspannungsbereich: 19,2 – 28,8V DC

Anschluss eines Widerstandes zur Leitungsüberwachung: (nur DC-Versionen)

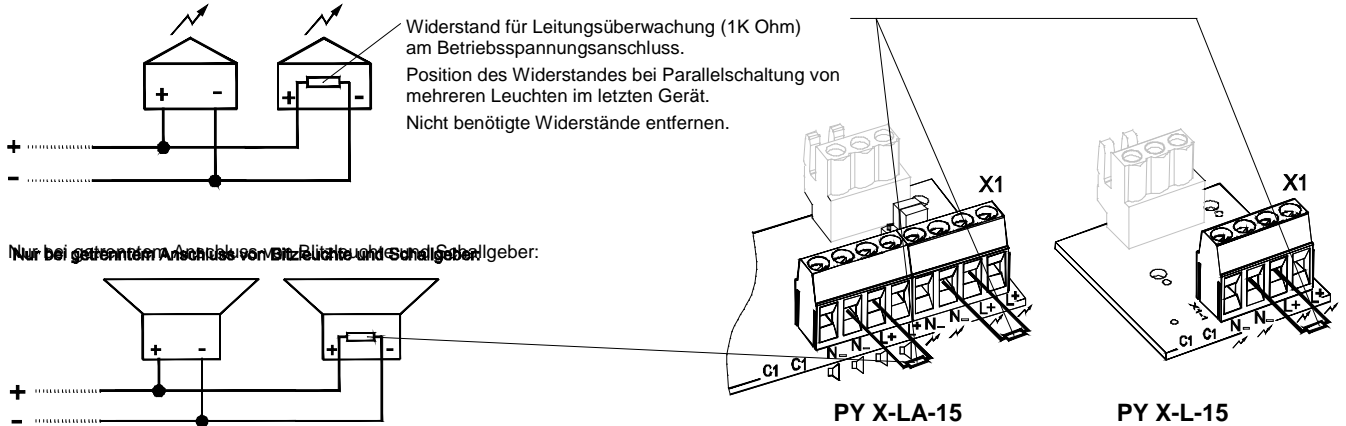

Einstellung der Blitzfrequenz:

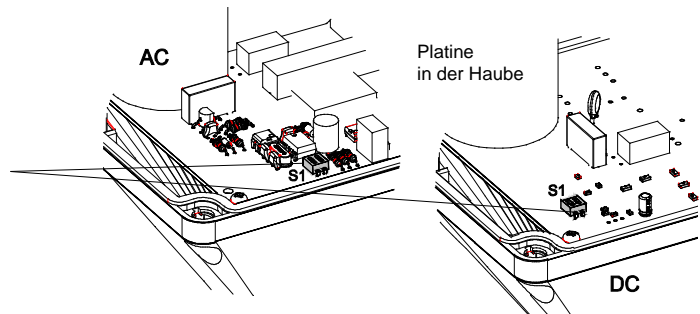

* Werkseinstellung

Hinweis: Je nach eingestellter Frequenz kann sich der erste Blitz um 10 s verzögern.

Synchronizität:

Die Leuchten erfüllen die Anforderungen der EN54-23 (Gleichlauf).

Achtung: Um einen Gleichlauf sicherzustellen, müssen die Geräte zwingend mit demselben Potential betrieben werden.


Einstellung der Tonarten (für PY X-LA-15):

2	Sägezahn DIN 33404-3 (Notsignal) PFEER PTAP	1200 Hz 500 Hz		ON OFF	
9	Ansteigender Ton Feueralarm UK BS5839-1	970 Hz 800 Hz		ON OFF	
131	Wechselton UK BS5839-1, Feueralarm Bahn- übergang	1000 Hz 800 Hz		ON OFF	
160	Dauerton (Horn)	110 Hz		ON OFF	
161	Dauerton	3000 Hz		ON OFF	
162	Unterbrochener Ton	3000 Hz		ON OFF	
163	Unterbrochener Ton	3000 Hz		ON OFF	
164	Ansteigender Ton	2850 Hz 2400 Hz		ON OFF	

* Werkseinstellung, Tonartenschalter S1 auf Schallgeber-Platine im Unterteil, siehe Kapitel „elektrischer Anschluss“.


Leuchten mit Aktivierungseingang:

Bei dieser Option kann die Blitzleuchte mittels Steuerspannung aktiviert werden. Die Leistungsaufnahme des Steuereingangs beträgt max. 1W.

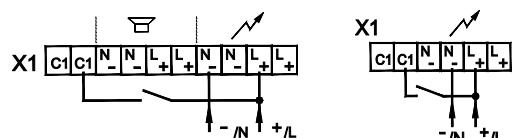

Kabeldurchführungen:

Zur Sicherstellung der angegebenen Schutzart sind an den dafür vorgesehenen Durchbrüchen Kabeldurchführungen mit einer Schutzart von IP 66 zu montieren. Der mitgelieferte Membrannippel kann durch eine Kabelverschraubung oder durch einen M12-Steckverbinder mit einem Flanschmaß von M20 ersetzt werden.

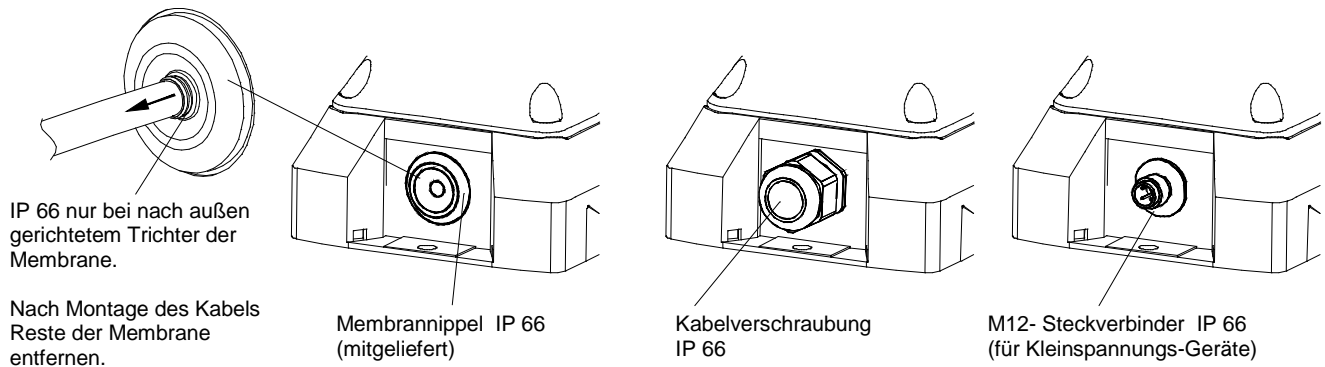

Zubehör

Plombierstopfen, 4er-Pack	Art.-Nr. 28300000002
Flächendichtung PY X-L-15	Art.-Nr. 28111500002
Flächendichtung PY X-LA-15	Art.-Nr. 28111500001

Wartung, Service, Instandhaltung

Das Gerät erfordert keine besondere Wartung. Die äußere Reinigung sollte mit einer schwachen Seifenlösung ohne Verwendung von Lösungsmittel erfolgen.

Das Gerät darf nur in unbeschädigtem Zustand innerhalb der spezifizierten Kenndaten betrieben werden. Umbauten, Änderungen, fehlerhafter und unzulässiger Einsatz sowie die Nichtbeachtung der Hinweise dieser Betriebsanleitung schließen eine Gewährleistung aus.

Ein Austausch von Komponenten darf nur mit Originalersatzteilen erfolgen. Reparaturen sind grundsätzlich im Herstellerwerk auszuführen.


Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung

Bei allen Arbeiten am Betriebsmittel sind die Sicherheitshinweise (Seite 2) zu beachten.


- Altgeräte dürfen nur von sachkundigen Personen und gemäß geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.
- Altgeräte werden ebenfalls von Pfannenberg fachgerecht entsorgt. Die Anlieferung an eines unserer Herstellwerke hat kostenfrei zu erfolgen.

Operating and installation instruction for PY X-L-15/ PY X-LA-15 beacon

Dimensions

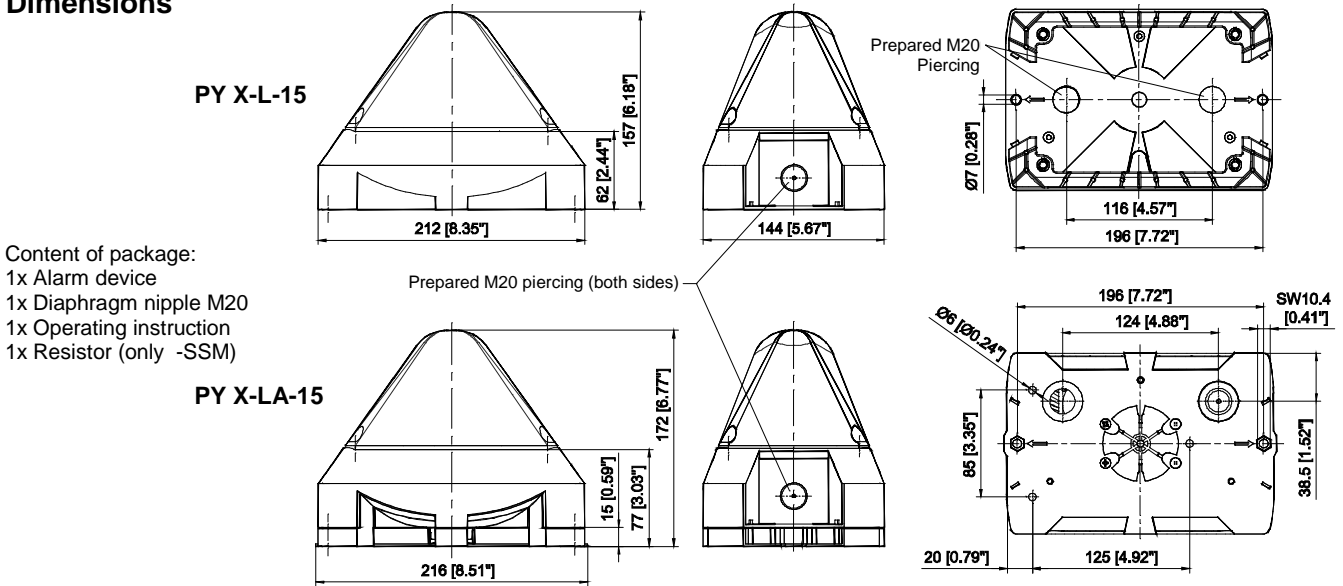

Technical Data

	PY X-L-15				PY X-LA-15				
Flash energy *	15 J				15 J				
Rated effective luminous intensity *	190 cd (clear)				190 cd (clear)				
Flash frequency	0,1 / 0,5 / 0,75 / 1 Hz								
Max. sound level *	-				103 dB (A) @1m				
Volume control	-				max. - 25 dB				
Tones	-				8				
Rated voltage (see special requirements for approved units on page 6)	230 V AC	115 V AC	24 V AC (+/-10%)	24 V DC (+/- 20%)	230 V AC	115 V AC	24 V AC (+/-10%)	24 V DC (+/- 20%)	
Frequency	50/60 Hz				-	50/60 Hz			-
Operating voltage range	187 – 255 V AC	90 – 135 V AC	21.6 – 26.4 V AC	19.2 – 28.8 V	187 – 255 V AC	90 – 135 V AC	21.6 – 26.4 V AC	19.2 – 28.8 V	
Current consumption max. Beacon (1Hz) [mA]	170	350	970	670	170	350	970	670	
Current consumption nom. Beacon (1Hz) [mA]	150	300	890	540	150	300	890	540	
Current consumption Sounder [mA]	-	-	-	-	50 Hz: 10 – 25	60 Hz: 10 – 20	50/60Hz: 40	20	
Power consumption	34,5 VA	34,5 VA	22 VA	13 W	38 VA	36,5 VA	23 VA	13,5 W	
Duty cycle	100%								
Connection terminal	0,14 - 2,5mm ² / AWG24 - AWG 14 (stranded)								
Protection system	IP66 (EN60529) , Type 4 & 4x								
Resistance against impact	IK 08 (EN50102)								
Protection class *	II  Double insulated equipment								
Operating temp.	-40°C...+55°C (UL certification see page 6)								
Storage temperature	-40°C...+70°C								
Max. rel. Humidity	90%								
Cable entry	4x M20 (prepared)				4x M20 (prepared)				
Sealing range of diaphragm nipple	7 – 13 mm - With the use of cable diameters <7 mm, a cable screw joint with sufficient ingress protection must be provided								
Material of housing	PC/ABS Blend								
Material of lens	PC								
Installation position	arbitrary								
Option	- Control input,				-SSM (Soft start module, 24V DC only, no UL-approval)				
Lens colours	clear, white, yellow, amber, red, green, blue								

* not evaluated by UL



Approvals (valid for marked equipment)

UL, cUL	PY X-L-15 + PY X-LA-15	
		Visual Signal Appliance - General Signaling Equipment (UEES, UEES7) (PY X-L-15) Audible and Visual Appliance for General Signaling (Non Fire Alarm) Use (UCST, UCST7 and UEES, UEES7) (PY X-LA-15)
	Rated Voltage	115 V AC or 230 V AC or 24 V DC / 24 V AC
	Amb. Temp.	-40°C .. +66°C
	115 V AC 230 V AC 24 V AC 24 V DC	Suitable for indoor and outdoor use. Warning: Not to be used as a Visual Public Mode Alarm Notification Appliance.(PY X-L-15) Warning: Not to be used as an Audible and Visual Public Mode Alarm Notification Appliance.(PY X-LA-15) According to CSA-C22.2 No. 205-12 clause 4.3.4 the connection is limited to max. 10 leads. <u>Installation:</u> The units shall be installed indoors or outdoors in accordance with the manufacturer's installation instructions as well as the National Electrical Code (NFPA 70) in US. In Canada, they shall be installed in accordance with the Canadian Electrical Code, Part 1. The installations shall also be in a manner acceptable with the local authority having jurisdiction. Cable gland entries: Conduit installation needs to be UL/ cUL listed fittings suitable for knockout openings.

PYRA Xenon beacons PY X-L(A)-15 comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.


Taking into Operation

Safety notes:


 DANGER	<p>Life-threatening danger due to electric shock</p> <ul style="list-style-type: none"> - Before all work on the equipment, the following should be observed: Switch off the power supply before opening. - Wait 5 minutes before opening the housing - All work on the equipment is only to be carried out by authorised technical personnel in accordance with all applicable regulations. - The operating voltage may only be applied if the housing is tightly closed.
 CAUTION	<p>Danger of injury due to sharp edges or heated components</p> <ul style="list-style-type: none"> - It is recommended to wear gloves during installation, assembly, or service / maintenance work. - In order to prevent detriment to sight, continuously looking directly in the activated light is to be avoided.

- Before electrical connection, the supply voltage on the type plate is to be checked. The wrong operating voltage can lead to damages or to the destruction of the equipment.
- During installation it must be ensured that the connection cables are secured against tension and distortion.
Please observe: The devices are not designed for portable use.
- CAUTION: When making installation, route field wiring away from sharp projections, corners and internal components.
- The function of the unit is only guaranteed if the upper and lower section is joined correctly.
- DC voltage: The device is provided with a reverse polarity protection. No function when polarity is reversed!

Opening the housing

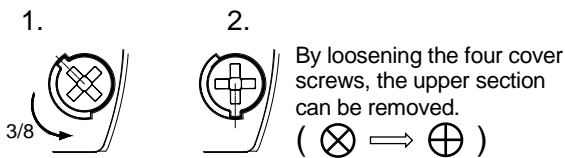

Closing the housing



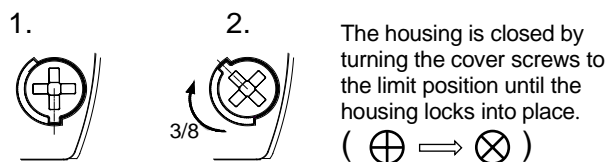


The unit is not closed when delivered. Sealing plugs for the housing screws are available as accessories.

Electrical connection: (PCB in base part)

PY X-L-15

PY X-LA-15

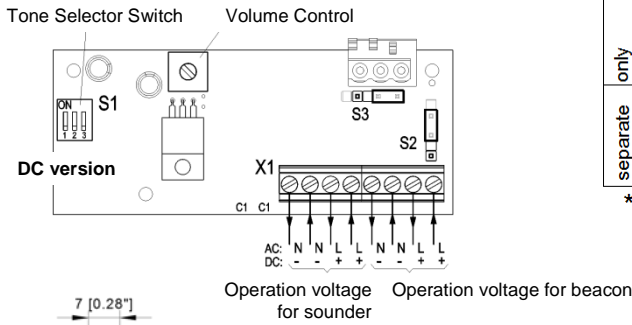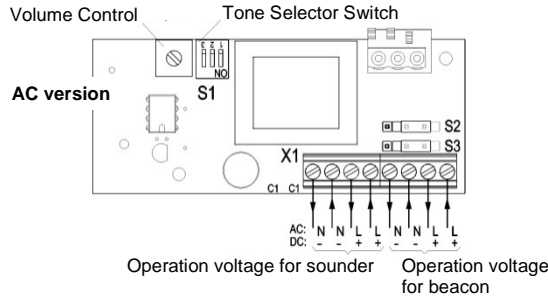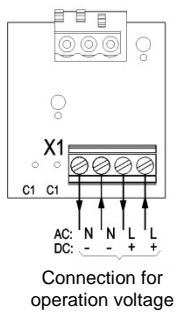

Connecting cables

	Connection terminals of the sounder carry rated voltage.		**
	common operation		 S2 * S3
	only common		 S2 S3
	only common		 S2 S3
separate operation		 S2 S3	

* Factory setting

** Combined beacon-sounders (PY X-LA-15) can be operated commonly or separately. Adjust S2 and S3 as shown in the table.

** Combined beacon-sounders (PY X-LA-15) can be operated commonly or separately. Adjust S2 and S3 as shown in the table.

Option –SSM (Soft-Start-Module) (24V DC only):


- Limiting of the switch-on current peak to:

PY X-L(A)-15 -SSM:	: max. 4.25 A	: max. 4.25 A
---------------------------	---------------	---------------



- Connection of the operating voltage to the equipment starts at >7V
- Resistance for the line monitoring mounted.

Operating voltage range: 19.2 – 28.8V DC


Connection of a resistor for line monitoring: (dc versions only)

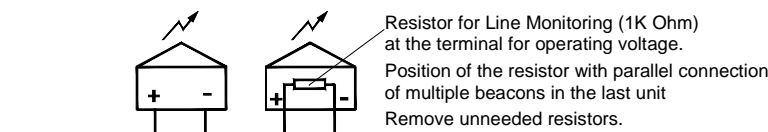

Only in case of separate operation of beacon and sounder:

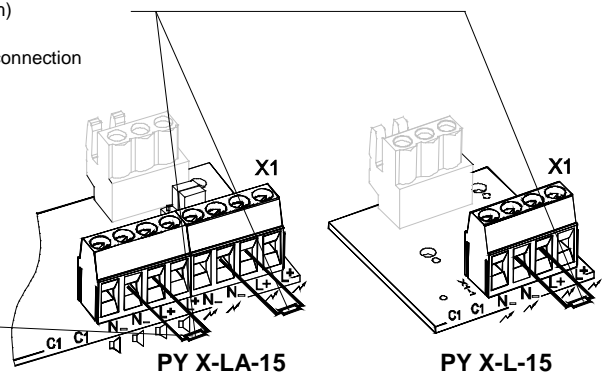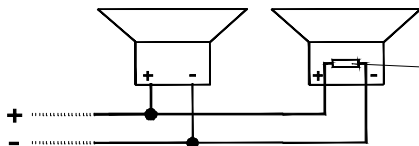

Flash Frequency adjustment:

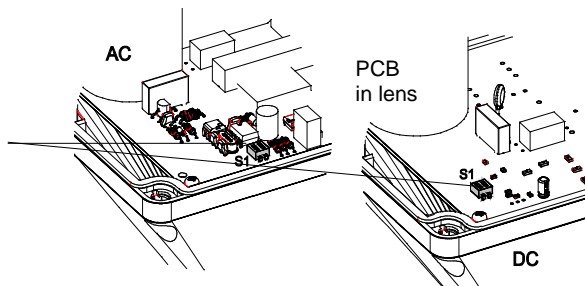

* Factory setting

Note: Depending on the adjusted flash frequency the appearance of the first flash after switching on may take up to 10 s.

Synchronization:

The beacons satisfy the requirements of the standard EN54-23 (Synchronization).

Caution: In order to ensure synchronization, the devices must be operated with the same potential.

Tone table (for PY X-LA-15):


2	Sawtooth DIN 33404-3 (Emergency signal) PFEER PTAP	1200 Hz 500 Hz		ON 1 2 3 OFF 3 3 3			ON 1 2 3 OFF 3 3 3
9	Slow whoop Fire alarm UK BS5839-1	970 Hz 800 Hz		ON 1 2 3 OFF 3 3 3			ON 1 2 3 OFF 3 3 3
131	Alternating tone, UK BS5839-1, Fire alarm, railway crossing	1000 Hz 800 Hz		ON 1 2 3 OFF 3 3 3			ON 1 2 3 OFF 3 3 3
160	Continuous tone (Horn)	110 Hz		ON 1 2 3 OFF 3 3 3			ON 1 2 3 OFF 3 3 3
161	Continuous tone	3000 Hz		ON 1 2 3 OFF 3 3 3			ON 1 2 3 OFF 3 3 3
162	Interrupted tone	3000 Hz		ON 1 2 3 OFF 3 3 3			ON 1 2 3 OFF 3 3 3
163	Interrupted tone	3000 Hz		ON 1 2 3 OFF 3 3 3			ON 1 2 3 OFF 3 3 3
164	Slow whoop	2850 Hz 2400 Hz		ON 1 2 3 OFF 3 3 3			ON 1 2 3 OFF 3 3 3

* Factory setting, Tone selector switch S1 on sounder pcb inside base part, see chapter „electrical connection“.

Devices with control input:


This option allows the beacon to be activated via control voltage.

The maximum current consumption of the control input is max. 1W.

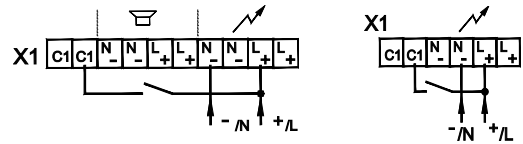

Cable gland entries:

To guarantee the specified protection type, cable grommets with a protection type of IP 66 are to be installed at the openings provided for this purpose. The supplied diaphragm nipple can be replaced with a cable gland or with an M12 plug connection with a flange measurement of M20. Not to be connected to rigid metal conduits.

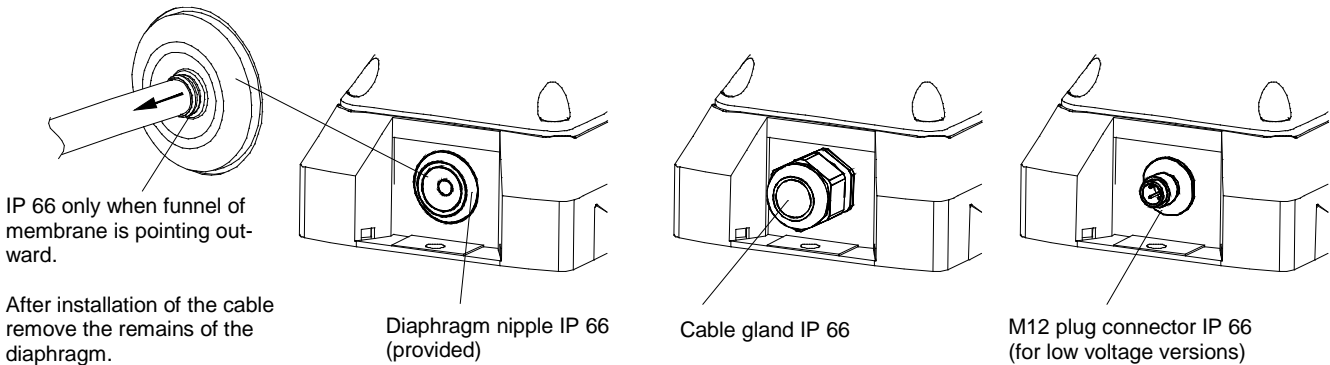

IP 66 only when funnel of membrane is pointing outward.

After installation of the cable remove the remains of the diaphragm.

Diaphragm nipple IP 66 (provided)

Cable gland IP 66

M12 plug connector IP 66 (for low voltage versions)

Accessory

Tamper-proof sealing, pack of 4	Part-no. 2830000002
Surface gasket PY X-L-15	Part-no. 28111500002
Surface gasket PY X-LA-15	Part-no. 28111500001

Maintenance, Service and Ordering Spare Parts

The device does not require any special maintenance. External cleaning should be done with a mild soap solution without the use of solvents. The device may only be operated in the undamaged state within the specified rating.

Conversions, alterations, improper and inadmissible use as well as the non-observance of the notes in these operating instructions shall render the warranty null and void. Components may be replaced only by original spare parts. As a matter of principle, repairs are to be carried out in the manufacturing works.


Decommissioning, Disassembly and Disposal

During all work on the equipment the safety notes must be observed (see page 6).

- The device must only be disposed of by qualified personnel and in accordance with applicable environmental regulations.
- Waste equipment must also be disposed of correctly by Pfannenberg. Freight charges for delivery to one of our manufacturing facilities must be pre-paid.

Utilisation et de montage pour lampe flash PY X-L-15/ PY X-LA-15

Dimensions

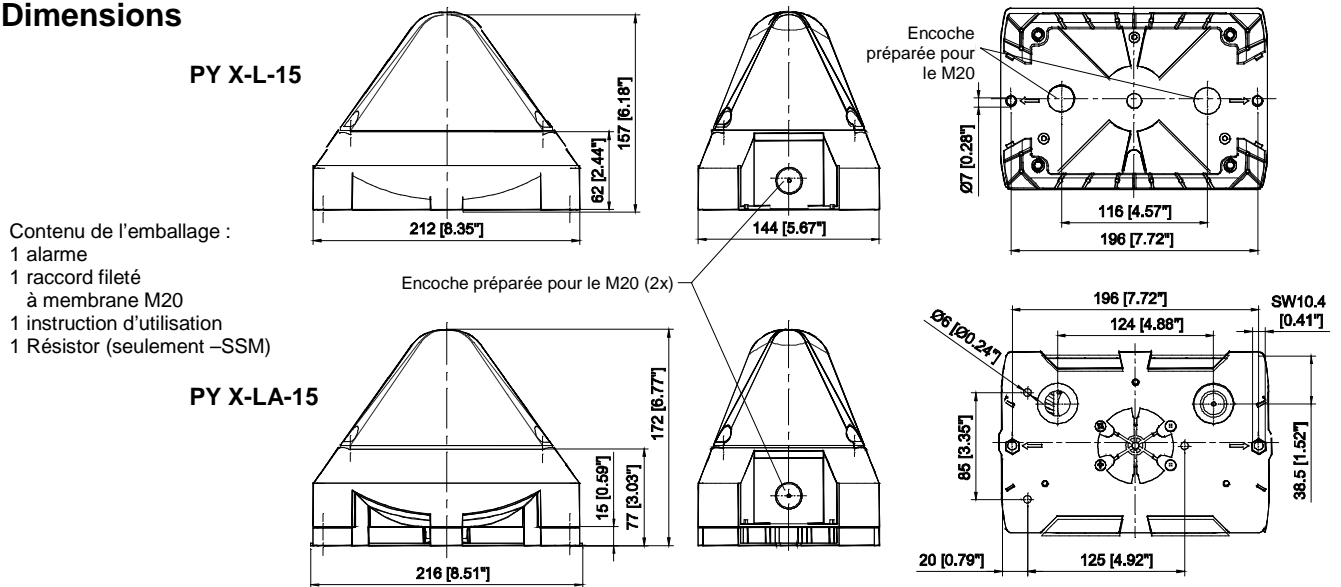

Contenu de l'emballage :
 1 alarme
 1 raccord fileté
 à membrane M20
 1 instruction d'utilisation
 1 Résistor (seulement -SSM)

Caractéristiques techniques



	PY X-L-15				PY X-LA-15			
Energie lumineuse	15 J				15 J			
Nom. intensité lumineuse effective	190 cd (clair)				190 cd (clair)			
Fréquence du clignotement	0,1 / 0,5 / 0,75 / 1 Hz							
Niveau sonore maximal	-				103 dB (A) @ 1m			
Réglage du volume	-				max. - 25 dB			
Sons	-				8			
Tension de service	230 V CA	115 V CA	24 V CA (+/-10%)	24 V CC (+/- 20%)	230 V CA	115 V CA	24 V CA (+/-10%)	24 V CC (+/- 20%)
Fréquence nom.	50/60 Hz				50/60 Hz			
Plage de la tension de service	187 – 255 V	90 – 135 V	21,6 – 26,4 V CA	19,2 – 28,8 V	187 – 255 V	90 – 135 V	21,6 – 26,4 V CA	19,2 – 28,8 V
Courant absorbé max. par le flash (1Hz) [mA]	170	350	970	670	170	350	970	670
Courant absorbé nominal par le flash (1Hz) [mA]	150	300	890	540	150	300	890	540
Courant absorbé nominal par la sirène [mA]	-	-	-	-	50 Hz: 10 – 25	60 Hz: 10 – 20	50/60Hz: 40	20
Puissance	34,5 VA	34,5 VA	22 VA	13 W	38 VA	36,5 VA	23 VA	13,5 W
Facteur de marche	100%							
Bornes de connexion	0,14 - 2,5 mm ² en fils de faible diamètre/ AWG24 - AWG 14 (stranded)							
Type de protection	IP66 (EN60529), Type 4 & 4x							
Résistance aux chocs	IK 08 (EN50102)							
Classe de protection	II							
Température de service	-40°C...+55°C (voir page 6 pour UL certification)							
Température de stockage	-40°C...+70°C							
Humidité rel. max.	90%							
Entrée de câbles	4x M20 avec empreinte préalable				4x M20 avec empreinte préalable			
Zone d'intensité du profilé de protection	7 – 13 mm - En cas d'utilisation de câbles de diamètre < 7 mm, un raccord de câble équipé d'un type de protection suffisant sera à prévoir							
Matériau du boîtier	PC/ABS Blend							
Matériau du capot	PC							
Position de montage	quelconque							
Option	-Entrée de commande, -SSM (Démarrage en douceur, uniquement 24 V CC, pas d'approbation UL)							
Couleurs du capot	Clair, blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu							

Admissions (valable pour les appareils signalés)

UL, cUL	PY X-L-15 + PY X-LA-15: UCST, UCST7, UEES, UEES7 (plus d'informations voir page 6)
---------	---


Mise en service

Consignes de sécurité :


 DANGER	Risque de mort par décharge électrique Respecter les consignes suivantes avant toute intervention à l'appareil: <ul style="list-style-type: none"> - Couper la tension avant d'ouvrir l'appareil. - Attendre 5 minutes avant d'ouvrir le boîtier - Toute intervention sur l'appareil doit être exclusivement effectuée par du personnel autorisé et conformément à la législation en vigueur. - La mise sous tension ne doit être effectuée que si le boîtier est correctement fermé et verrouillé.
 ATTENTION	Risque de blessure lié aux arêtes coupantes ou aux pièces à haute température <ul style="list-style-type: none"> - Le port de gants de protection est recommandé pour les travaux d'installation, de montage et de maintenance préventive ou corrective. - Pour éviter un risque d'endommagement de l'acuité visuelle, il convient d'éviter le contact visuel direct et permanent avec la lampe.

- La tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique doit être vérifiée avant la mise en service. Une tension de service incorrecte peut entraîner un endommagement ou la destruction de l'appareil.
- Il convient de veiller, lors de l'installation, que les cordons d'alimentation ne sont pas soumis à des contraintes de traction ou de torsion. Attention : les appareils ne sont pas destinés à une utilisation mobile.
- AVERTISSEMENT : Lors de l'installation, maintenir les câblages éloignés des bords coupants, coins et composants internes.
- Le fonctionnement de l'appareil n'est garanti que si les parties supérieure et inférieure sont assemblées correctement.
- Tension continue: La lampe est équipée avec une protection contre l'inversion de polarité. Pas de fonction en cas de l'inversion de la polarité!

Ouverture du boîtier

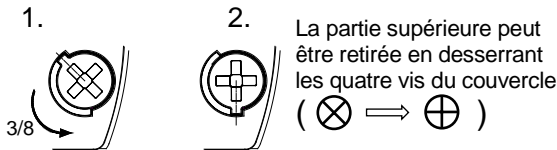


Fermeture du boîtier

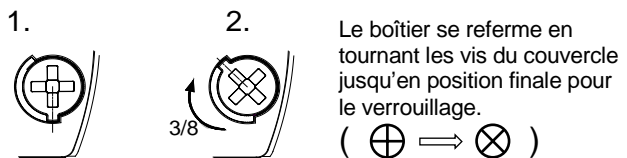










L'appareil est livré en état non verrouillé.

Des bouchons de plombier sont disponibles en accessoires pour les vis du boîtier.

Raccordement à la tension de service: (Platine de raccordement dans la partie inférieure)

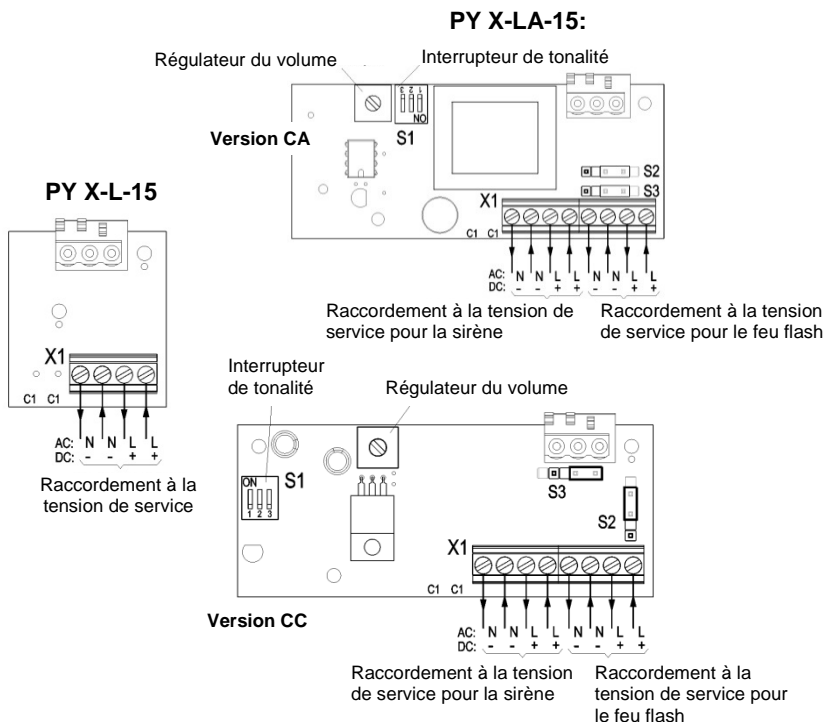

 Les borniers de câblage du sondeur guident la tension de service.	** Fonction. ensemble X1   S2 * S3 *
	seulement "++" / "+L" ensemble X1   S2 S3
	seulement "- -" / "-N" ensemble X1   S2 S3
	Fonction. séparé X1   S2 S3

* Réglage d'usine

** Fonctionnement des appareils de combinaison (PY X-LA-15) ensemble ou séparément. Voir table pour ajustage de S2 et S3.

Option SSM (Module Soft-Start) (uniquement 24 V CC) :


- Limitation de la pointe du courant à l'enclenchement à :

PY X-L(A)-15 -SSM:	: max. 4,25 A	: max. 4,25 A
---------------------------	---------------	---------------

- Transfert de la tension de service sur l'équipement à partir de > 7V
 - Résistance à la direction des circuits intégrée



Plage de la tension de service : 19,2 – 28,8V CC

Résistance pour la surveillance de ligne : (uniquement 24 V CC)

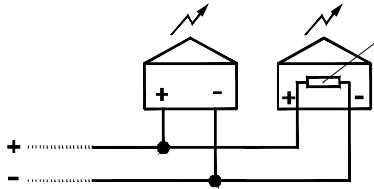

Résistance pour surveillance de ligne (1KOhm) au niveau du raccordement à la tension de service.
 Position de la résistance en branchement en parallèle de plusieurs feux flash sur le dernier appareil.
 Ôter les résistances qui ne sont pas nécessaires.


Seuls les appareils avec plusieurs feux flash et un changement de sirène :

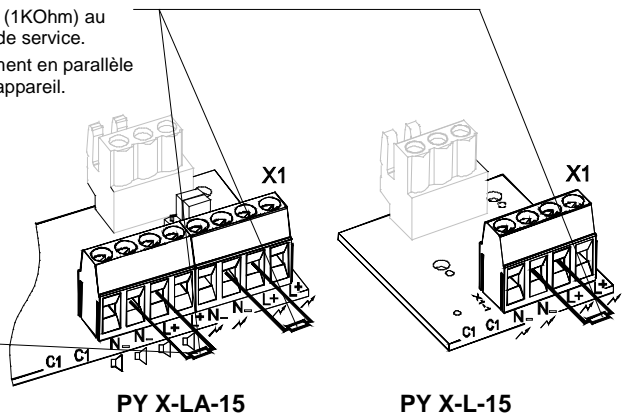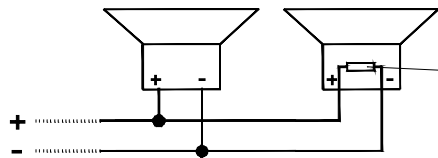

Réglage de la fréquence du flash :



* Réglage d'usine

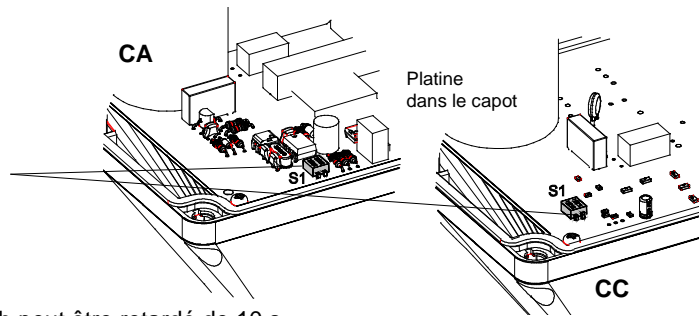

Remarque : Selon la fréquence réglée, le premier flash peut être retardé de 10 s.

Synchronicité :

Les appareils répondent aux exigences de la norme EN54-23 (synchronisme).

Attention : Pour assurer le synchronisme, les appareils doivent impérativement être utilisés avec le même potentiel.


Réglage des types de sons (pour PY X-LA-15) :

2	Sirène lente DIN 33404-3 (Signale d'alarme) PFEER PTAP	1200 Hz 500 Hz		ON 1 2 3 OFF 4 5 6	161	Son continu	3000 Hz		ON 1 2 3 OFF 4 5 6
9	Sirène montante Son évacuation urgence UK BS5839-1	970 Hz 800 Hz		ON 1 2 3 OFF 4 5 6	162	Son intermittent	3000 Hz		ON 1 2 3 OFF 4 5 6
131	Modulé bi-ton UK BS5839-1, Alarme incendie passage à niveau	1000 Hz 800 Hz		ON 1 2 3 OFF 4 5 6	163	Son intermittent	3000 Hz		ON 1 2 3 OFF 4 5 6
160	Son continu (Horn)	110 Hz		ON 1 2 3 OFF 4 5 6	164	Sirène montante	2850 Hz 2400 Hz		ON 1 2 3 OFF 4 5 6

* Réglage d'usine, commutateur des types de sons S1 sur la platine de la sirène dans la partie inférieure, voir le chapitre « Raccordement à la tension de service ».


Lampes flashes avec entrée d'activation :

Avec cette option, la lampe du flash peut être activée à l'aide de la tension de commande. L'entrée de commande consomme au maxi. 1 W.

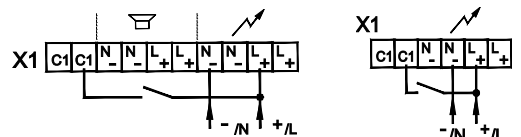

Passages de câbles :

Afin de garantir le type de protection indiqué, des passages de câbles d'une protection IP 66 doivent être montés au niveau des perçages prévus à cet effet. Le raccord fileté à membrane fourni peut être remplacé par un passe-câble à vis ou par un connecteur M12 avec une bride de dimension M20.

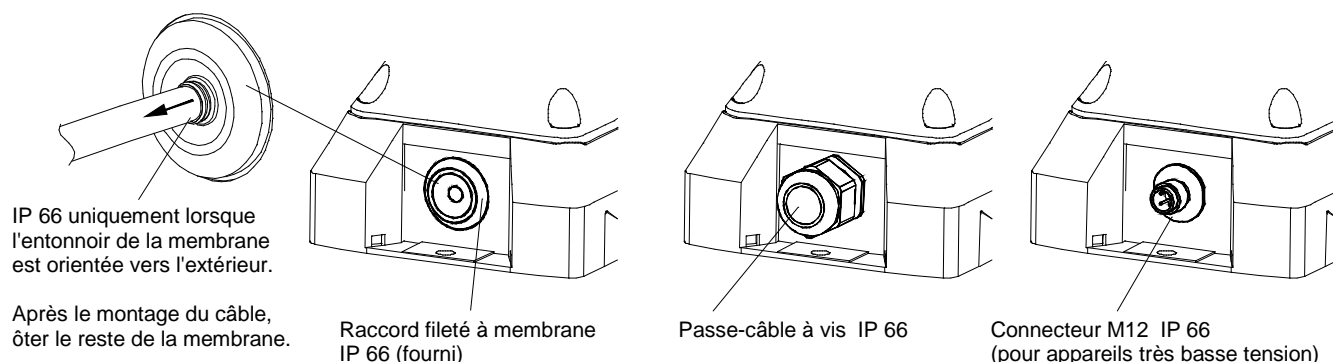

Accessoires

Bouchon de plombier, pack de 4	art. n° 28300000002
Joint de surface PY X-L-15	art. n° 28111500002
Joint de surface PY X-LA-15	art. n° 28111500001

Maintenance, SAV, entretien

L'appareil ne requiert aucune maintenance particulière. Le nettoyage extérieur doit être effectué avec une solution légèrement savonneuse, sans solvants.

L'appareil doit être exploité uniquement en bon état de marche et dans le respect des caractéristiques indiquées. Toute transformation, modification, utilisation incorrecte ou inadmissible ainsi que le non-respect des instructions de service entraînent l'exclusion de la garantie.

Tous les composants doivent être remplacés uniquement par des pièces originales. Les réparations doivent en principe être effectuées dans les ateliers du fabricant

Mise hors service, Démontage et Élimination




Respecter les consignes de sécurité (voir page 10) lors de toute intervention sur l'appareil.

- Tout appareil usagé doit être éliminé uniquement par des personnes qualifiées et conformément aux réglementations environnementales en vigueur.
- Les anciens appareils sont également éliminés par Pfannenberg comme il se doit. Nous ne prenons pas en charge les frais de livraison auprès de l'un de nos ateliers.

РУ X-L-15/ РУ X-LA-15 Инструкция по монтажу и эксплуатации

Размеры




РУ X-L-15

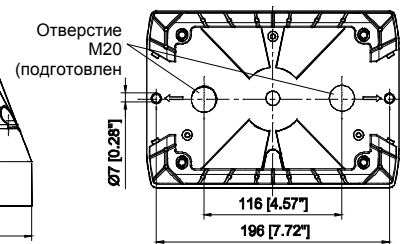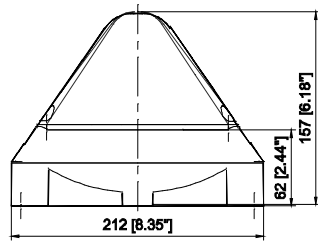

Содержимое упаковки:
1 устройство сигнализации
1 мембранный ниппель M20
1 руководство по эксплуатации
1 резистор (только -SSM)

Отверстие M20 (подготовлено) (2x)

РУ X-LA-15

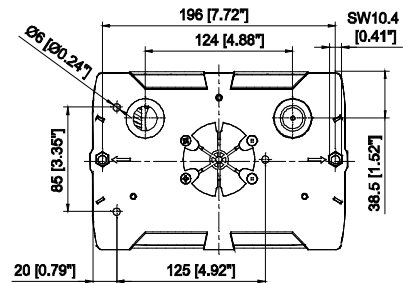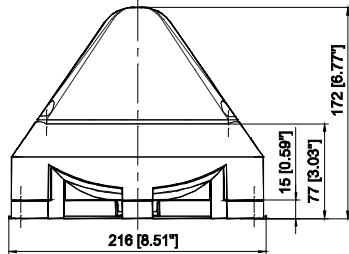

Технические данные



	РУ X-L-15				РУ X-LA-15			
Энергия вспышки	15 Дж				15 Дж			
Сила света	190 cd (прозрачная)				190 cd (прозрачная)			
Частота вспышки	0,1 / 0,5 / 0,75 / 1 Гц							
макс. уровень звука	-				103 дБ (А) @ 1 м			
Регулировка звука	-				макс. - 25 дБ			
Тон	-				8			
Рабочее напряжение	230 В AC	115 В AC	24 В AC (+/-10%)	24 В DC (+/- 20%)	230 В AC	115 В AC	24 В AC (+/-10%)	24 В DC (+/- 20%)
Номинальная частота	50/60 Гц				50/60 Гц			
Диапазон рабочего напряжения	187 – 255 В	90 – 135 В	21,6 – 26,4 В AC	19,2 – 28,8 В	187 – 255 В	90 – 135 В	21,6 – 26,4 В AC	19,2 – 28,8 В
Максимальный ток, потребляемый проблесковой лампой (1Гц) [mA]	170	350	970	670	170	350	970	670
Номинальный ток, потребляемый проблесковой лампой (1Гц) [mA]	150	300	890	540	150	300	890	540
Номинальный ток, потребляемый излучателем звука [mA]	-	-	-	-	50 Гц: 10 – 25	60 Гц: 10 – 20	50/60 Гц: 40	20
Мощность	34,5 VA	34,5 VA	22 VA	13 W	38 VA	36,5 VA	23 VA	13,5 W
Рабочий цикл	100%							
Соединения	0,14 - 2,5 мм ² , с тонким проводом / AWG24 - AWG 14 (многожильное)							
Тип защиты	IP66 (EN60529), Type 4 & 4x							
Ударная прочность	IK 08 (EN50102)							
Класс защиты	II							
Рабочая температура	-40°C...+55°C (UL сертификат: см. Стр. 6)							
Температура хранения	-40°C...+70°C							
Макс. отн. влажность воздуха	90%							
Кабельный ввод	M20, 4 шт, предварительно подготовлены				M20, 4 шт, предварительно подготовлены			
Допустимый диаметр кабеля	7 – 13 мм; при использовании кабеля диаметром менее 7 мм должна применяться резьбовая втулка с соответствующим классом защиты							
Материал корпуса	Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол							
Материал линзы	Поликарбонат							
Монтажное положение	Произвольное							
Опции	Вход управления, -SSM (только 24 В пост. Тока, нет одобрения UL)							
Цвет линзы	прозрачная, белый, жёлтый, оранжевый, красный, зелёный, синий							

Допуски (только для оборудования с маркировкой)

UL, cUL	PY X-L-15 + PY X-LA-15: UCST, UCST7, UEES, UEES7 (Дополнительную информацию см. на стр. 6)
---------	--


Ввод в эксплуатацию

Указания по технике безопасности:

 ОПАСНОСТЬ	<p>Опасность для жизни от удара электрическим током</p> <p>При выполнении каких-либо работ на устройстве необходимо учитывать следующее.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прежде чем открыть устройство, требуется отключить питание - Подождать 5 минут перед тем, как открыть корпус. - Все работы должен выполнять только уполномоченный персонал в соответствии с предписаниями действующего законодательства. - Подача рабочего напряжения разрешается только при закрытом корпусе.
 ВНИМАНИЕ	<p>Имеется опасность получения травм при контакте с острыми краями и горячими компонентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> - При установке, монтаже и обслуживании оборудования рекомендуется надевать перчатки. - Чтобы исключить отрицательное влияние на зрение, не рекомендуется долго смотреть на включенную проблесковую лампу.

- Перед вводом в эксплуатацию следует проверить соответствие напряжения данным, указанным на заводской табличке. При подключении неверного напряжения оборудование может быть повреждено или выведено из строя.
- Во время монтажа необходимо предусмотреть меры, чтобы проводка не могла быть вытянута или перекручена. Следует принять во внимание, что данные устройства не являются переносными.
- **ВНИМАНИЕ!** При монтаже кабель не должен касаться острых краёв, углов и внутренних компонентов.
- Корректная работа устройства гарантируется только в том случае, если верхняя и нижняя части смонтированы правильно.
- Постоянный ток. Устройство оснащено защитой от неправильного подключения полюсов. При неправильной полярности устройство не работает!

Открытие корпуса:

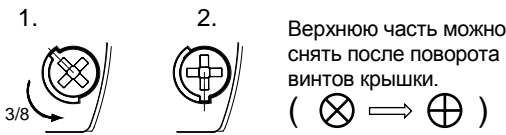


Закрывание корпуса




Устройство поставляется в открытом состоянии.
В качестве аксессуаров предлагаются пломбировочные пробки.

Электрическое подключение: (Плата в нижней части) PY X-LA-15:


PY X-L












Регулировка звука Переключатель тональности

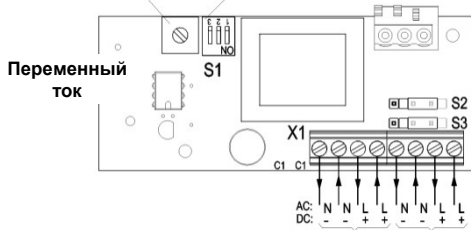

Переключатель тональности Регулировка звука

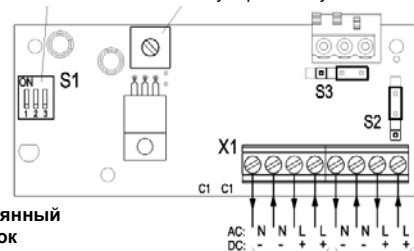



 <p>Соединения звуковой сигнализации, подводящие рабочее напряжение</p>	<p>Совместное функционирование</p> <p>X1</p> 	<p>**</p>  <p>S2 * S3 *</p>
	<p>"L" / "Общий"</p> <p>X1</p> 	 <p>S2 S3</p>
	<p>"N" / "Общий"</p> <p>X1</p> 	 <p>S2 S3</p>
	<p>Раздельное функционирование</p> <p>X1</p> 	 <p>S2 S3</p>

* Заводская установка

** В комбинированных устройствах (PY X-LA-15) проблесковые огни и звуковая сигнализация могут активироваться раздельно. Для этого требуется выбрать положение переключателей S2 и S3, как показано в таблице.

Опция SSM (Модуль плавного пуска) (только 24 В пост. Тока):

- Максимальный пусковой ток:

PY X-L(A)-15 -SSM:	 макс. 4,25 А	 : макс. 4,25 А
---------------------------	--	--


- К устройству подводится напряжение питания, превышающее 7 В
 - Резистор контроля кабеля

Диапазон рабочего напряжения: 19,2 – 28,8 В пост.тока

Резистор контроля цепи (только версия, работающая от постоянного тока) :



Установка частоты вспышек:

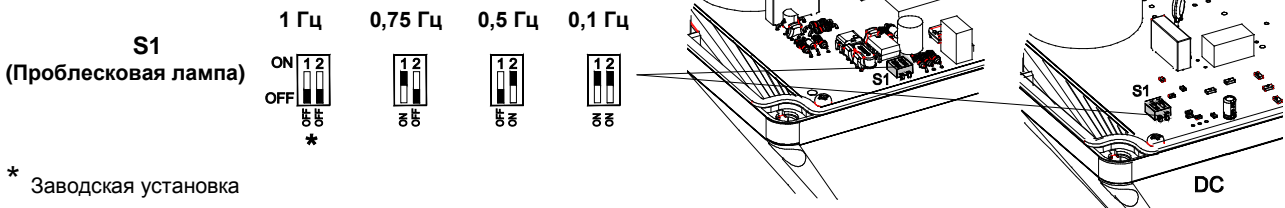

Примечание: в зависимости от выбранной частоты, задержка первого сигнала может составлять 10 секунд.

Синхронность:
 Огни отвечают требованиям стандарта EN54-23 (синхронность).

Внимание: Для обеспечения синхронности функционирования, устройства должны эксплуатироваться с одинаковым потенциалом.


Выбор тональности (PY X-LA-15) :

2	Звук пилы DIN 33404-3 (аварийный сигнал) PFEER PTAP	1200 Hz 1 s 500 Hz	ON OFF OFF OFF OFF OFF	161	Сигнал с постоянной тональностью	3000 Hz	ON OFF OFF OFF OFF OFF
9	Пожарный сигнал с повышением тональности UK BS5839-1	970 Hz 1 s 800 Hz	ON OFF OFF OFF OFF OFF	162	Сигнал с прерыванием	3000 Hz 0.5 s 0.5 s	ON OFF OFF OFF OFF OFF
131	Сигнал с меняющейся тональностью UK BS5839-1, пожарный сигнал, ж/д переезд	1000 Hz 0.25 s 800 Hz 0.25 s	ON OFF OFF OFF OFF OFF	163	Сигнал с прерыванием	3000 Hz 25 ms 25 ms	ON OFF OFF OFF OFF OFF
160	Сигнал с постоянной тональностью (рупор)	110 Hz	ON OFF OFF OFF OFF OFF	164	Сигнал с повышением тональности	2850 Hz 143 ms 2400 Hz	ON OFF OFF OFF OFF OFF

* Заводская установка, переключатель тональности S1 на плате, в нижней части, см. раздел «Подключение электропитания».


Огни с входом управления:

В этом случае сигнальные огни активируются управляющим напряжением. Потребление входа управления – макс. 1 Вт.

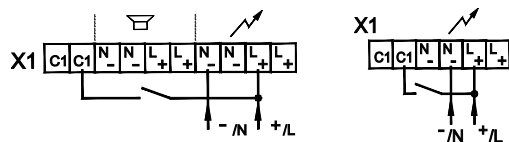

Кабельный ввод:

Для сохранения имеющегося класса защиты в предусмотренные отверстия должны быть установлены кабельные вводы класса IP 66. Поставляемый мембранный nipple можно заменить резьбовой втулкой или штекерным соединением M12 с фланцем M20.

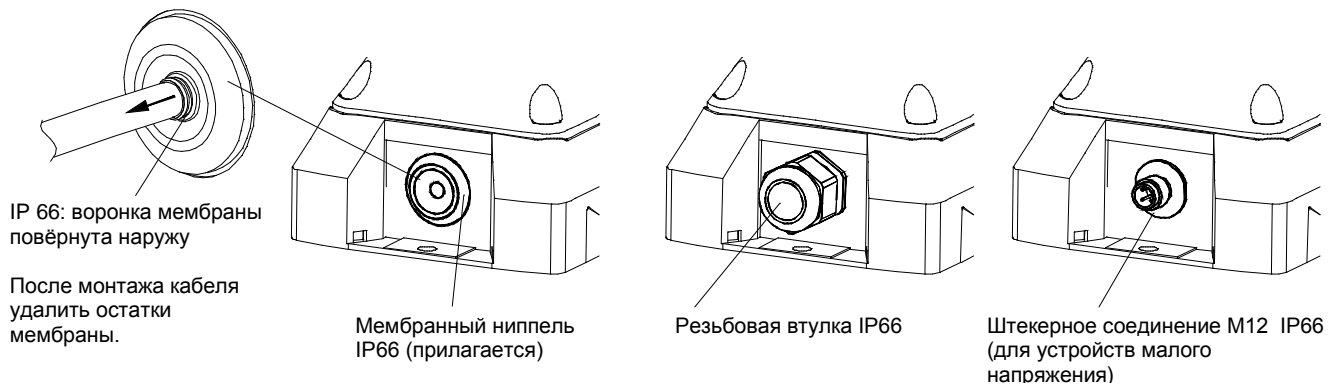

Аксессуары

Пломбировочные пробки (Комплект из 4 шт.)	арт. 28300000002
Контактное уплотнение PY X-L-15	арт. 28111500002
Контактное уплотнение PY X-LA-15	арт. 28111500001

Техническое обслуживание и поддержание в исправном состоянии

Для данного устройства специальное техническое обслуживание не требуется. Очистка наружных поверхностей осуществляется с помощью слабого мыльного раствора без использования растворителей.

Разрешается использовать устройство только в неповрежденном состоянии, согласно техническим характеристикам. При изменении конструкции, модификации

оборудования, его неправильном использовании и использовании не по назначению, а также при несоблюдении указаний данного руководства гарантия теряет свою силу.

Разрешается использовать только оригинальные запасные части.

Ремонт производится только на предприятии-изготовителе.

Вывод из эксплуатации, разборка и утилизация




При выполнении каких-либо работ необходимо соблюдать (см. Стр. 14) указания по технике безопасности.

- Утилизация старых устройств должна осуществляться только компетентным персоналом в соответствии с предписаниями по защите окружающей среды.
- Старое оборудование надлежащим образом утилизирует также фирма Pfannenberg. Доставка на один из наших заводов должна осуществляться безвозмездно.

Manuale d'uso e installazione – Luce flash – PY X-L-15/ PY X-LA-15

Dimensioni




PY X-L-15

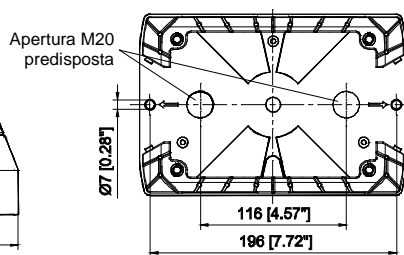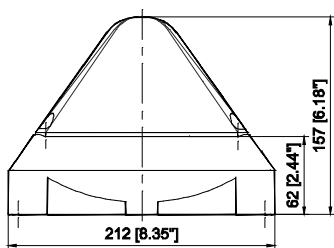

Contenuto della confezione:

1x dispositivo di allarme
1x nipplo a membrana M20
1x resistenza (solo per la versione SSM – modulo soft start)

PY X-LA-15

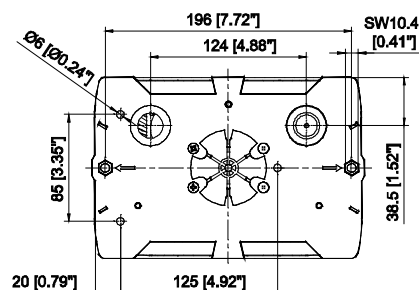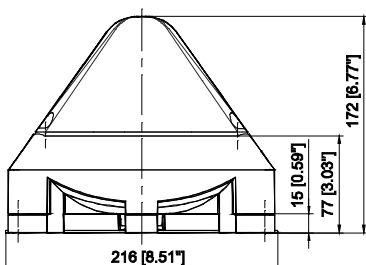

Specifiche tecniche



	PY X-L-15				PY X-LA-15			
Energia flash	15 J				15 J			
Intensità luminosa nominale effettiva	190 cd (trasparente)				190 cd (trasparente)			
Frequenza di sequenza flash	0,1 / 0,5 / 0,75 / 1 Hz							
Intensità sonora massima	-				103 dB (A) @1m			
Regolazione volume	-				max. - 25 dB			
Suoni	-				8			
Tensione nominale	230 V CA	115 V CA	24 V CA (+/-10%)	24 V CC (+/- 20%)	230 V CA	115 V CA	24 V CA (+/-10%)	24 V CC (+/- 20%)
Frequenza nominale	50/60 Hz				50/60 Hz			
Campo di funzionamento	187 – 255 V CA	90 – 135 V CA	21,6 – 26,4 V CA	19,2 – 28,8 V	187– 255 V CA	90 – 135 V CA	21,6 – 26,4 V CA	19,2 – 28,8 V
Consumo di corrente (max.) luce flash (1Hz) [mA]	170	350	970	670	170	350	970	670
Consumo di corrente nominale luce flash (1Hz) [mA]	150	300	890	540	150	300	890	540
Consumo di corrente segnalatore acustico [mA]	-	-	-	-	50 Hz: 10 – 25	60 Hz: 10 – 20	50/60Hz: 40	20
Potenza assorbita	34,5 VA	34,5 VA	22 VA	13 W	38 VA	36,5 VA	23 VA	13,5 W
Fattore di servizio	100%							
Morsetti	0,14 - 2,5mm ² cavo flessibile / AWG24 - AWG 14 (trefolo)							
Grado di protezione	IP66 (EN60529), Tipo 4 & 4x							
Resistenza agli urti	IK 08 (EN50102)							
Classe di protezione	II							
Temperatura di servizio	-40°C...+55°C (UL certificato vedere pagina 6)							
Temperatura di stoccaggio	-40 °C...+70 °C							
Max. umidità relativa dell'aria	90 %							
Ingresso cavi	4x M20 predisposti				4x M20 predisposti			
Intervallo di serraggio passacavo	7 – 13 mm - In caso di utilizzo di cavi di diametro < 7 mm bisogna prevedere un raccordo pressacavo con un grado di protezione adeguato							
Materiale custodia	Miscela PC/ABS							
Materiale calotta	PC							
Posizione di montaggio	A piacere							
Opzioni	- Ingresso di attivazione, -SSM (modulo soft start, solo 24V CC, Nessun omologazione UL)							
Colori calotta	Trasparente neutro, bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu							

Omologazioni (solo per dispositivi con marcatura)

UL, cUL	PY X-L-15 + PY X-LA-15: UCST, UCST7, UEES, UEES7 (ulteriori informazioni a pagina 6)
---------	---


Messa in funzione

Precauzioni da adottare:


 PERICOLO	Pericolo per l'incolumità dovuto a scossa elettrica <ul style="list-style-type: none"> - Prima di eseguire lavori all'apparecchio, attenersi a quanto segue: Prima di aprire l'apparecchio, disinserire la tensione. - Attendere 5 minuti prima di aprire l'apparecchio. - Tutti i lavori all'apparecchio devono essere eseguiti solo da personale autorizzato in conformità alle normative vigenti. - La tensione di esercizio può essere applicata solo se l'alloggiamento risulta ben chiuso.
 ATTENZIONE	Pericolo di lesioni dovuto a spigoli appuntiti o a componenti surriscaldati <ul style="list-style-type: none"> - Durante l'installazione, il montaggio o il lavoro di riparazione/manutenzione è consigliabile indossare dei guanti. - Per prevenire danni alla vista, non fissare la luce accesa.

- Prima della messa in funzione verificare la tensione di alimentazione riportata sulla targhetta identificativa. Una tensione d'esercizio errata può provocare danni al dispositivo o la distruzione dello stesso.
 - In fase d'installazione controllare il cavo di collegamento al fine di prevenirne la trazione e la torsione.
Attenzione: questi segnalatori non sono progettati per un uso mobile.
 - **AVVERTENZA:** in fase d'installazione mantenere la cavetteria a distanza da componenti interni, angoli e spigoli vivi.
 - Il funzionamento dell'apparecchio è garantito solo se la sezione superiore e la sezione inferiore sono collegate correttamente.
- Alimentazione CC: Il dispositivo è dotato di protezione per inversione di polarità. Nessuna funzione quando le connessioni sono invertite!

Apertura della custodia:

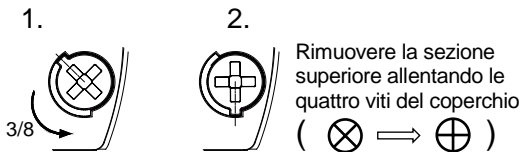


Chiusura della custodia:

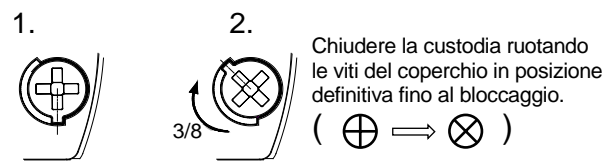

L'apparecchio viene fornito non chiuso.
Come accessori sono disponibili tappi sigillanti per le viti della custodia.

Collegamento elettrico: (Scheda nella sezione inferiore)

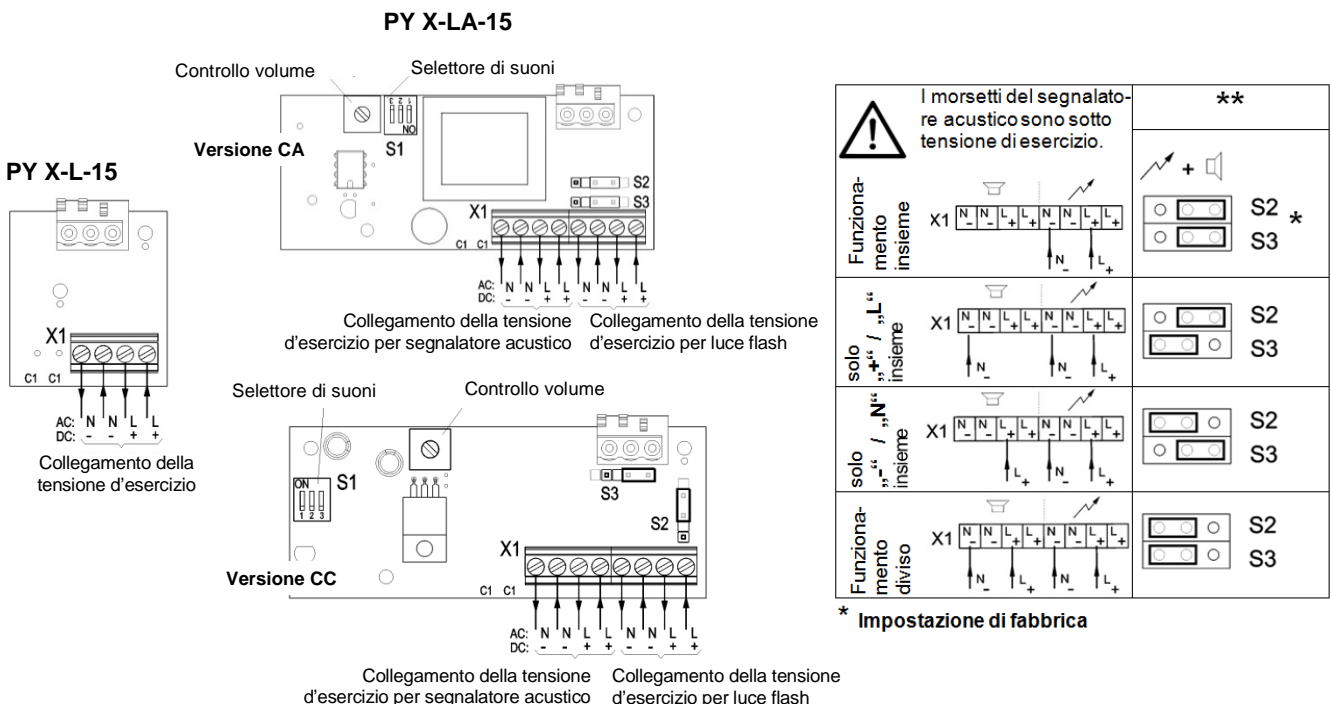

** I dispositivi combinati (PY X-LA-15) lampeggiante e sirena possono essere azionati insieme o in modo indipendente. Vedi schema S2 e S3.

Opzione SSM (modulo soft start, solo 24V CC):


- Limitazione della corrente allo spunto a:

PY X-L(A)-15 -SSM:	: max. 4,25 A	: max. 4,25 A
---------------------------	---------------	---------------


- Commutazione della tensione d'esercizio al dispositivo solo a partire da > 7V
 - Resistenza per il monitoraggio cavi collegata

Intervallo della tensione d'esercizio: 19,2 – 28,8V DC


Installazione di una resistenza per monitoraggio cavi: (solo versioni CC)

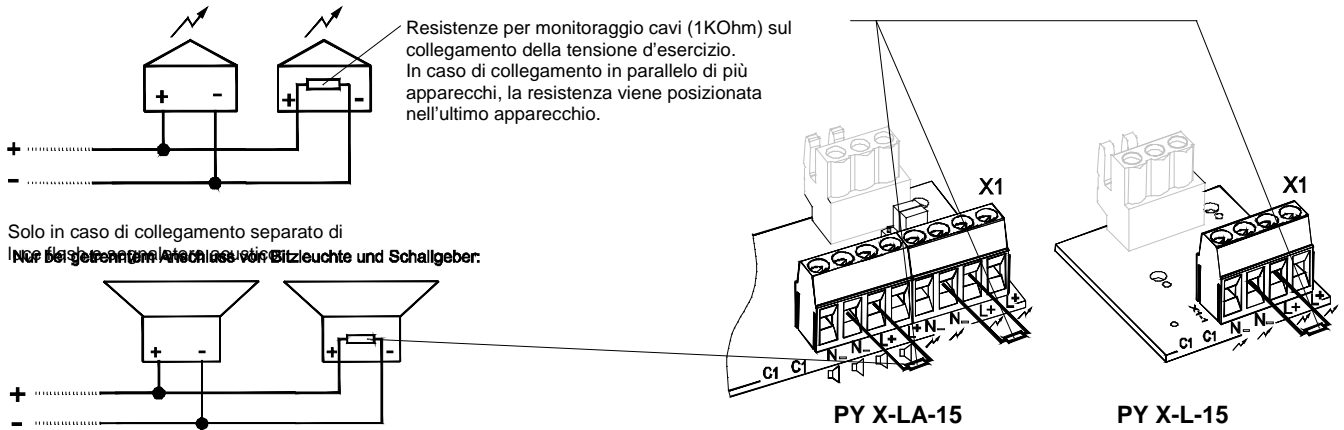

Impostazione frequenza flash:

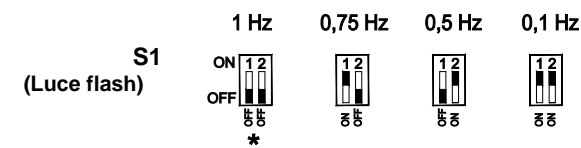

* Impostazione di fabbrica

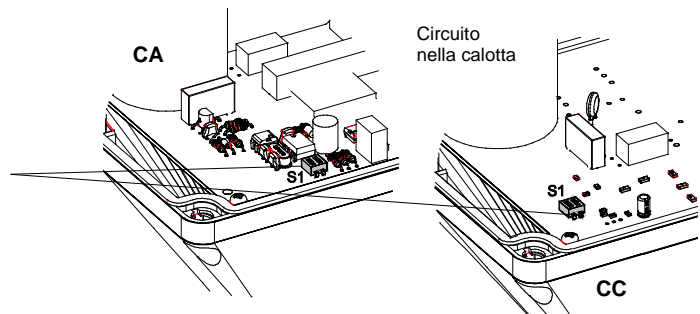

Nota: A secondo della frequenza regolata, il primo flash può avere un ritardo di 10 s.

Sincronicità:

I segnalatori soddisfanno i requisiti EN54-23 (sincronizzazione).

Attenzione: Per garantire una sincronizzazione, le apparecchiature devono operare con lo stesso potenziale.


Impostazione delle tonalità (per PY X-LA-15):

2	Dente di sega DIN 33404-3 (segnale di emergenza) PFEER PTAP	1200 Hz 500 Hz		ON 1 2 3 OFF OFF OFF	161	Suono continuo	3000 Hz		ON 1 2 3 OFF OFF OFF
9	Suono ascendente Allarme incendio UK BS5839-1	970 Hz 800 Hz		ON 1 2 3 OFF OFF OFF	162	Suono intermittente	3000 Hz		ON 1 2 3 OFF OFF OFF
131	Suono alternante UK BS5839-1, Allarme incendio Pas- saggio a livello	1000 Hz 800 Hz		ON 1 2 3 OFF OFF OFF	163	Suono intermittente	3000 Hz		ON 1 2 3 OFF OFF OFF
160	Suono continuo (Corno)	110 Hz		ON 1 2 3 OFF OFF OFF	164	Suono ascendente	2850 Hz 2400 Hz		ON 1 2 3 OFF OFF OFF

* Impostazione di fabbrica, selettore di suoni S1 sulla parte inferiore del circuito, vedere capitolo „installazione elettrica“


Luce flash con ingresso di attivazione:

Questa opzione permette l'attivazione della luce flash tramite il controllo della tensione. L'ingresso di attivazione è max. 1W.

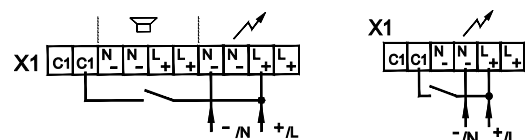

Passaggi per cavi:

Per garantire il grado di protezione indicato occorre montare passaggi per cavi con un grado di protezione IP 66 nelle aperture appositamente previste. Il nipplo a membrana fornito può essere sostituito da un raccordo pressacavo o da un connettore M12 con flangia M20.

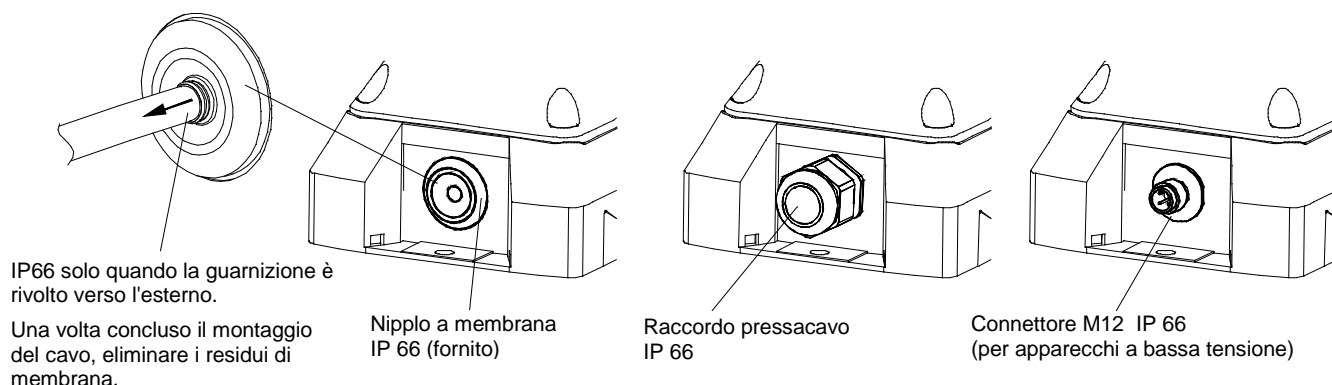

Accessori

Tappi sigillanti, confezione da 4	n° art. 28300000002
Tenuta superficiale PY X-L-15	n° art. 28111500002
Tenuta superficiale PY X-LA-15	n° art. 28111500001

Manutenzione, assistenza, riparazione

L'apparecchio non necessita di una particolare manutenzione. Per la pulizia esterna utilizzare un detergente neutro senza solventi.

Il segnalatore acustico può essere utilizzato solo se perfettamente integro e nel rispetto dei dati tecnici specificati. Eventuali modifiche e alterazioni così come l'impiego errato o non consentito e il mancato rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale comportano l'esclusione della garanzia.

Per eventuali sostituzioni di componenti utilizzare solo pezzi di ricambio originali. Gli interventi di riparazione vengono effettuati in linea di massima presso l'officina del costruttore.

Messa fuori servizio, Smontaggio e smaltimento

Quando si lavora all'apparecchio è necessario rispettare le precauzioni da adottare. (vedere pagina 18)

- Lo smaltimento dei vecchi apparecchi può essere eseguito solo da personale esperto e secondo le disposizioni ambientali vigenti.
- Gli apparecchi non più in uso vengono altresì smaltiti a norma da Pfannenberg. L'invio a uno dei nostri stabilimenti di produzione deve avvenire gratuitamente.

