

功率接触器,AC-3 80 A , 37 kW / 400 V 1 NO + 1 NC , 110 V AC/50 Hz 120 V/60 Hz 3 极,3S.尺寸 S3 螺栓型端子连接



| | |
|---------------------------|----------------------------|
| 产品品牌名称 | SIRIUS |
| 产品名称 | 功率接触器 |
| 产品类型名称 | 3RT2 |
| 综合技术数据 | |
| 接触器的结构尺寸 | S3 |
| 产品扩展 | |
| • 用于通讯的功能模块 | 不 |
| • 辅助开关 | 是的 |
| 抗冲击电压能力 | |
| • 主电路的 测定值 | 8 kV |
| • 辅助电路 测定值 | 6 kV |
| 针对安全隔离的最大允许电压 | |
| • 在线圈和主触点之间 符合 EN 60947-1 | 690 V |
| 防护等级 IP | |
| • 正面的 | IP20 |
| • 连接端子 | IP00 |
| 耐冲击性 方波冲击时 | |
| • AC 时 | 6.7g / 5 ms , 4.0g / 10 ms |
| 耐冲击性 正弦冲击时 | |

| | |
|---|---------------------------|
| • AC 时 | 10.6g / 5 ms、6.3g / 10 ms |
| 机械式使用寿命 (转换周期) | |
| • 接触器的典型 | 10 000 000 |
| • 带有电子调适辅助开关块的接触器的典型 | 5 000 000 |
| • 带有辅助开关块的接触器的典型 | 10 000 000 |
| 参考标示 符合 DIN 40719 (根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750 | K |
| 参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 | Q |

环境条件

| | |
|-----------------------|----------------|
| 安装高度 高度超出水平面以上 | |
| • 最大值 | 2 000 m |
| 环境温度 | |
| • 运行期间 | -25 ... +60 °C |
| • 存放期间 | -55 ... +80 °C |

主电路

| | |
|------------------------------|---------|
| 极数 用于主电路 | 3 |
| 常开触点数量 用于主触点 | 3 |
| 工作电压 | |
| • AC-3 时 测定值 最大值 | 1 000 V |
| 工作电流 | |
| • AC-1 时 400 V 时 | |
| — 环境温度 40 °C 时 测定值 | 125 A |
| • AC-1 时 | |
| — 最高 690 V 环境温度 40 °C 时 测定值 | 125 A |
| — 最高 690 V 环境温度 60 °C 时 测定值 | 105 A |
| — 1000 V 以下 环境温度 40 °C 时 测定值 | 60 A |
| — 1000 V 以下 环境温度 60 °C 时 测定值 | 50 A |
| • AC-2 时 400 V 时 测定值 | 80 A |
| • AC-3 时 | |
| — 400 V 时 测定值 | 80 A |
| — 500 V 时 测定值 | 80 A |
| — 690 V 时 测定值 | 58 A |
| • AC-4 400 V 时 测定值 | 66 A |
| • AC-5a 时 最高 690 V 测定值 | 110 A |
| • AC-5b 时 最高 400 V 测定值 | 80 A |
| • AC-6a 时 | |
| — 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值 | 80 A |
| — 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值 | 80 A |
| — 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值 | 80 A |
| — 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值 | 58 A |
| • AC-6a 时 | |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| — 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值 | 54 A |
| — 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值 | 54 A |
| — 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值 | 54 A |
| — 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值 | 54 A |
| 最小横截面 在主电路中 | |
| • 最大 AC-1 测定值时 | 50 mm ² |
| 工作电流 约 200000 次操作循环 AC-4 | |
| • 400 V 时 测定值 | 34 A |
| • 690 V 时 测定值 | 24 A |
| 工作电流 | |
| • 在 1 个导电回路中 DC-1时 | |
| — 24 V 时 测定值 | 100 A |
| — 110 V时 测定值 | 9 A |
| — 220 V 时 测定值 | 2 A |
| — 440 V 时 测定值 | 0.6 A |
| — 600 V 时 测定值 | 0.4 A |
| • 在 2 个串联导电回路中 DC-1时 | |
| — 24 V 时 测定值 | 100 A |
| — 110 V时 测定值 | 100 A |
| — 220 V 时 测定值 | 10 A |
| — 440 V 时 测定值 | 1.8 A |
| — 600 V 时 测定值 | 1 A |
| • 在 3 个串联导电回路中 DC-1时 | |
| — 24 V 时 测定值 | 100 A |
| — 110 V时 测定值 | 100 A |
| — 220 V 时 测定值 | 80 A |
| — 440 V 时 测定值 | 4.5 A |
| — 600 V 时 测定值 | 2.6 A |
| 工作电流 | |
| • 在 1 个导电回路中 DC-3 时 DC-5 时 | |
| — 24 V 时 测定值 | 40 A |
| — 110 V时 测定值 | 2.5 A |
| — 220 V 时 测定值 | 1 A |
| — 440 V 时 测定值 | 0.15 A |
| — 600 V 时 测定值 | 0.06 A |
| • 在 2 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时 | |
| — 24 V 时 测定值 | 100 A |
| — 110 V时 测定值 | 100 A |
| — 220 V 时 测定值 | 7 A |
| — 440 V 时 测定值 | 0.42 A |
| — 600 V 时 测定值 | 0.16 A |

| | |
|--|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> 在 3 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时 <ul style="list-style-type: none"> — 24 V 时 测定值 100 A — 110 V 时 测定值 100 A — 220 V 时 测定值 35 A — 440 V 时 测定值 0.8 A — 600 V 时 测定值 0.35 A | |
| 额定功率 | |
| <ul style="list-style-type: none"> AC-1 时 <ul style="list-style-type: none"> — 230 V 时 测定值 47 kW — 230 V 时 60 °C 时 测定值 40 kW — 400 V 时 测定值 82 kW — 400 V 时 60 °C 时 测定值 69 kW — 690 V 时 测定值 142 kW — 690 V 时 60 °C 时 测定值 119 kW AC-2 时 400 V 时 测定值 37 kW AC-3 时 <ul style="list-style-type: none"> — 230 V 时 测定值 22 kW — 400 V 时 测定值 37 kW — 500 V 时 测定值 45 kW — 690 V 时 测定值 55 kW | |
| 额定功率约 200000 次操作循环 AC-4 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 400 V 时 测定值 17.9 kW • 690 V 时 测定值 21.8 kW | |
| 短时热电流 时间限定到 10 s | 760 A |
| 空载运行频率 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • AC 时 5 000 1/h | |
| 开关频率 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • AC-1 时 最大值 900 1/h • AC-2 时 最大值 400 1/h • AC-3 时 最大值 1 000 1/h • AC-4 最大值 300 1/h | |
| 控制电路/控制 | |
| 电压类型 控制馈电电压的 | AC |
| 控制馈电电压 AC 时 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 50 Hz 时 测定值 110 V • 60 Hz 时 测定值 120 V | |
| 工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 AC 时 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 50 Hz 时 0.8 ... 1.1 • 60 Hz 时 0.8 ... 1.1 | |
| 起动视在功率 电磁线圈的 AC 时 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 50 Hz 时 326 V·A | |

| | |
|--------------------------|--------------|
| • 60 Hz 时 | 326 V·A |
| 感应功率因数 对于线圈的起动功率 | |
| • 50 Hz 时 | 0.62 |
| • 60 Hz 时 | 0.55 |
| 停机视在功率 电磁线圈的 AC 时 | |
| • 50 Hz 时 | 22 V·A |
| • 60 Hz 时 | 22 V·A |
| 感应功率因数 对于线圈的停机功率 | |
| • 50 Hz 时 | 0.36 |
| • 60 Hz 时 | 0.4 |
| 关闭延迟 | |
| • AC 时 | 13 ... 50 ms |
| 打开延迟 | |
| • AC 时 | 10 ... 21 ms |
| 电弧持续时间 | 10 ... 20 ms |
| 控制规格 开关操动机构的 | 标准 A1 - A2 |

辅助电路

| | |
|-------------------------|--------|
| 常闭触点数量 用于辅助触点 | |
| • 无延迟转换的 | 1 |
| 常开触点数量 用于辅助触点 | |
| • 无延迟转换的 | 1 |
| 工作电流 AC-12 时 最大值 | 10 A |
| 工作电流 AC-15 时 | |
| • 230 V 时 测定值 | 6 A |
| • 400 V 时 测定值 | 3 A |
| • 500 V 时 测定值 | 2 A |
| • 690 V 时 测定值 | 1 A |
| 工作电流 DC-12 时 | |
| • 24 V 时 测定值 | 10 A |
| • 48 V 时 测定值 | 6 A |
| • 60 V 时 测定值 | 6 A |
| • 110 V 时 测定值 | 3 A |
| • 125 V 时 测定值 | 2 A |
| • 220 V 时 测定值 | 1 A |
| • 600 V 时 测定值 | 0.15 A |
| 工作电流 DC-13 时 | |
| • 24 V 时 测定值 | 10 A |
| • 48 V 时 测定值 | 2 A |
| • 60 V 时 测定值 | 2 A |
| • 110 V 时 测定值 | 1 A |
| • 125 V 时 测定值 | 0.9 A |

| | |
|--|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • 220 V 时 测定值 • 600 V 时 测定值 | <p>0.3 A</p> <p>0.1 A</p> |
| 接触可靠性 辅助触头的 | 每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA) |

UL/CSA 额定数据

| | |
|--|--|
| 全负载电流 (FLA) 对于三相交流电机 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 480 V 时 测定值 • 600 V 时 测定值 | <p>77 A</p> <p>62 A</p> |
| 输出的机械功率 [hp] | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 针对单相交流电机 <ul style="list-style-type: none"> — 110/120 V 时 测定值 — 230 V 时 测定值 • 对于三相交流电机 <ul style="list-style-type: none"> — 200/208 V 时 测定值 — 220/230 V 时 测定值 — 460/480 V 时 测定值 — 575/600 V 时 测定值 | <p>7.5 hp</p> <p>15 hp</p> <p>25 hp</p> <p>30 hp</p> <p>60 hp</p> <p>60 hp</p> |
| 触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL | A600 / P600 |

保护装置，防止短路导致开关装置损坏。

| | |
|--|---|
| 熔断体规格 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 用于主电路的短路保护 <ul style="list-style-type: none"> — 对于相配类型1 需要 — 对于相配类型2 需要 • 用于辅助开关的短路保护 需要 | <p>gG: 250 A (690 V, 100 kA), aM: 160 A (690 V, 100 kA), BS88: 200 A (415V, 80 kA)</p> <p>gG: 160A (690V,100kA), aM: 80A (690V,100kA), BS88: 125A (415V,80kA)</p> <p>gG: 10 A (500 V, 1 kA)</p> |

装入/固定/外廓尺寸

| | |
|--|---|
| 装入位置 | 可垂直安装面可旋转 +/-180°，在垂直安装面可向前和向后倾斜 +/-22.5° |
| 紧固类型 | 按照DIN EN 60715在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 并排装配 | 是的 |
| 高度 | 140 mm |
| 宽度 | 70 mm |
| 深度 | 152 mm |
| 须遵守间距 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 单列式安装的 <ul style="list-style-type: none"> — 向前地 — 向上地 — 向下地 — 侧向地 • 到接地部件 <ul style="list-style-type: none"> — 向前地 | <p>20 mm</p> <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> <p>0 mm</p> <p>20 mm</p> |

| | |
|----------|-------|
| — 向上地 | 10 mm |
| — 侧向地 | 10 mm |
| — 向下地 | 10 mm |
| • 到带电压部件 | |
| — 向前地 | 20 mm |
| — 向上地 | 10 mm |
| — 向下地 | 10 mm |
| — 侧向地 | 10 mm |

接口/ 接线端子

电气连接规格

| | |
|---------------|------|
| • 用于主电路 | 螺栓连接 |
| • 用于辅助和控制电路 | 螺栓连接 |
| • 接触器上 用于辅助触点 | 螺栓连接 |
| • 电磁线圈的 | 螺栓连接 |

可连接的导线截面类型

| | |
|-------------------|--|
| • 用于主触点 | |
| — 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (2.5 ... 35 mm ²), 1x (2.5 ... 50 mm ²) |
| • 在 AWG 导线处 用于主触点 | 2x (10 - 1/0)、1x (10 - 2) |

可连接的导线截面 用于主触点

| | |
|-----------------|----------------------------|
| • 单芯线的 | 2.5 ... 16 mm ² |
| • 多芯线 | 6 ... 70 mm ² |
| • 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2.5 ... 50 mm ² |

可连接的导线截面 用于辅助触点

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| • 单芯线或多芯线 | 0.5 ... 2.5 mm ² |
| • 细芯线的 带有电缆末端加工 | 0.5 ... 2.5 mm ² |

可连接的导线截面类型

| | |
|--------------------|---|
| • 用于辅助触点 | |
| — 单芯线或多芯线 | 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) |
| — 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (0.5 ... 1.5 mm ²), 2x (0.75 ... 2.5 mm ²) |
| • 在 AWG 导线处 用于辅助触点 | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14) |

AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面

| | |
|----------|-----------|
| • 用于主触点 | 10 ... 2 |
| • 用于辅助触点 | 20 ... 14 |

安全

B10 值

| | |
|---------------------|-----------|
| • 需求率较高 符合 SN 31920 | 1 000 000 |
|---------------------|-----------|

引起危险的停机故障比例

| | |
|---------------------|------|
| • 低需求率时 符合 SN 31920 | 40 % |
| • 需求率较高 符合 SN 31920 | 73 % |

失效率 [FIT]

| | |
|---------------------|---------|
| • 低需求率时 符合 SN 31920 | 100 FIT |
|---------------------|---------|

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|
| 产品功能 | <ul style="list-style-type: none"> • 镜像触点符合 IEC 60947-4-1 • 优先级控制符合 IEC 60947-5-1 | <p>是的</p> <p>不</p> |
| T1 值 用于检测试验间隔时间或使用时间 符合 IEC 61508 | | 20 y |
| 防电击接触保护 | | 根据 IEC 60529 向前垂直接触时确保手指安全 |

正树/批准：

| | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity |
|--------------------------|-----|---------------------------|



CCC

CSA

UL

RCM

EG-Konf.

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Declaration of Conformity | Test Certificates | Marine / Shipping |
|---------------------------|-------------------|-------------------|

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS

LRS

RINA

| | | |
|-------------------|-------|---------|
| Marine / Shipping | other | Railway |
|-------------------|-------|---------|



[Confirmation](#)

[Vibration and Shock](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT2045-1AK60>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2045-1AK60>

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT2045-1AK60>

图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，EPLAN Makros, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2045-1AK60&lang=en

特性曲线: 脱扣特征, I_t, 允通电流

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2045-1AK60/char>

其他特性曲线 (如电气寿命，开关频率)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2045-1AK60&objectype=14&gridview=view1>

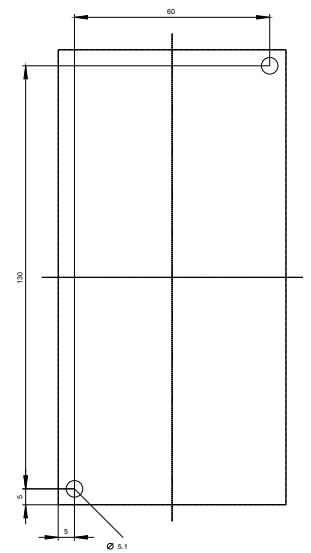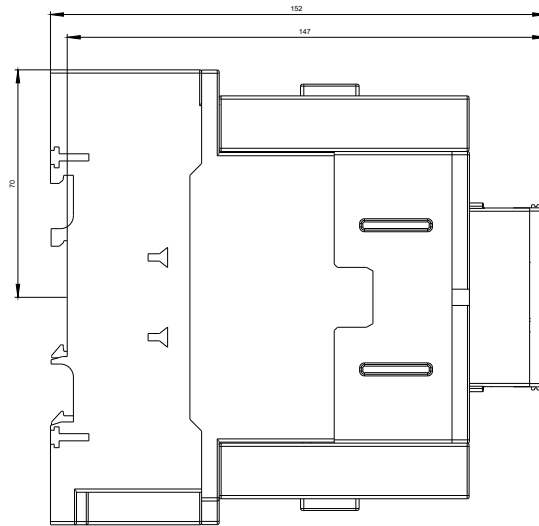



上一次修改：

2019/9/4